

平成 27 年 1 月 6 日 公告


大野下水処理場第3汚泥処理棟高圧受変電設備工事

設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。


正誤表

訂正箇所	誤	正
1 図面第18号	No.1余剰汚泥濃縮槽汚泥界面レベル、No.1余剰汚泥濃縮槽汚泥濃度、汚泥供給槽液位、余剰汚泥濃縮槽出口濃度、余剰汚泥濃縮槽引抜汚泥流量及び汚泥濃縮槽液位計への配線が今回新設の表記になっている。	No.1余剰汚泥濃縮槽汚泥界面レベル、No.1余剰汚泥濃縮槽汚泥濃度、汚泥供給槽液位、余剰汚泥濃縮槽出口濃度、余剰汚泥濃縮槽引抜汚泥流量及び汚泥濃縮槽液位計への配線を削除。
2 図面第51号	CD系消化汚泥貯留槽レベル計、汚泥界面計No.1余剰汚泥濃縮タンク、汚泥濃度計スタビライザー、余剰汚泥濃縮タンク引抜流量変換器及び汚泥供給槽汚泥レベル計への配線が今回撤去の表記になっている。	CD系消化汚泥貯留槽レベル計、汚泥界面計No.1余剰汚泥濃縮タンク、汚泥濃度計スタビライザー、余剰汚泥濃縮タンク引抜流量変換器及び汚泥供給槽汚泥レベル計への配線を削除。


No. 1汚泥供給ポンプ操作盤
No. 2汚泥供給ポンプ操作盤
No. 3汚泥供給ポンプ操作盤
No. 4汚泥供給ポンプ操作盤

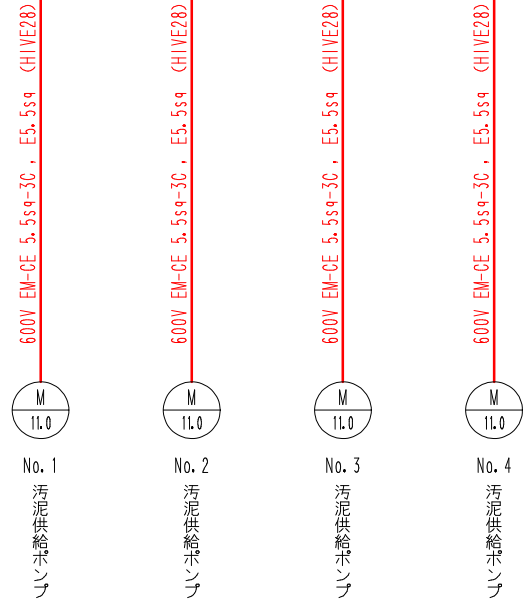


No. 1濃縮汚泥
かき寄せ機操作盤

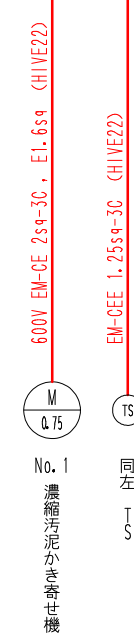


自動スクリーン操作盤

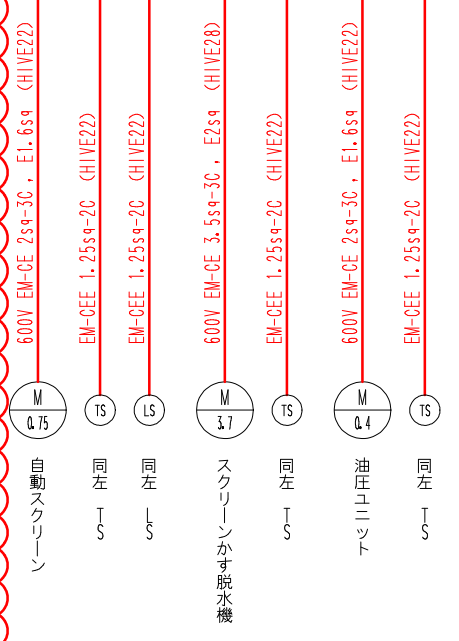


汚泥供給槽
攪拌機操作盤

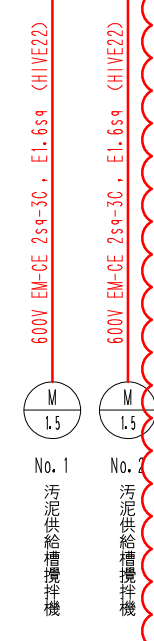


余剰汚泥引抜ポンプ操作盤

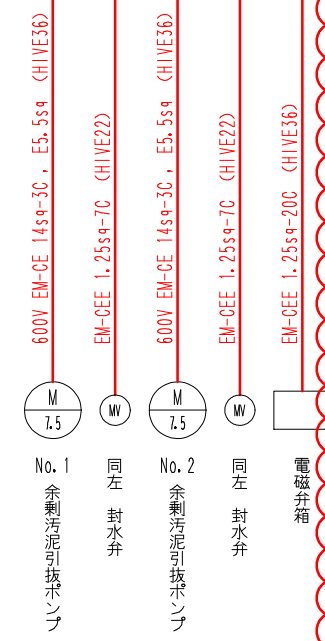


計装用コンプレッサ・
濃縮槽地下床排水ポンプ操作盤

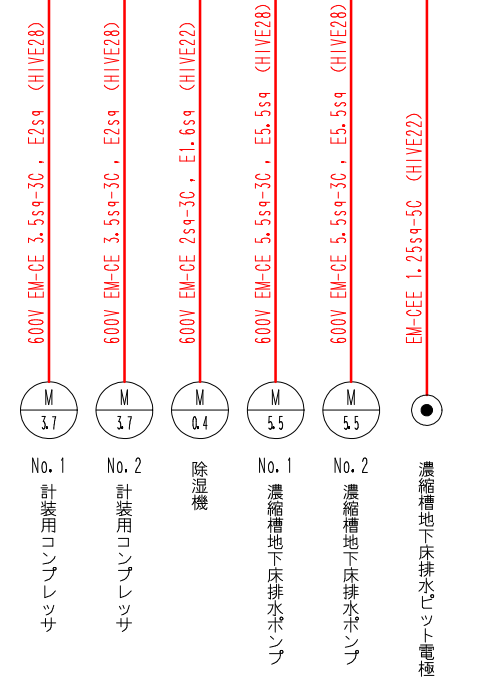


管廊・No. 3, 4 C系消化槽管廊床排水ポンプ操作盤

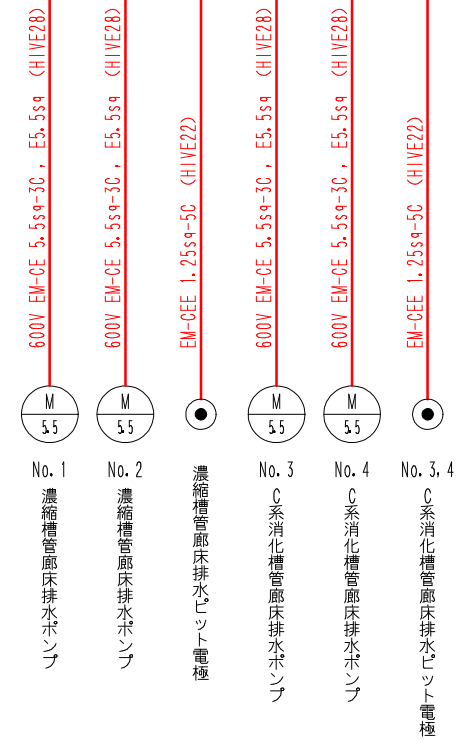


C系消化汚泥移送ポンプ操作盤

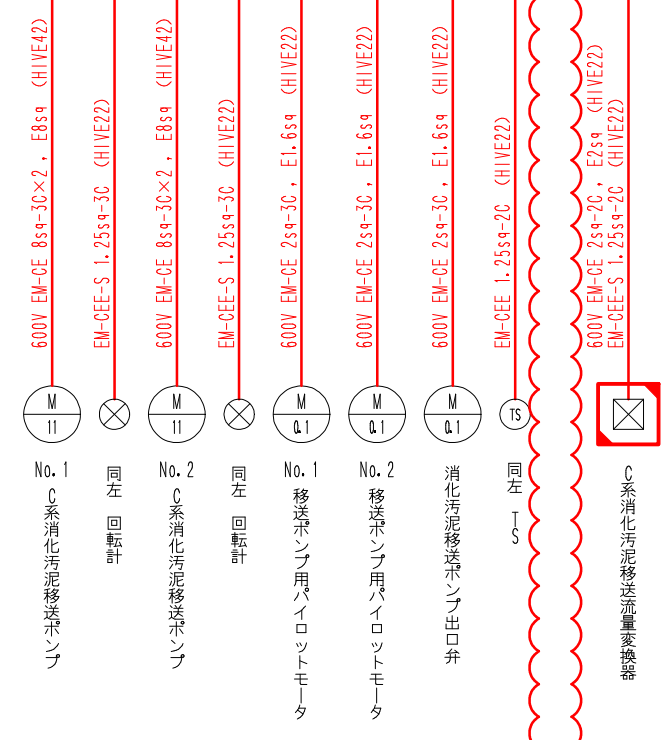

No. 1, 2 C系消化槽管廊
床排水ポンプ操作盤

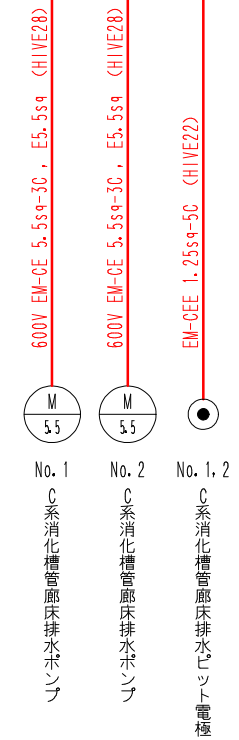

C系汚泥加温用熱交
洗浄水ポンプ操作盤

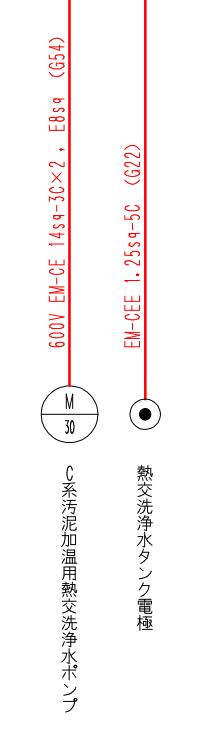

注記

1. [Red box] は今回移設を示す。
2. その他赤色表示は今回新設を示す。
3. 明記なきものは既設を示す。

名	大野下水処理場第3汚泥処理棟高圧受変電設備工事
称	第3汚泥処理棟 低圧・制御配線系統図
尺度(A3) NONE	全葉 58 内 第 18 号
大阪市建設局下水道河川部設備課	日付 平成 26 年 11 月



注記
 1. 赤色表示は今回撤去を示す。
 2. 明記無きものは既設を示す。

名称	大野下水処理場第3汚泥処理棟高圧受変電設備工事	
	第3汚泥処理棟	
名称	配線系統図(6)(撤去)	
	尺度(A3) NONE	全葉 58 内 第 51 号
		目付 平成 26 年 11 月