








令和5年12月14日 公告

「中浜下水処理場第3ポンプ棟高圧受変電外設備工事」

設計図書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表








訂正箇所	誤	正
図面 第 32号	別紙①	別紙②

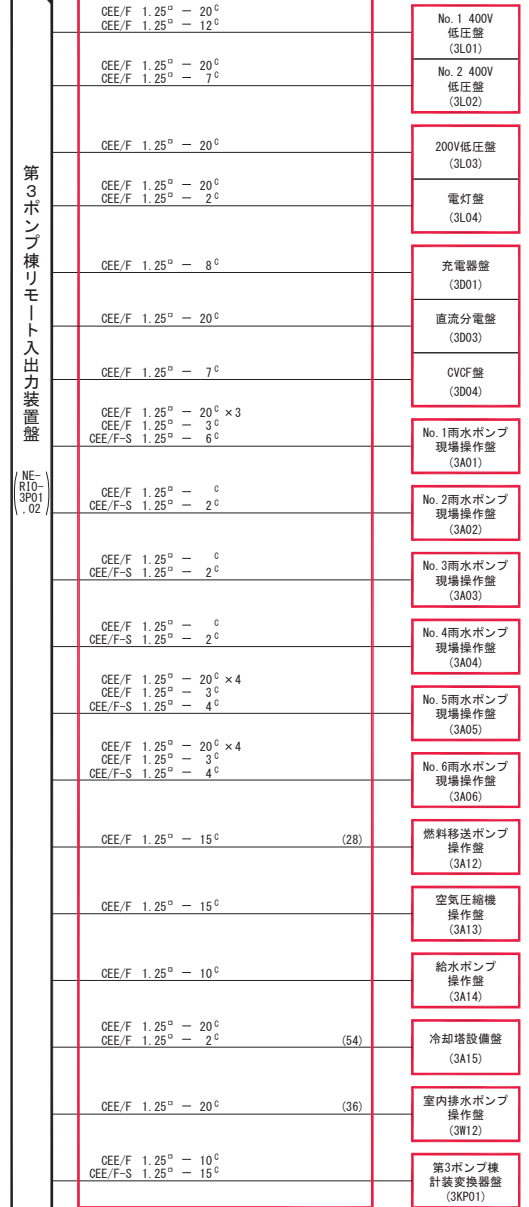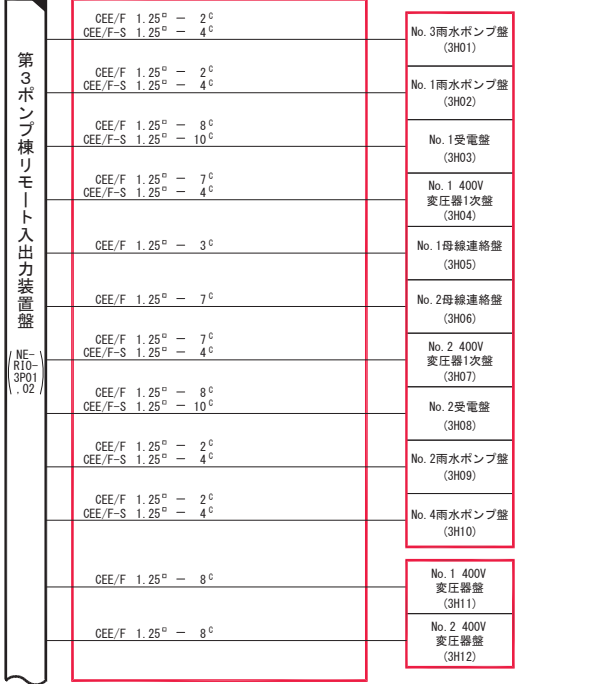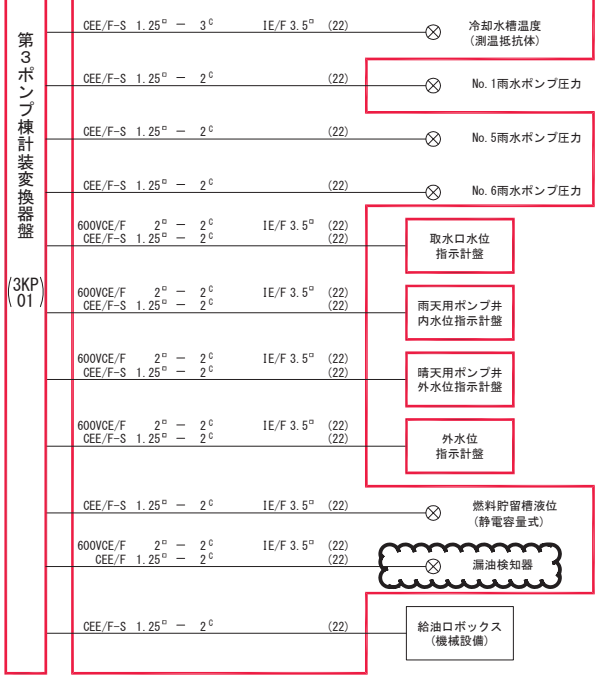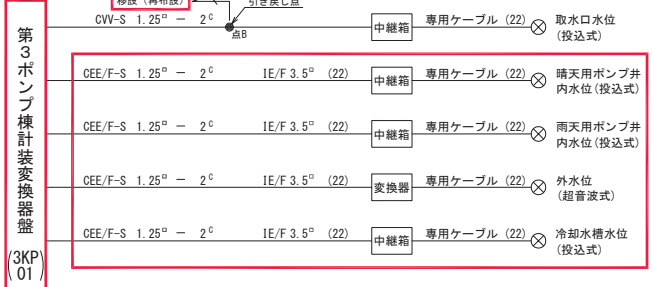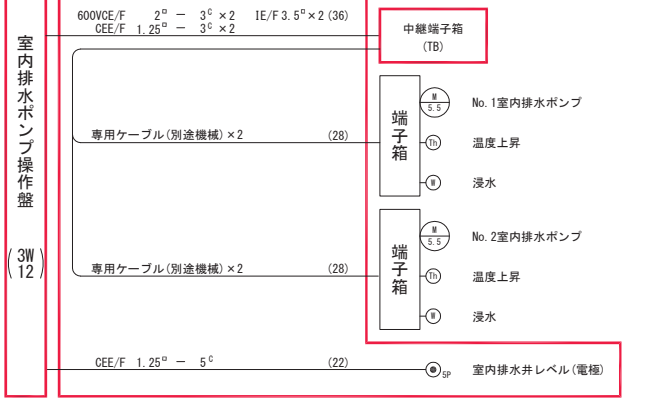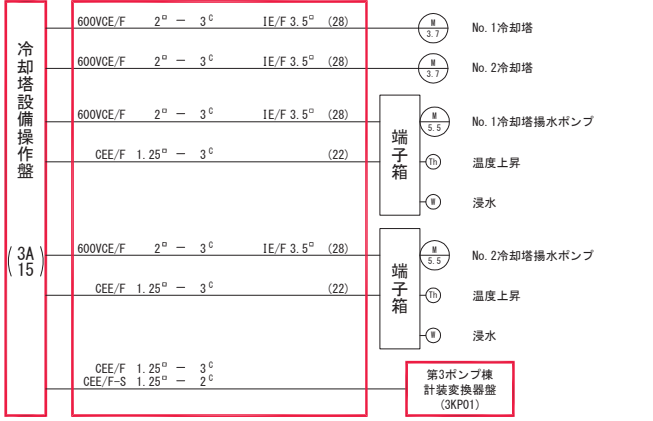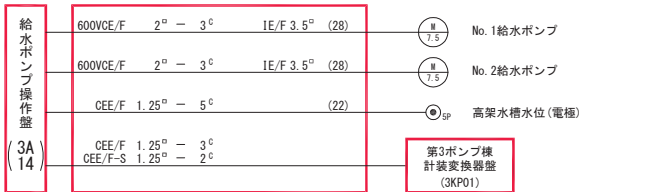

注記)

- 部は本工事を示す。
- 部は別途機能追加を示す。

名	中浜下水処理場第3ポンプ棟高圧受変電外設備工事
称	中浜下水処理場 第3ポンプ棟 配線系統図(新設)(5)【電気】
尺度	NONE 全葉 104 内第 32 (PE32)号
	大阪市建設局下水道部設備課

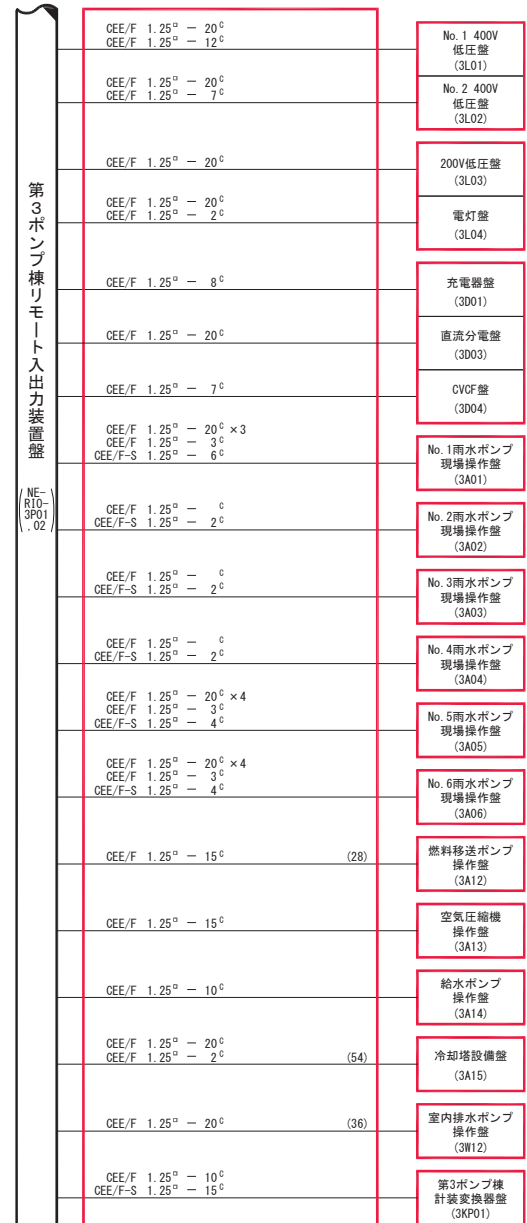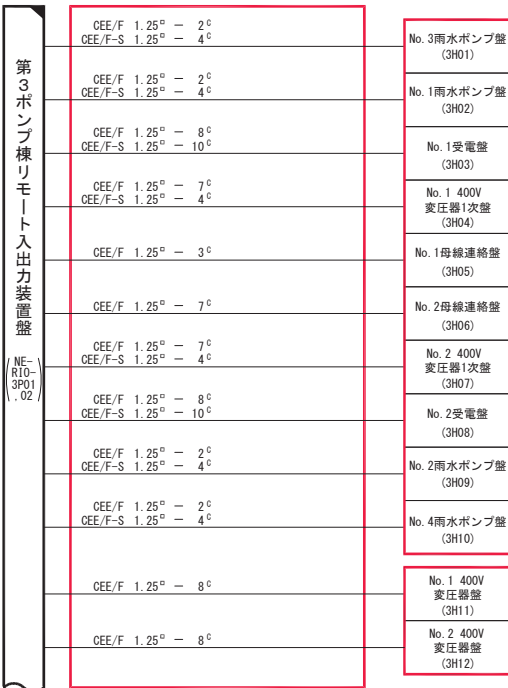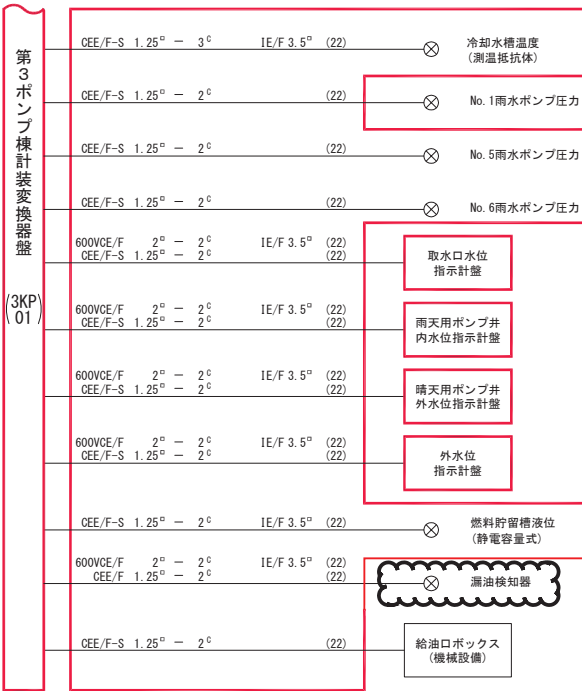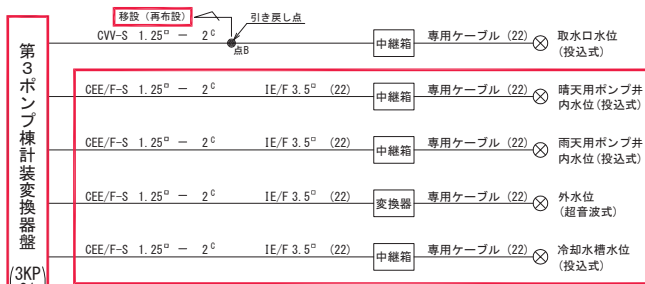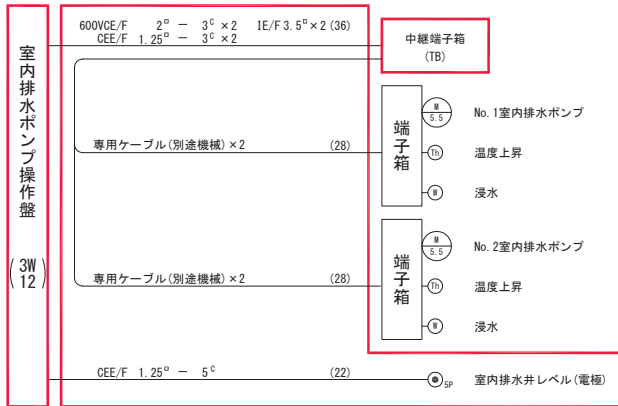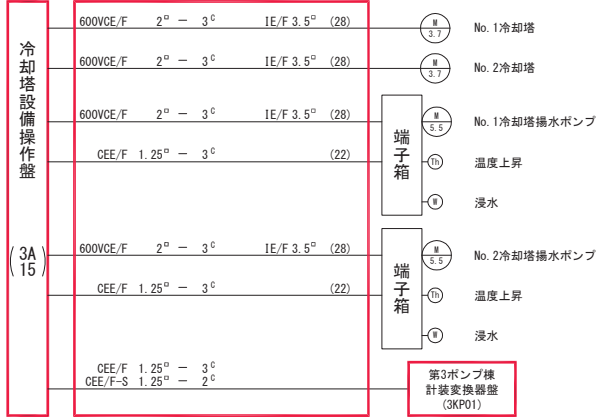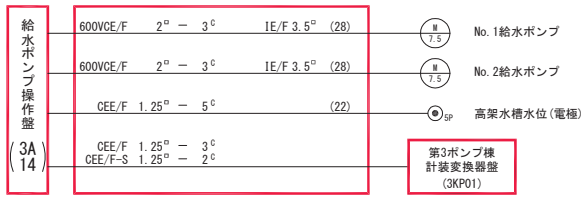

注記)

1. 部は本工事を示す。
2. 部は別途機能追加を示す。

名	中浜下水処理場第3ポンプ棟高圧受変電外設備工事
称	中浜下水処理場 第3ポンプ棟 配線系統図(新設)(5)【電気】
尺度	NONE 全葉 104 内第 32 (PE32)号
	大阪市建設局下水道部設備課