

令和 2 年 11 月 12 日 公告


鶴見緑地公園灯改修工事－2

設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。


正誤表

訂正箇所	誤	正
図名 LED柱上灯3.6mH(参考姿 図)	別紙参照	別紙参照

LED照明柱姿図

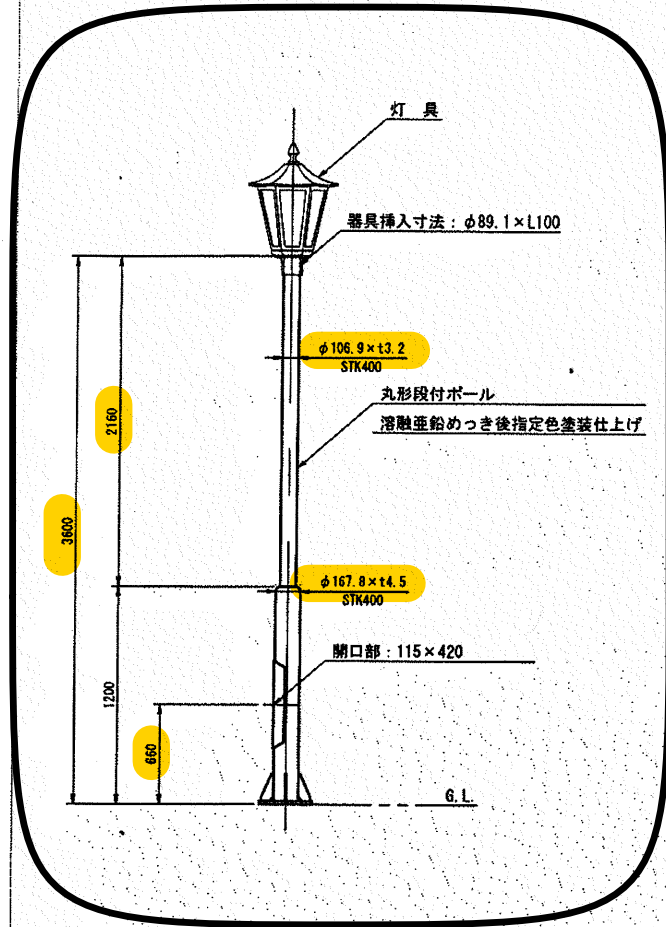


LED照明器具詳細図

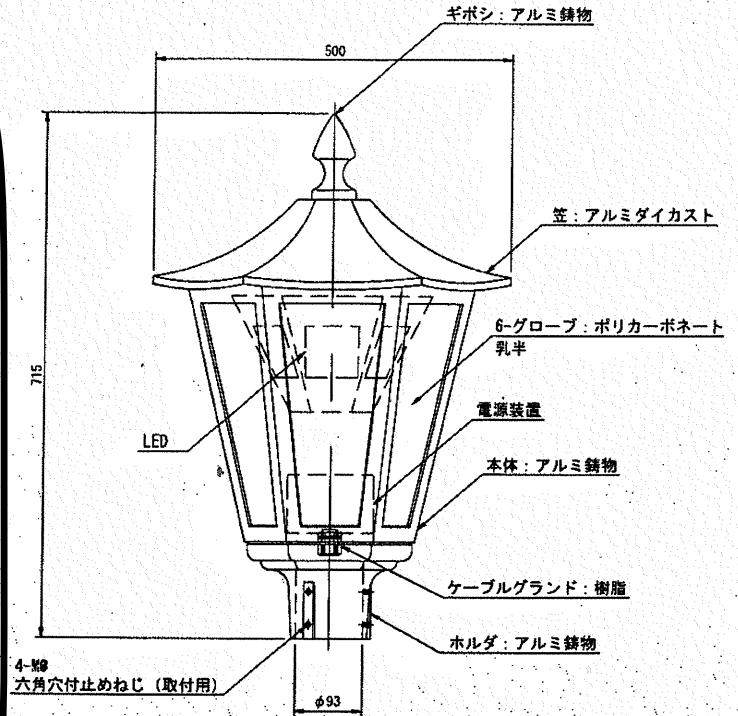

光源色	3000K (電球色) 相当
定格光束	2500 lm
平均演色評価数	Ra80相当
LED光源寿命	60000時間 (光束維持率85%)

ベースプレート詳細図

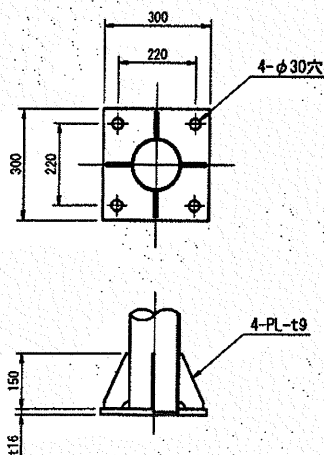

照明③・④参照図面

図名	LED柱上灯3.6mH(参考姿図)
大阪市建設局	

