

令和7年2月3日 公告

「東野田抽水所ポンプ室改造工事」

設計図書及び見積参考資料の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

設計図書及び見積参考資料

訂正箇所	誤	正
図面 89/95		

別紙①

訂正箇所	誤	正																																																
積算条件事項 3 産業廃棄物処理搬出条件	3 産業廃棄物処理搬出条件 ■ 本工事で発生する産業廃棄物処理の搬出条件は、下の表を見込んでいる。 下水道施設整備 <table><tr><th>産業廃棄物の種類</th><th>街路区間 運搬距離</th><th>高速区間 運搬距離</th><th>備考</th></tr><tr><td>がれき類</td><td>7.8km</td><td>km</td><td>昼 間</td></tr><tr><td>アスファルト殻(破碎)</td><td>km</td><td>km</td><td>夜 間</td></tr><tr><td>がれき類</td><td>14.6km</td><td>km</td><td>昼 間</td></tr><tr><td>コンクリート殻(無筋)</td><td>km</td><td>km</td><td>夜 間</td></tr><tr><td>がれき類</td><td>14.6km</td><td>km</td><td>昼 間</td></tr></table> 14.6km	産業廃棄物の種類	街路区間 運搬距離	高速区間 運搬距離	備考	がれき類	7.8km	km	昼 間	アスファルト殻(破碎)	km	km	夜 間	がれき類	14.6km	km	昼 間	コンクリート殻(無筋)	km	km	夜 間	がれき類	14.6km	km	昼 間	3 産業廃棄物処理搬出条件 ■ 本工事で発生する産業廃棄物処理の搬出条件は、下の表を見込んでいる。 下水道施設整備 <table><tr><th>産業廃棄物の種類</th><th>街路区間 運搬距離</th><th>高速区間 運搬距離</th><th>備考</th></tr><tr><td>がれき類</td><td>7.8km</td><td>km</td><td>昼 間</td></tr><tr><td>アスファルト殻(破碎)</td><td>km</td><td>km</td><td>夜 間</td></tr><tr><td>がれき類</td><td>14.6km</td><td>km</td><td>昼 間</td></tr><tr><td>コンクリート殻(無筋)</td><td>km</td><td>km</td><td>夜 間</td></tr><tr><td>がれき類</td><td>9.3km</td><td>km</td><td>昼 間</td></tr></table> 9.3km	産業廃棄物の種類	街路区間 運搬距離	高速区間 運搬距離	備考	がれき類	7.8km	km	昼 間	アスファルト殻(破碎)	km	km	夜 間	がれき類	14.6km	km	昼 間	コンクリート殻(無筋)	km	km	夜 間	がれき類	9.3km	km	昼 間
	産業廃棄物の種類	街路区間 運搬距離	高速区間 運搬距離	備考																																														
がれき類	7.8km	km	昼 間																																															
アスファルト殻(破碎)	km	km	夜 間																																															
がれき類	14.6km	km	昼 間																																															
コンクリート殻(無筋)	km	km	夜 間																																															
がれき類	14.6km	km	昼 間																																															
産業廃棄物の種類	街路区間 運搬距離	高速区間 運搬距離	備考																																															
がれき類	7.8km	km	昼 間																																															
アスファルト殻(破碎)	km	km	夜 間																																															
がれき類	14.6km	km	昼 間																																															
コンクリート殻(無筋)	km	km	夜 間																																															
がれき類	9.3km	km	昼 間																																															

D3

埋設 (DCIP管)

2000mm	K形 短管1号	2個
2000mm×1350mm	3FT字管	1個
2000mm	K形 乱尺管 1.427m	2個
2000mm	フランジ接合材 (SS)	2組
2000mm	K形 メカニカル接合材	3組
1350mm	2F乱尺管 0.49m	1個
1350mm	フランジ接合材 (SS)	1組
1000mm	2F90° 曲管	1個
1000mm	可撓管 (ゴム)	1個
1000mm	2F乱尺管 1.3m	1個
1000mm	2F乱尺管 1.449m	1個
1000mm	フランジ接合材 (SS)	3組
1000mm	フランジ接合材 (SUS)	1組

塗装長 (埋設)

D3	2000mm	6.234m
D3	1350mm	1.88m
D3	1000mm	3.385+2.734-0.4-0.8=4.919m


屋外 (DCIP管)

1350mm	K形 メカニカル直管 6.0m	6本
1350mm	K形 メカニカル直管 3.875m	1本
1350mm	K形 短管1号	2個
1350mm	K形 短管2号	1個
1350mm×1000mm	2F片落管	3個
1350mm	2F90° 曲管	2個
1350mm	2F45° 曲管	1個
1350mm	可撓管 (ゴム)	1個
1350mm	1F乱尺管 3.32m	1個
1350mm	フランジ接合材 (SS)	8組
1350mm	メカニカル接合材	9組

1000mm	2F45° 曲管	1個
1000mm	2F乱尺管 2.3m	2個
1000mm	フランジ接合材 (SS)	7組
1000mm	逆流防止弁 (機械支給品)	1個

塗装長 (屋外)

D3	1350mm	42.0+2.55+7.49+3.295+1.37-0.8=55.905m
D3	1000mm	1.005×2+4.6=6.61m

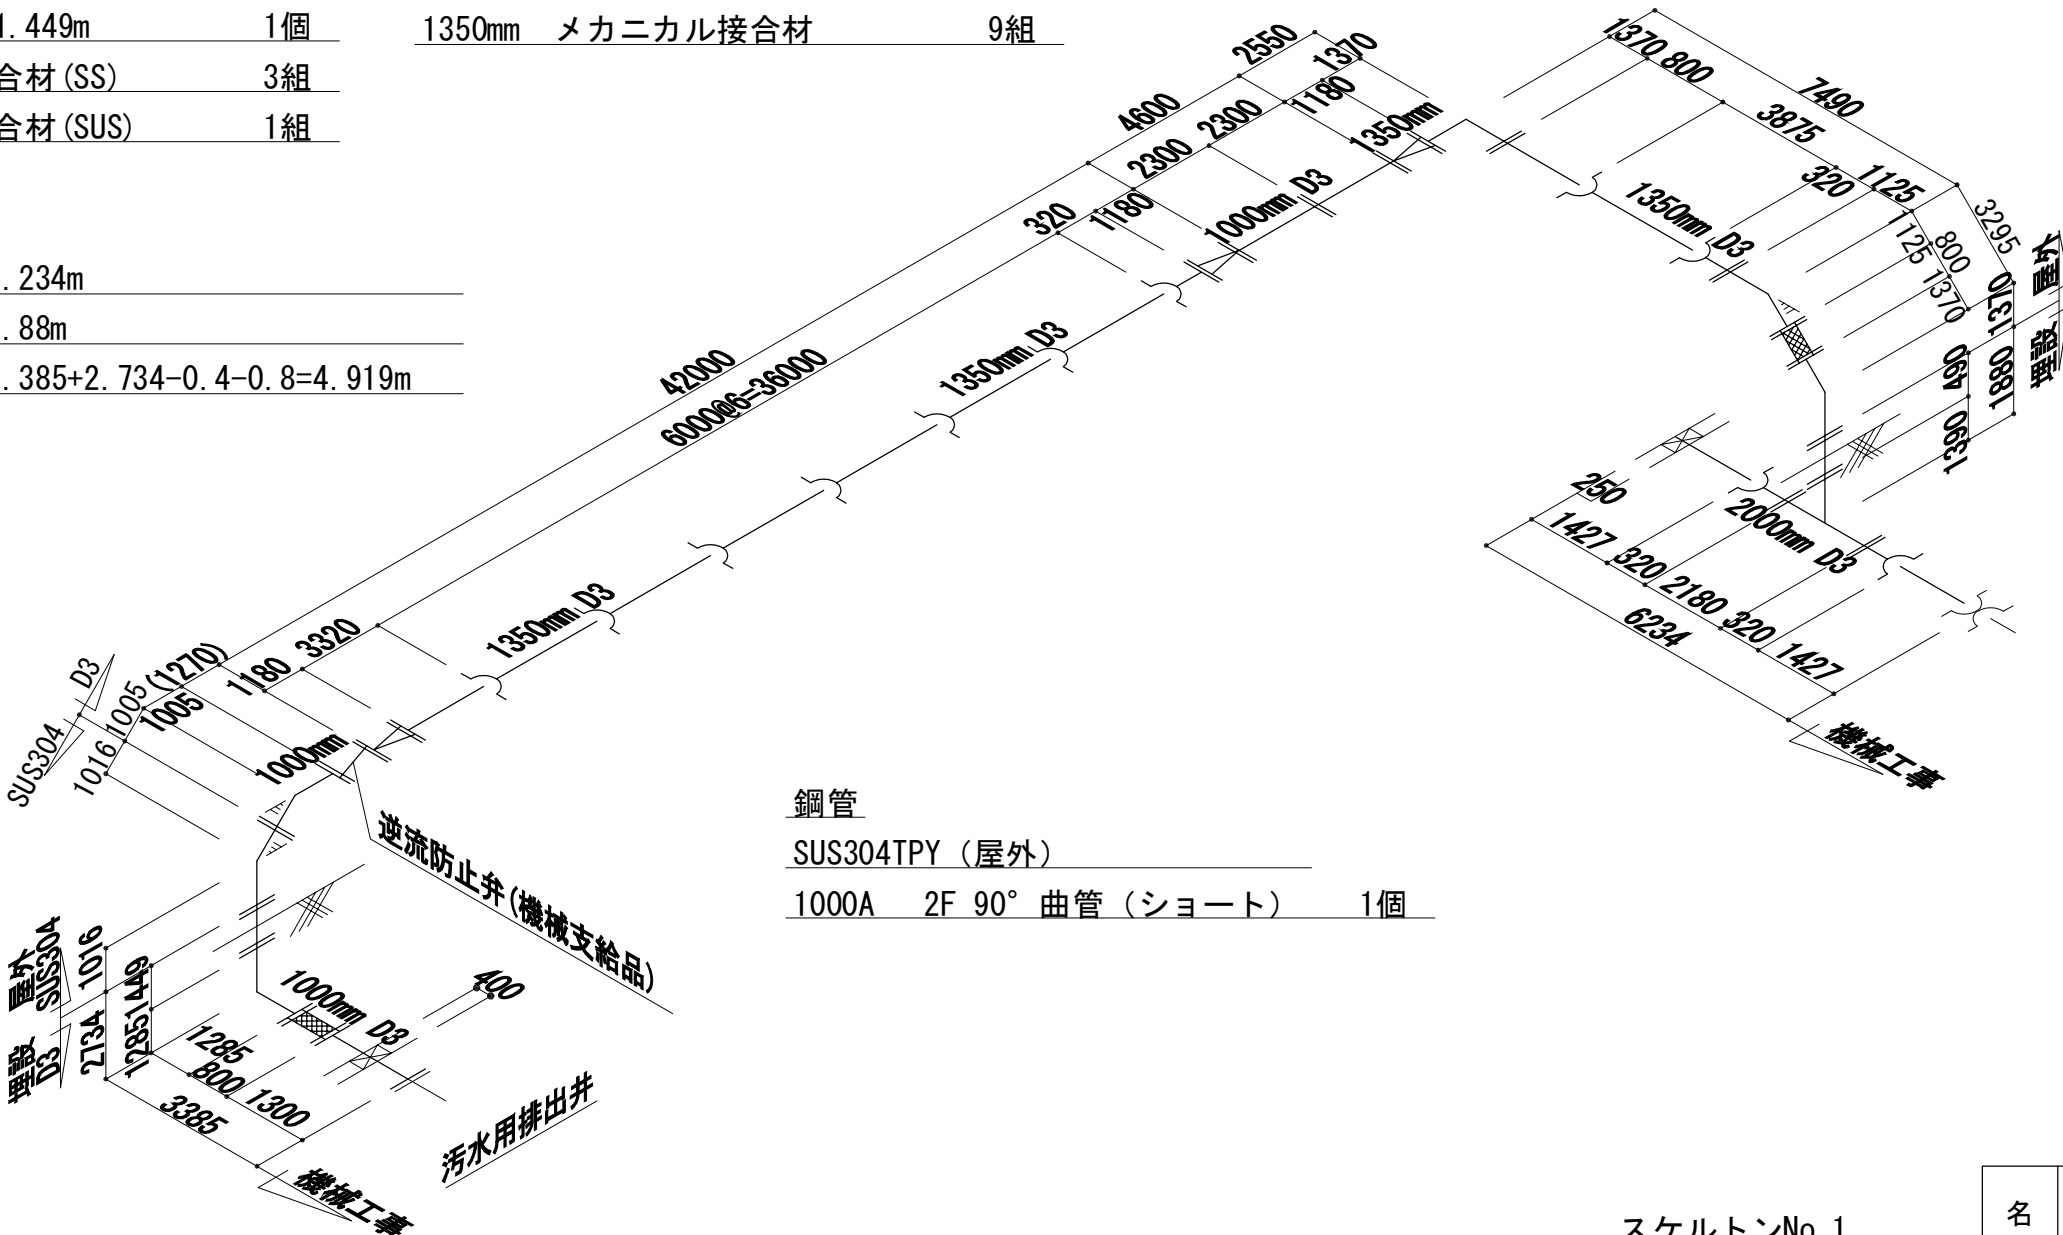

鋼管

SUS304TPY (屋外)

1000A	2F 90° 曲管 (ショート)	1個
-------	------------------	----

スケルトンNo. 1
雨水管
(屋外・埋設)

名	東野田抽水所ポンプ室改造工事
称	東野田抽水所 バイパス管
	雨水管 (更新) 割付図
尺度	NONE 全葉 95内 89号
大阪市建設局下水道部下水道課	

D3

埋設 (DCIP管)		
2000mm	K形受口付片フランジ短管	2個
2000mm×1350mm	3FT字管	1個
2000mm	K形 乱尺管 1.427m	2個
2000mm	フランジ接合材 (SS)	2組
2000mm	K形 メカニカル接合材	3組
1350mm	2F乱尺管 0.49m	1個
1350mm	フランジ接合材 (SS)	1組
1000mm	2F90° 曲管	1個
1000mm	可撓管 (ゴム)	1個
1000mm	2F乱尺管 1.3m	1個
1000mm	2F乱尺管 1.449m	1個
1000mm	フランジ接合材 (SS)	3組
1000mm	フランジ接合材 (SUS)	1組

塗装長 (埋設)


D3	2000mm	6.234m
D3	1350mm	1.88m
D3	1000mm	3.385+2.734-0.4-0.8=4.919m

屋外 (DCIP管)		
1350mm	K形 メカニカル直管 6.0m	6本
1350mm	K形 メカニカル直管 3.875m	1本
1350mm	K形 短管1号	2個
1350mm	K形 短管2号	1個
1350mm×1000mm	2F片落管	3個
1350mm	2F90° 曲管	2個
1350mm	2F45° 曲管	1個
1350mm	可撓管 (ゴム)	1個
1350mm	1F乱尺管 3.32m	1個
1350mm	フランジ接合材 (SS)	8組
1350mm	メカニカル接合材	9組

1000mm	2F45° 曲管	1個
1000mm	2F乱尺管 2.3m	2個
1000mm	フランジ接合材 (SS)	7組
1000mm	逆流防止弁 (機械支給品)	1個

塗装長 (屋外)

D3	1350mm	42.0+2.55+7.49+3.295+1.37-0.8=55.905m
D3	1000mm	1.005×2+4.6=6.61m

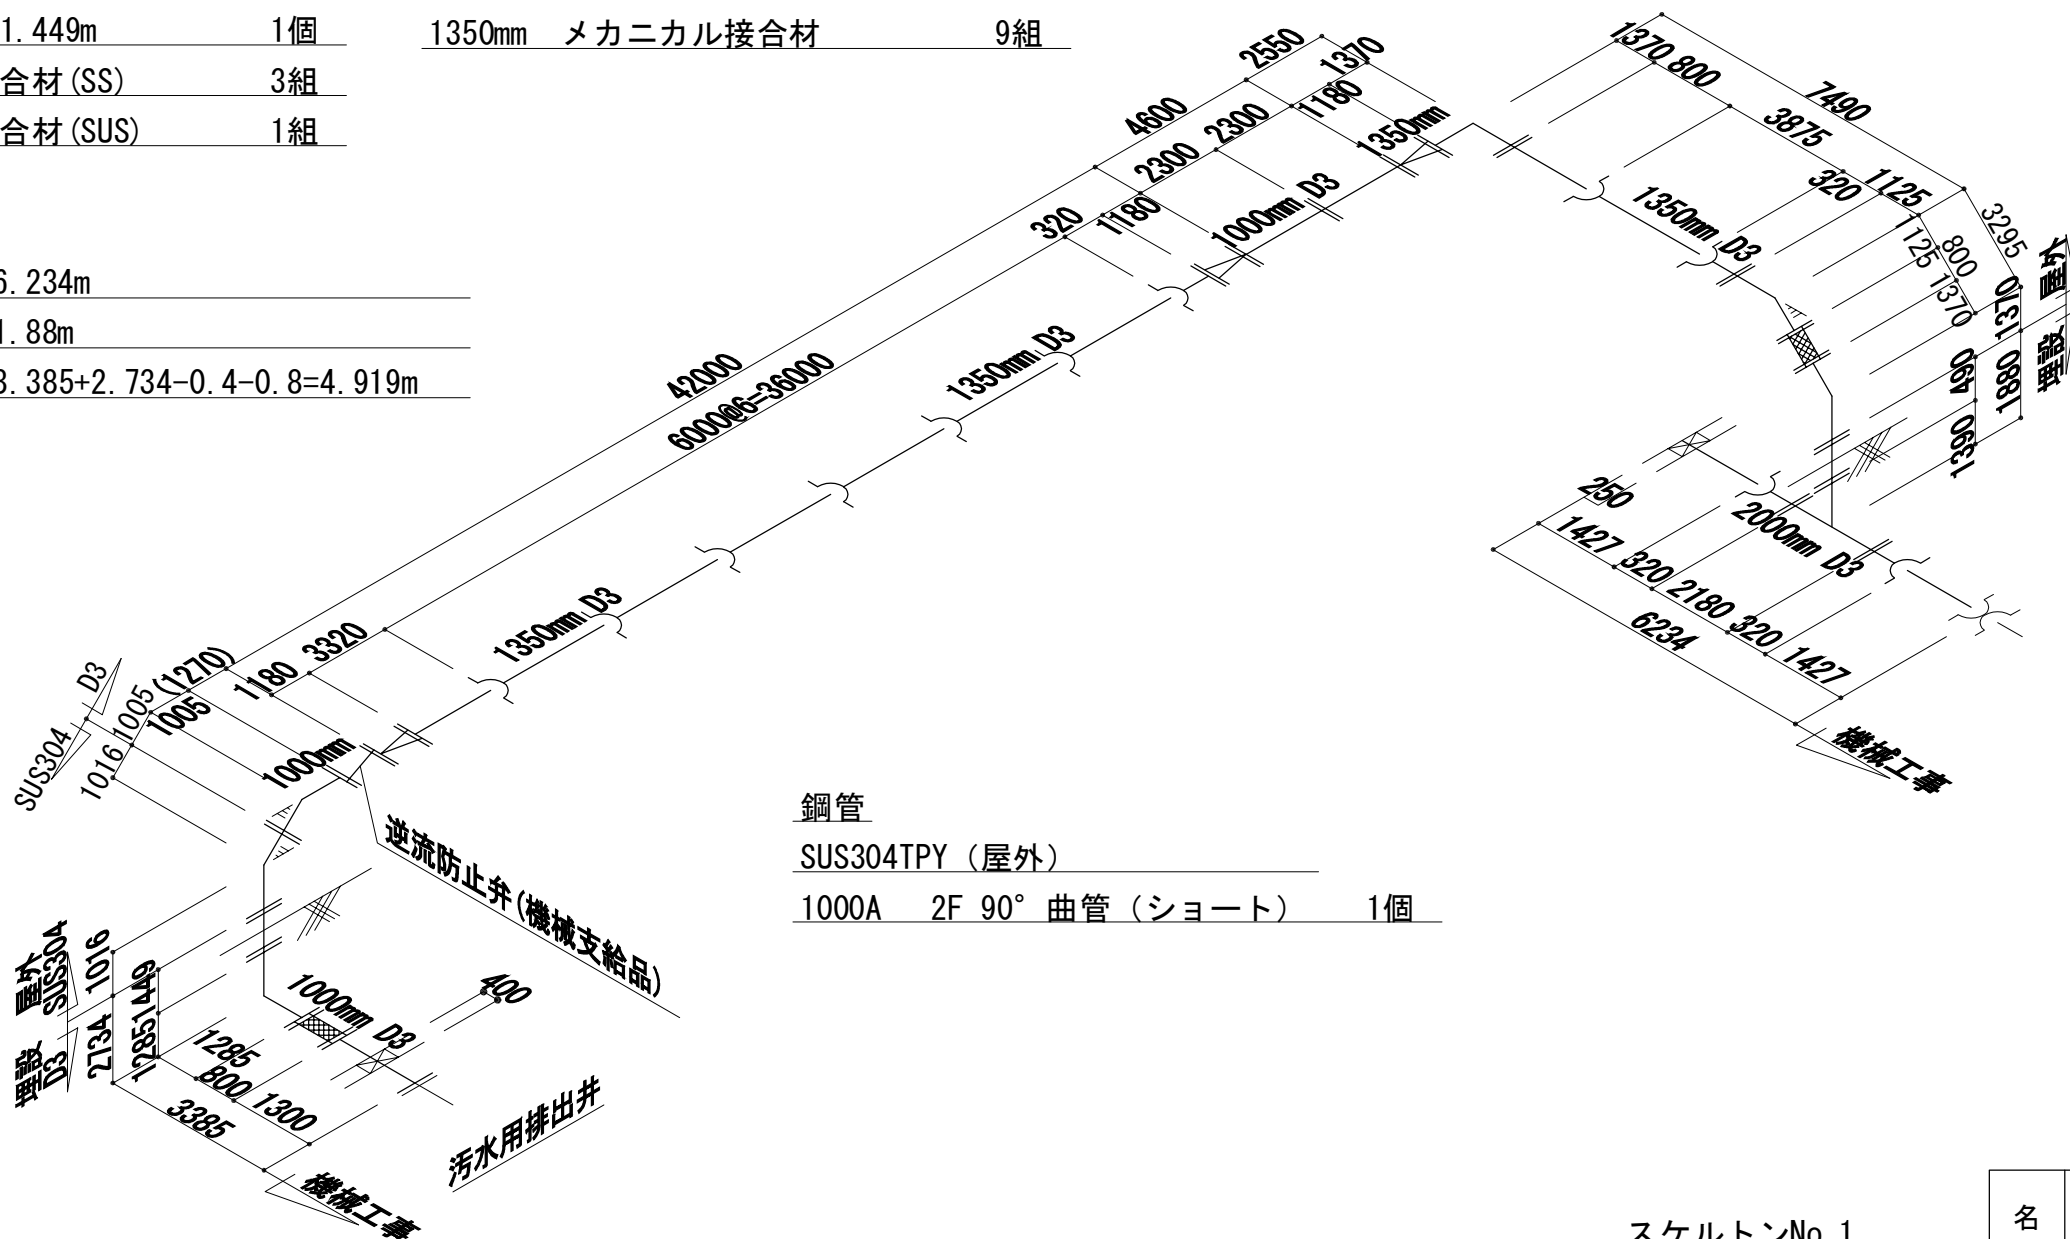

鋼管

SUS304TPY (屋外)		
1000A	2F 90° 曲管 (ショート)	1個

スケルトンNo. 1
雨水管
(屋外・埋設)

名	東野田抽水所ポンプ室改造工事			
	東野田抽水所 バイパス管			
称	雨水管 (更新) 割付図			
	尺度	NONE	全葉	95内 89号
大阪市建設局下水道部下水道課				