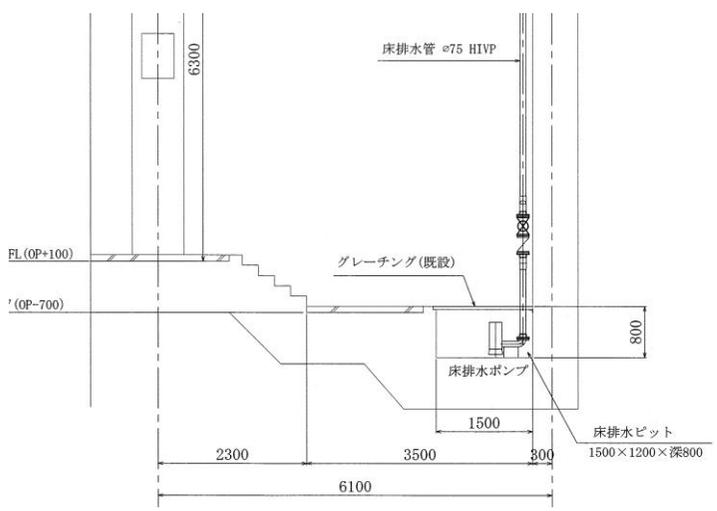
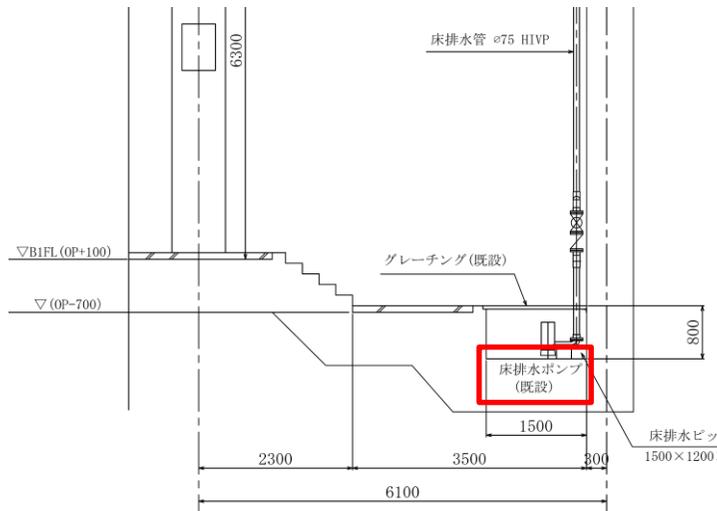


平成31年1月21日公告

柴島浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備改良工事
 設計図書の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください

正誤表

訂正箇所	誤	正																																				
<p>設計図面 M-10 次亜注入室 配置配管断面図(4) G-G断面図 注釈について</p>	 <p>床排水管 φ75 HIVP グレーチング (既設) 床排水ポンプ 床排水ピット 1500×1200×深800 2300 3500 300 6100 800 FL(OP+100) (OP-700)</p>	 <p>床排水管 φ75 HIVP グレーチング (既設) 床排水ポンプ (既設) 床排水ピット 1500×1200×深800 2300 3500 300 6100 800 ∇B1FL(OP+100) ∇(OP-700)</p>																																				
<p>設計図面 M-34 フローシート(1/2) (撤去) 機器表 台数について</p>	<table border="1" data-bbox="560 1037 1075 1404"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">④</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">床排水ポンプ</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">汚水用水中ポンプ</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">100 ℓ/min×14m</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SUS304</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">AC400V×1.5kW×60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">50A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2台</td> <td style="text-align: center;">2台</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(既設)</td> </tr> </table>	④		床排水ポンプ		汚水用水中ポンプ		100 ℓ/min×14m		SUS304		AC400V×1.5kW×60Hz		50A		2台	2台	(既設)		<table border="1" data-bbox="1411 1037 1926 1404"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">④</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">床排水ポンプ</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">汚水用水中ポンプ</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">100 ℓ/min×14m</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SUS304</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">AC400V×1.5kW×60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">50A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2台</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(既設)</td> </tr> </table>	④		床排水ポンプ		汚水用水中ポンプ		100 ℓ/min×14m		SUS304		AC400V×1.5kW×60Hz		50A		2台	-	(既設)	
④																																						
床排水ポンプ																																						
汚水用水中ポンプ																																						
100 ℓ/min×14m																																						
SUS304																																						
AC400V×1.5kW×60Hz																																						
50A																																						
2台	2台																																					
(既設)																																						
④																																						
床排水ポンプ																																						
汚水用水中ポンプ																																						
100 ℓ/min×14m																																						
SUS304																																						
AC400V×1.5kW×60Hz																																						
50A																																						
2台	-																																					
(既設)																																						

正誤表

訂正箇所	誤	正
<p>設計図面 M-38 次亜塩貯蔵槽室 B1F下部平面図(撤去) 注釈について</p>		