

令和 7 年 8 月 20 日 公告
「西喜連第 2 住宅 1 号館建設工事」

○設計図書の一部に記載誤りがありました。再度ご確認ください。


修正箇所		誤	正
図面番号:301 図面名称:外構平面図	西棟南側および南棟西側	柵および扉:表記あり	柵および扉:表記削除
図面番号:302 図面名称:外構詳細図	②	透水性アスファルト舗装(歩行者用) 透水性インターロッキング舗装(歩行者用)	インターロッキング舗装(歩行者用) インターロッキング舗装(歩行者用)
	凡例	透水性インターロッキング舗装(歩行者用)	インターロッキング舗装(歩行者用)
図面番号:304 図面名称:排水計画図(1)	—	図面のとおり	図面のとおり
図面番号:305 図面名称:排水計画図(2)	—	・番号7-2:会所高600、会所種別 一般会所(は) ・番号8-13:会所高600、会所種別 一般会所(は) ・番号NO.1の項:記載あり	・番号7-2:会所高450、会所種別 一般会所(ろ) ・番号8-13:会所高450、会所種別 一般会所(ろ) ・番号NO.1の項:削除
図面番号:354 図面名称:現場撤去図(2)	東隣地外構平面図①	・CB撤去 コンクリートブロック3段積み ・コンクリート舗装を撤去する(撤去面積約1.75㎡) ・CB撤去後 近隣建物外壁の露出部にモルタル補修(t=20) 補修範囲:W2.717×H0.6=1.63㎡	削除

令和7年8月20日 公告
「西喜連第2住宅1号館建設工事」


○数量内訳書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
直接工事費 細目別内訳 P63 主体工事 木製建具工事 (内部) H-4 襖 摘要欄	引違い W1750×H1800	引違い W1735×H1800
直接工事費 細目別内訳 P63 主体工事 木製建具工事 (内部) H-2 襖 摘要欄	4枚引違い W2625×H1800	4枚引違い W2610×H1800
直接工事費 細目別内訳 P63 主体工事 木製建具工事 (内部) H-4 リビング戸襖 摘要欄	3枚引違い W2625×H1800	3枚引違い W2610×H1800
直接工事費 細目別内訳 P64 主体工事 木製建具工事 (内部) H-3 襖 摘要欄	4枚引違い W3500×H1800	4枚引違い W3485×H1800
直接工事費 細目別内訳 P65 主体工事 金属製建具工事 (外部) SD-2 数量	68 か所	64 か所
直接工事費 細目別内訳 P65 主体工事 金属製建具工事 (外部) SD-3 数量	40 か所	44 か所
直接工事費 細目別内訳 P67 主体工事 金属製建具工事 (外部) SD-2 数量	37 か所	33 か所
直接工事費 細目別内訳 P67 主体工事 金属製建具工事 (外部) SD-3 数量	40 か所	44 か所
直接工事費 細目別内訳 P69 主体工事 金属製建具工事 (外部) SD-2 項目削除	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 3 か所 - (H17-H22-R5型)	項目削除
直接工事費 細目別内訳 P69 主体工事 金属製建具工事 (外部) SD-3 数量	30 か所	33 か所
直接工事費 細目別内訳 P72 主体工事 金属製建具工事 (共用部) SD-1 項目追加	項目なし	片開き片面フラッシュ戸 コア(EV) W400×H300 煙感知器取付用金物 L-40×40×3 L-230 2 か所 水切 PL-1.6共



直接工事費 細目別内訳 P124 → P125 屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅 L型側溝 項目追加	項目なし	LC 262 m
直接工事費 細目別内訳 P124 → P125 屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅 集水樹 数量	1 か所	2 か所
直接工事費 細目別内訳 P125 → P126 屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅 根切り 数量	289 m3	305 m3
直接工事費 細目別内訳 P125 → P126 屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅 床付け 数量	64.1 m3	74.8 m3
直接工事費 細目別内訳 P125 → P126 屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅 埋戻し 数量	238 m3	250 m3
直接工事費 細目別内訳 P127 → P128 屋外工事 排水工事 (敷地外) 下水本管接続 項目追加	項目なし	13 か所
直接工事費 細目別内訳 P134 → P135 屋外工事 建設発生土処理工事 (敷地内)住宅 建設発生土運搬費 数量	742 m3	746 m3
直接工事費 細目別内訳 P134 → P135 屋外工事 建設発生土処理工事 (敷地内)住宅 建設発生土処分費 数量	742 m3	746 m3
直接工事費 細目別内訳 P140 → P141 屋外工事 屋外撤去工事 敷地外 雨水排水管撤去 項目追加	項目なし	φ 150 46.2 m
直接工事費 細目別内訳 P140 → P141 屋外工事 屋外撤去工事 敷地外 取付管撤去後閉塞 項目追加	項目なし	取付管D150 3 か所
直接工事費 細目別内訳 P140 → P141 屋外工事 屋外撤去工事 敷地外 集水樹撤去 項目追加	項目なし	Ⅱ型 集積・積込・運搬共 3 か所
直接工事費 細目別内訳 P142 → P143 屋外工事 屋外撤去工事 敷地外 解体廃材処分費 コンクリート塊(再生) 数量	8.3 m3	8.6 m3
直接工事費 細目別内訳 P142 → P143 屋外工事 屋外撤去工事 敷地外 解体廃材処分費 ガラス・陶磁器くず 項目追加	項目なし	ガラス・陶磁器くず 0.4 m3

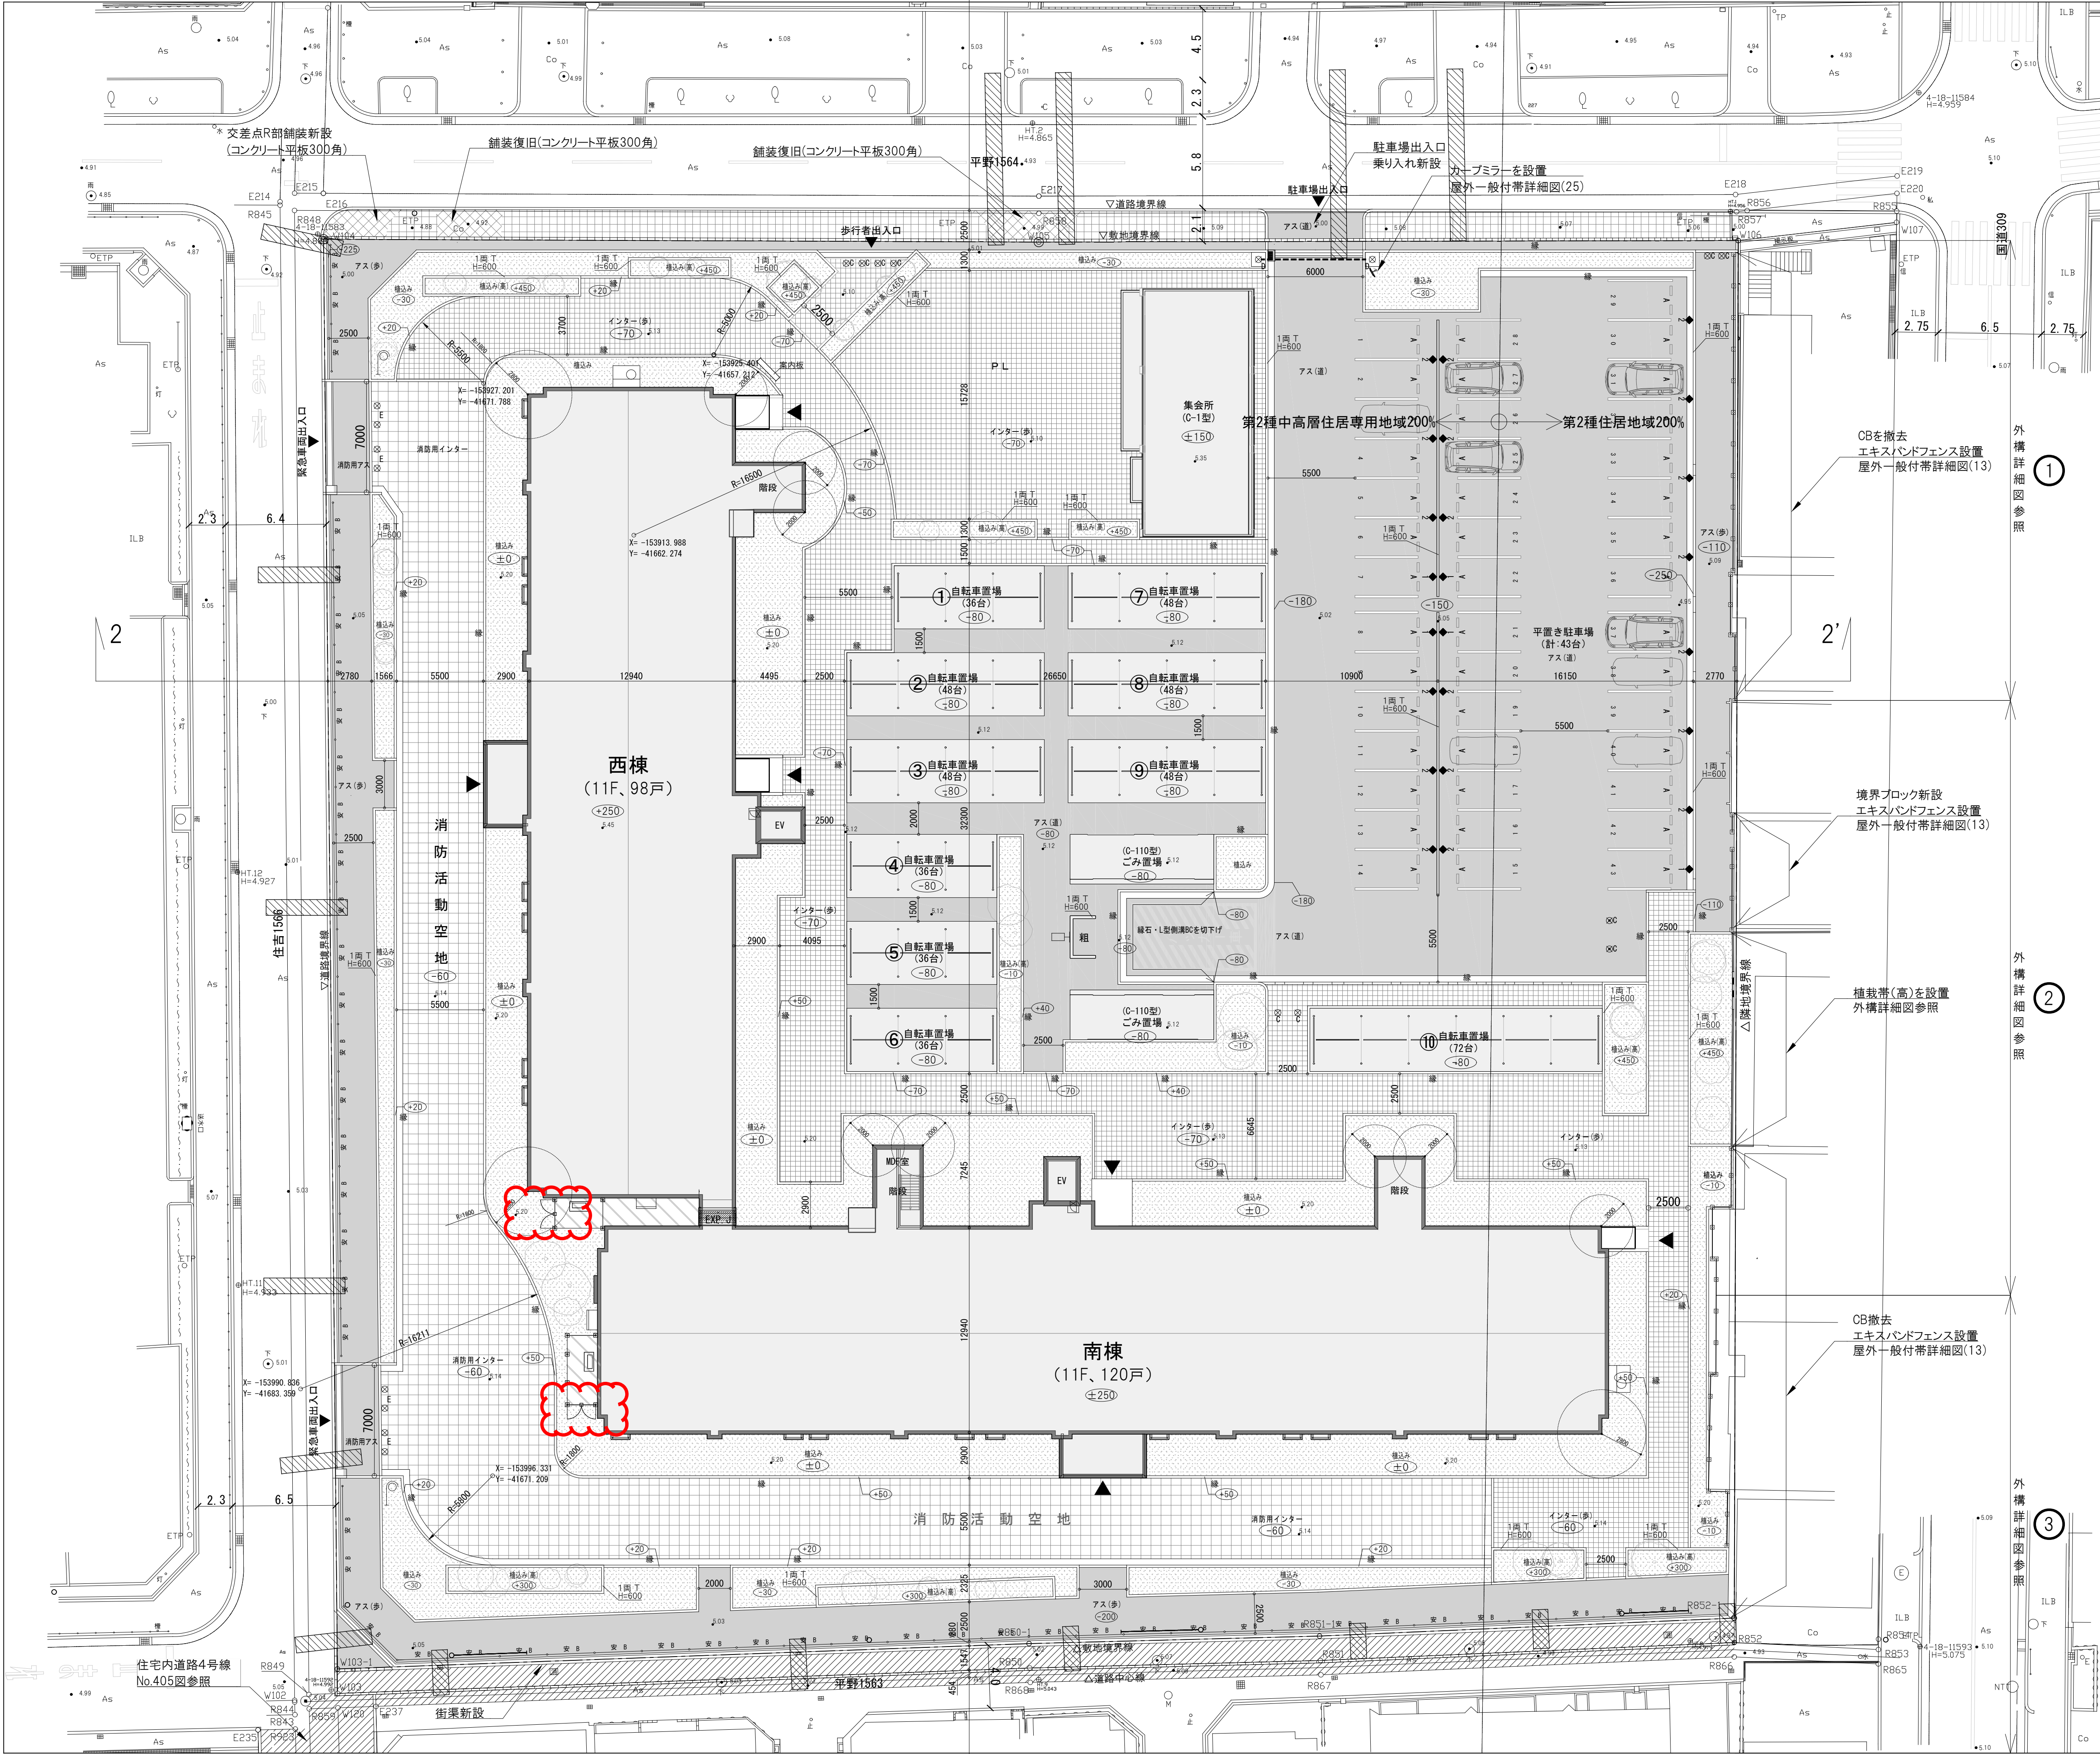




凡 例	
アス(道)	アスファルト舗装 車両用 屋外一般付帯詳細図(6)
アス(歩)	アスファルト舗装 歩行者用 屋外一般付帯詳細図(6)
インター(歩)	インターロッキング舗装 歩行者用 屋外一般付帯詳細図(6)
消防用インター	消防用インターロッキング舗装 20t耐圧(消防活動空地) 屋外一般付帯詳細図(7)
消防用アス	消防用アスファルト舗装 屋外一般付帯詳細図(7)
コンクリート舗装	コンクリート舗装 屋外一般付帯詳細図(6)
植込み	植込み 屋外一般付帯詳細図(6)
植込み(高)	植込み(高) 屋外一般付帯詳細図(6)
緑石ブロック	緑石ブロック 屋外一般付帯詳細図(1)
線	既設歩道ブロック舗装 建設局標準仕様 歩道ブロック復旧・新設する範囲 建設局標準仕様
安全柵(B)	安全柵(B) 屋外一般付帯詳細図(16)
車止め(A)	車止め(A) 屋外一般付帯詳細図(18)
車止め(C)	車止め(C) 屋外一般付帯詳細図(18)
車止め(D)	車止め(D) (車止チェーン L=6000) 屋外一般付帯詳細図(18)
車止め(E)	車止め(E) 屋外一般付帯詳細図(18)
駐車場ネームプレート	駐車場ネームプレート 壁付き (1:1台用、2:2台用) 屋外一般付帯詳細図(23)
打放しウオール	打放しウオール 屋外一般付帯詳細図(11)
案内板	案内板 屋外一般付帯詳細図(19)
標識(1)	標識(1) 緊急車両出入口 屋外一般付帯詳細図(19)
標識(3)	標識(3) 粗大ごみ置場 屋外一般付帯詳細図(19)
設計レベル	設計レベル Z0からのレベルを示す
道路整備範囲	道路整備範囲 No. 402道路整備図(1)、No. 405道路整備図(2)
アスファルト舗装	アスファルト舗装 排水管工事により道路工事範囲
特記事項	
・ Z0 (=設計GL±0) =TP+5.20とする。	
・ 道路取りあい部において、地先境界ブロック(大阪市型)にやり替えとする。	
境界に接する緑石ブロック等の外面は、境界線から20mm控えて施工すること。	
尚、隙間はモルタル充填とする。	
・ 電柱の移設に係る工事は別途工事とする。	
・ 道路舗装復旧改修は、工場の立合の上、本復旧範囲を確定すること。	
・ 施工に際して道路の高低を実測の上確認し、敷地進入部分の高さはすべて前面道路になじむ詳細とし、監督員の承認を得ること。	
・ 電柱移設別途工事	
関西電力、NTT等と調整すること。	
・ 敷地境界の植栽帯：緑石を5cm程度上げ、土が道路に流れないようにする。	
名 称 西宮連第2住宅1号館建設工事	
原寸図面サイズ A1	
図面名称 外構平面図	
製 図 令和 7 年 6 月	
縮 尺 1/200 (原寸図表示) 図面番号 No. 301 (***枚の内)	
大阪都市整備局	
住宅部建設課(建設設計グループ)	
株式会社 坂倉建築研究所	

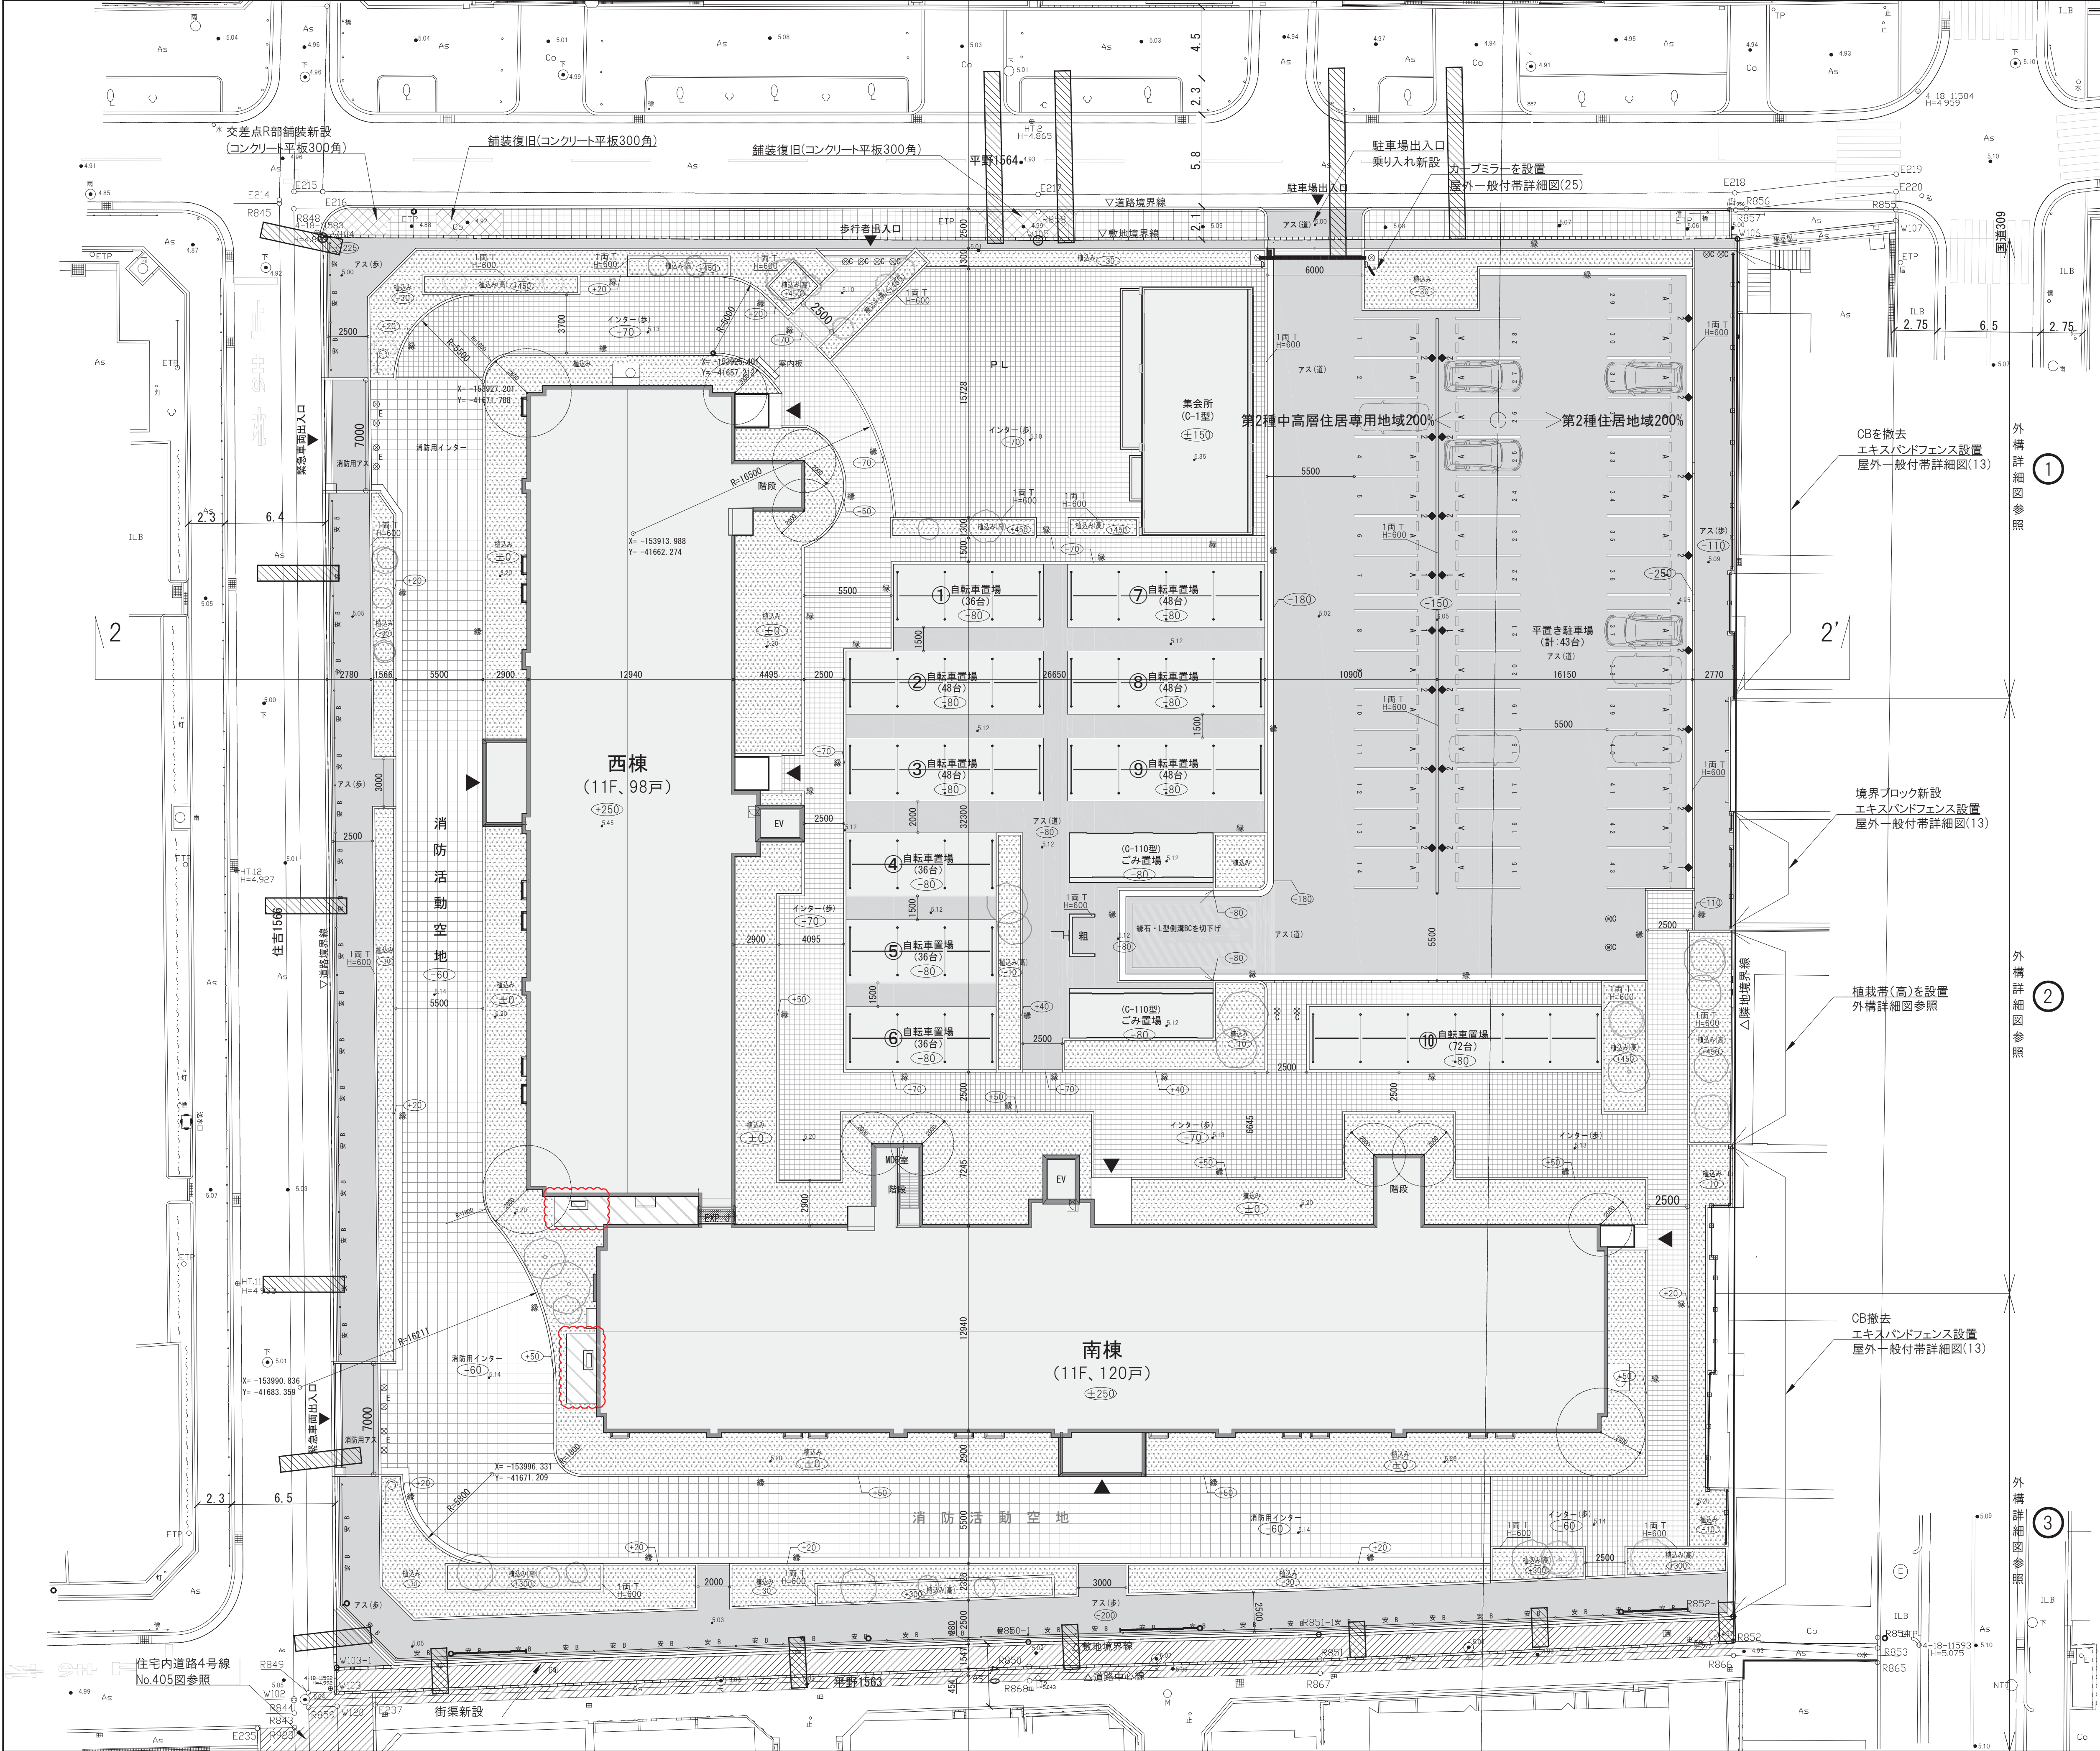


凡 例		
アス(道)	アスファルト舗装 車両用 屋外一般付帯詳細図(6)	
アス(歩)	アスファルト舗装 歩行者用 屋外一般付帯詳細図(6)	
インター(歩)	インターロッキング舗装 歩行者用 屋外一般付帯詳細図(6)	
消防用インター	消防用インターロッキング舗装 20t耐圧(消防活動空地) 屋外一般付帯詳細図(7)	
消防用アス	消防用アスファルト舗装 屋外一般付帯詳細図(7)	
	コンクリート舗装 屋外一般付帯詳細図(6)	
	植込み 屋外一般付帯詳細図(6)	
	植込み(高) 屋外一般付帯詳細図(6)	
	緑石ブロック 屋外一般付帯詳細図(1)	
	既設歩道ブロック舗装 建設局標準仕様	
	歩道ブロック復旧・新設する範囲 建設局標準仕様	
	エキスパンドフェンス 屋外一般付帯詳細図(13)	
	安全柵(B) 屋外一般付帯詳細図(16)	
	車止め(A) 屋外一般付帯詳細図(18)	
	車止め(C) 屋外一般付帯詳細図(18)	
	車止め(D) (車止チェーン L=6000) 屋外一般付帯詳細図(18)	
	車止め(E) 屋外一般付帯詳細図(18)	
	駐車場ネームプレート 壁付き (1:1台用、2:2台用) 屋外一般付帯詳細図(23)	
	打放しウオール 屋外一般付帯詳細図(11)	
	案内板 屋外一般付帯詳細図(19)	
	標識(1) 緊急車両出入口 屋外一般付帯詳細図(19)	
	標識(3) 粗大ごみ置場 屋外一般付帯詳細図(19)	
	設計レベル Z0からのレベルを示す	
	道路整備範囲 No.402道路整備図(1)、No.405道路整備図(2)	
	アスファルト舗装 排水管工事により道路工事範囲	
特記事項		
・Z0 (=設計GL±0) =TP+5.20とする		
・道路取りあい部において、地先境界ブロック(大阪市型)にやり替えとする。 境界に接する緑石ブロック等の外面は、境界線から20mm控えて施工すること。 尚、隙間はモルタル充填とする。		
・電柱の移設に係る工事は別途工事とする。		
・道路舗装復旧改修は、工営所の立合の上、本復旧範囲を確定すること。		
・施工に際して道路の高低を実測の上確認し、敷地進入部分の高さは すべて前面道路になじむ詳細とし、監督員の承認を得ること。		
・電柱移設別途工事 関西電力、NTT等と調整すること。		
・敷地境界の植栽帯：緑石を5cm程度上げ、土が道路上に流れないようにする。		
名 称	西喜連第2住宅1号館建設工事	原寸図面サイズ
図面名称	外構平面図	A1
縮 尺	1/200 (原寸図表示)	製 図 令和 7 年 6 月 図面番号 No. 301 (**枚の内)
大阪市都市整備局 住宅部建設課(建設設計グループ)		株式会社 坂倉建築研究所

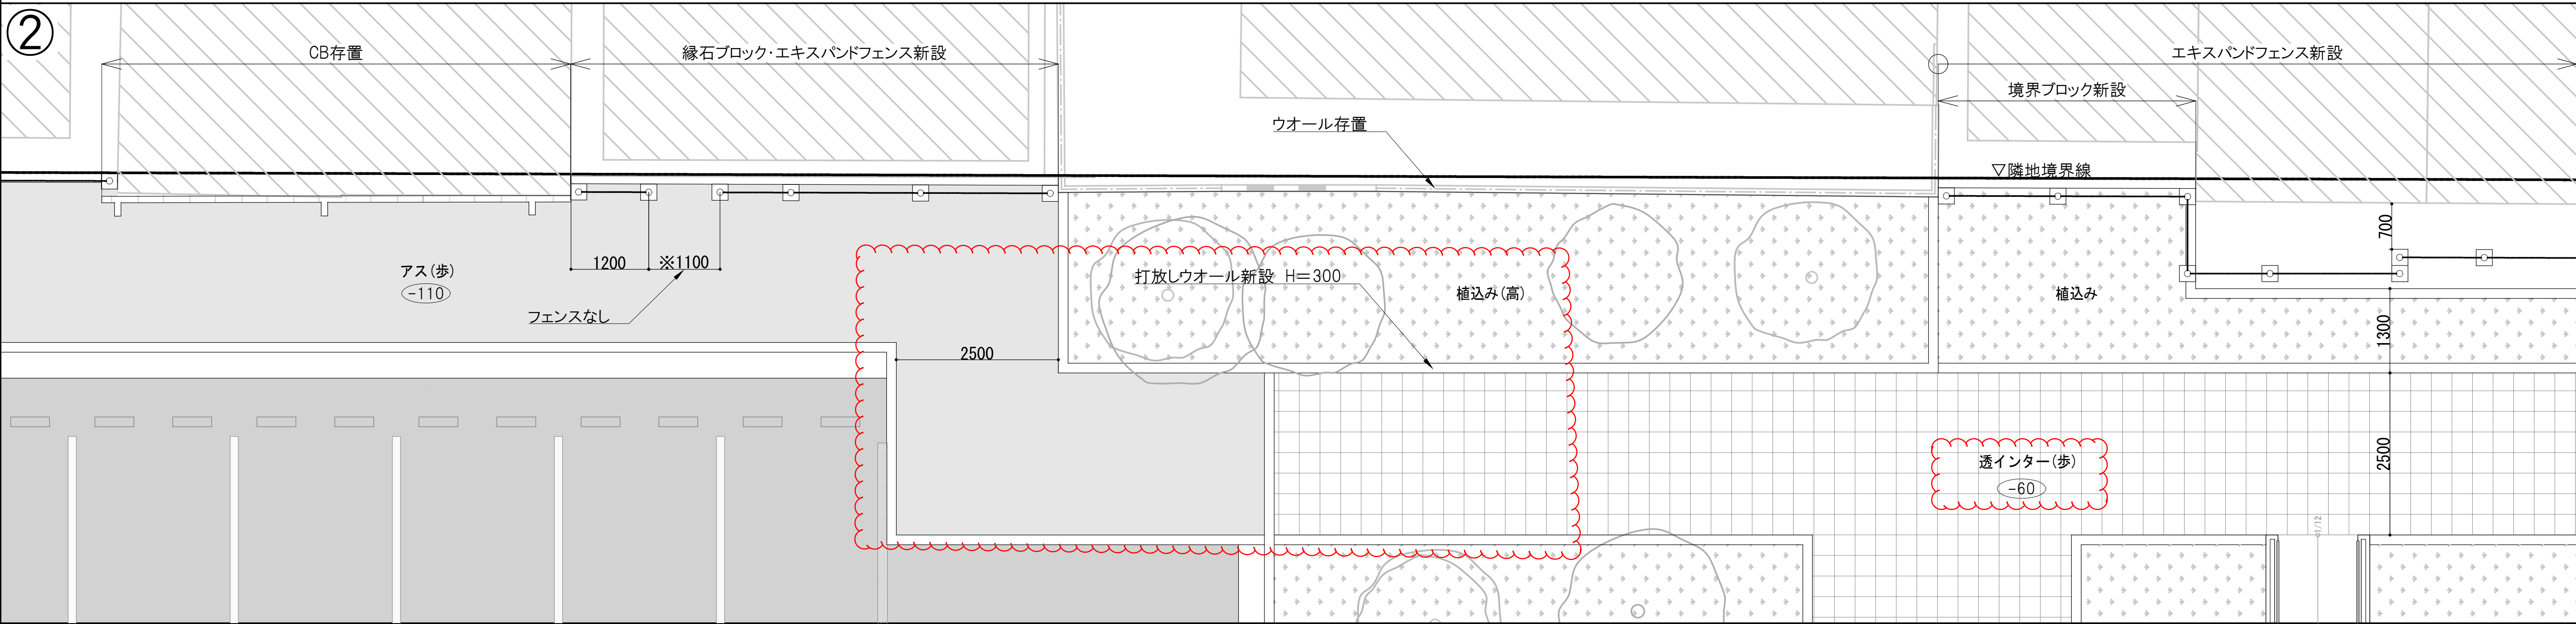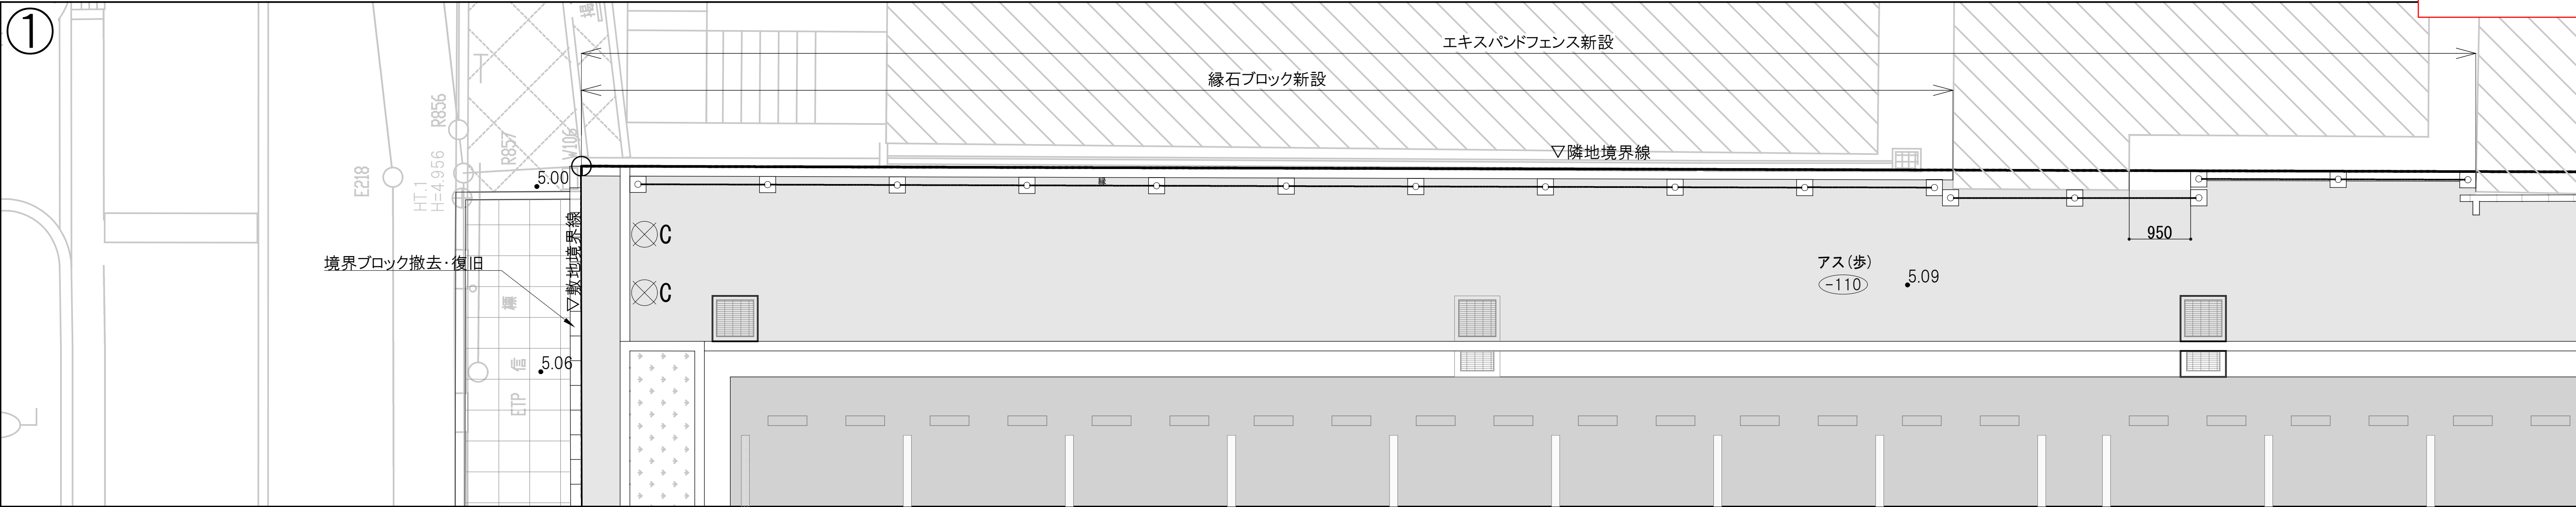


特記事項		名 称		西喜連第2住宅1号館建設工事		原寸図面サイズ	
・ Z0 (=設計GL±0) = TP+5.20とする		図面名称		外構詳細図		製 図	
・ 道路取りあい部において、地先境界ブロック(大阪市型)にやり替えとする。		縮 尺		1/200 (原寸図表示)		令和 7 年 6 月	
・ 境界に接する縁石ブロック等の外面は、境界線から20mm控えて施工すること。		図面番号		No. 302 (**枚の内)		大阪市都市整備局	
・ 施工に際して道路の高低を実測の上確認し、敷地進入部分の高さはすべて前面道路になじむ詳細とし、監督員の承認を得ること。		図面表示		No. 302 (**枚の内)		住宅部建設課(建設設計グループ)	
・ 電柱の移設に係る工事は別途工事とする。		図面表示		No. 302 (**枚の内)		株式会社 坂倉建築研究所	

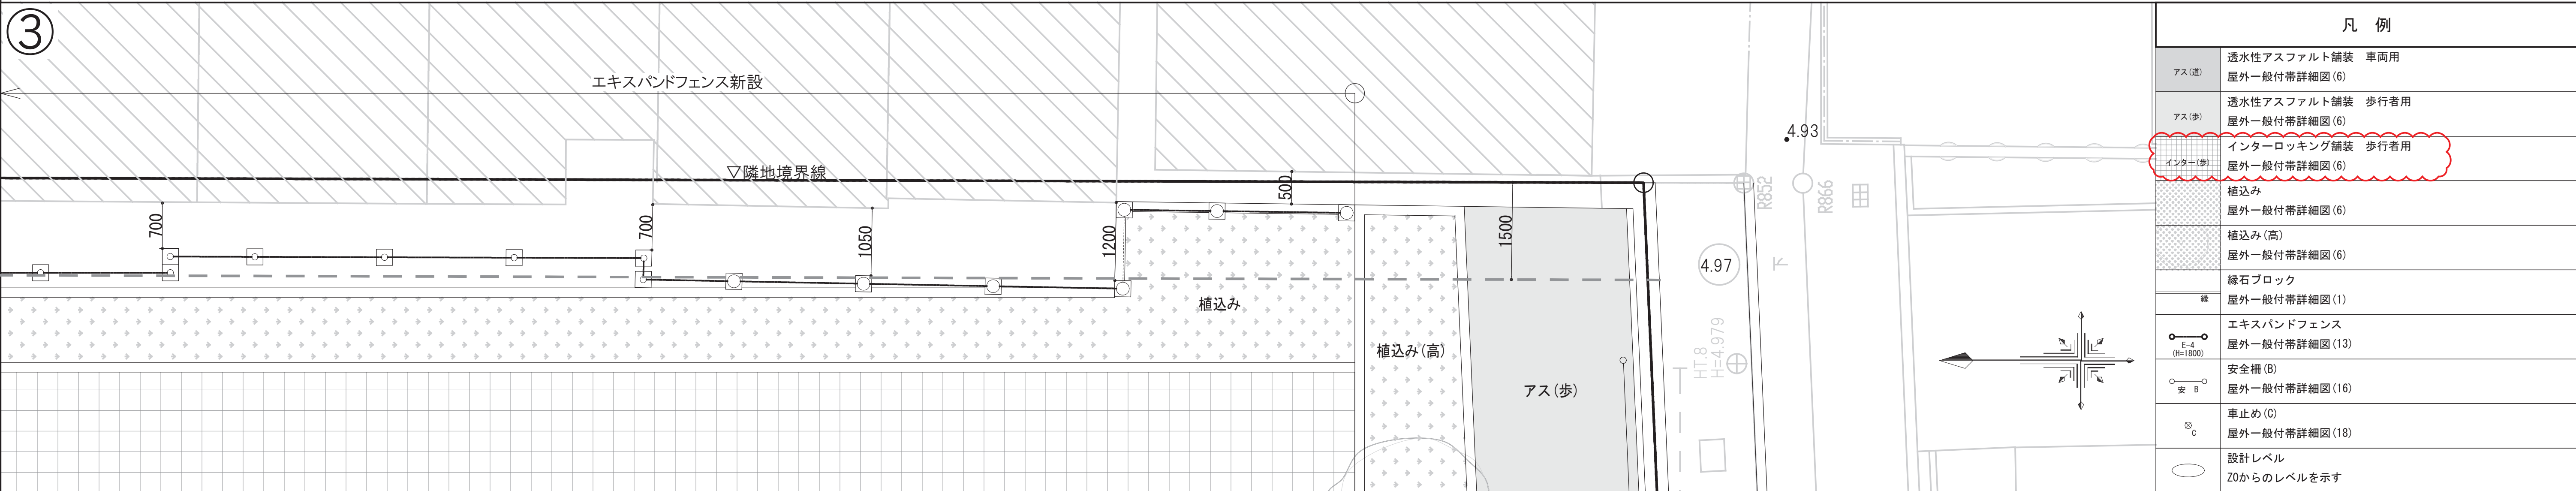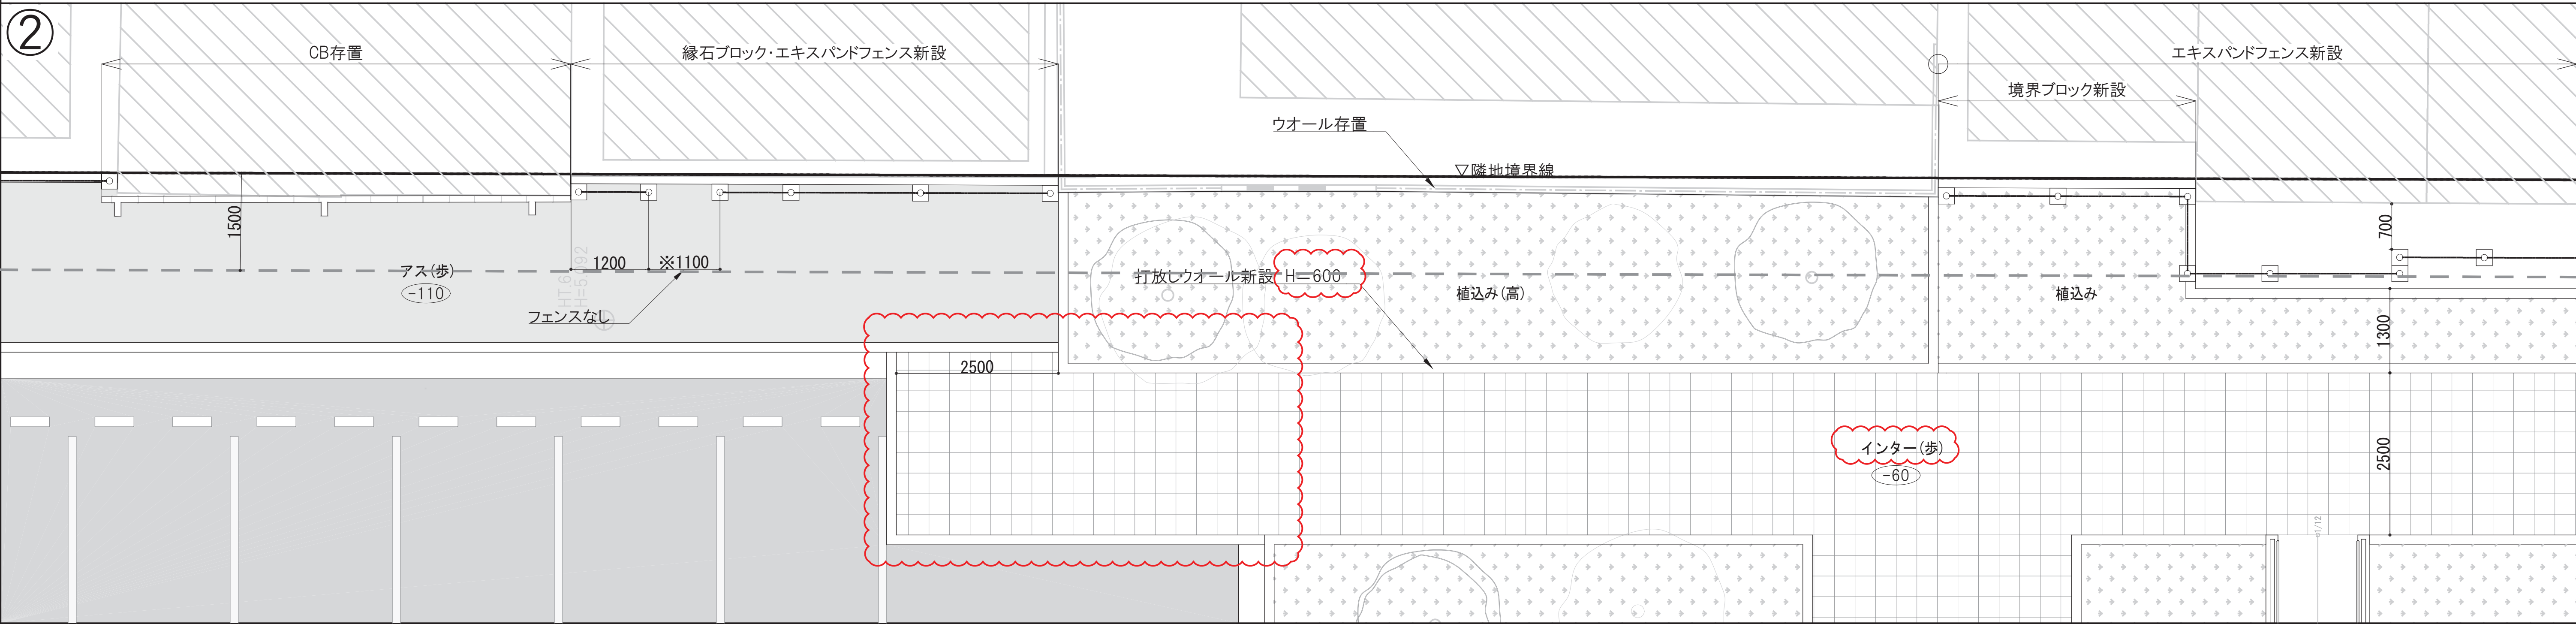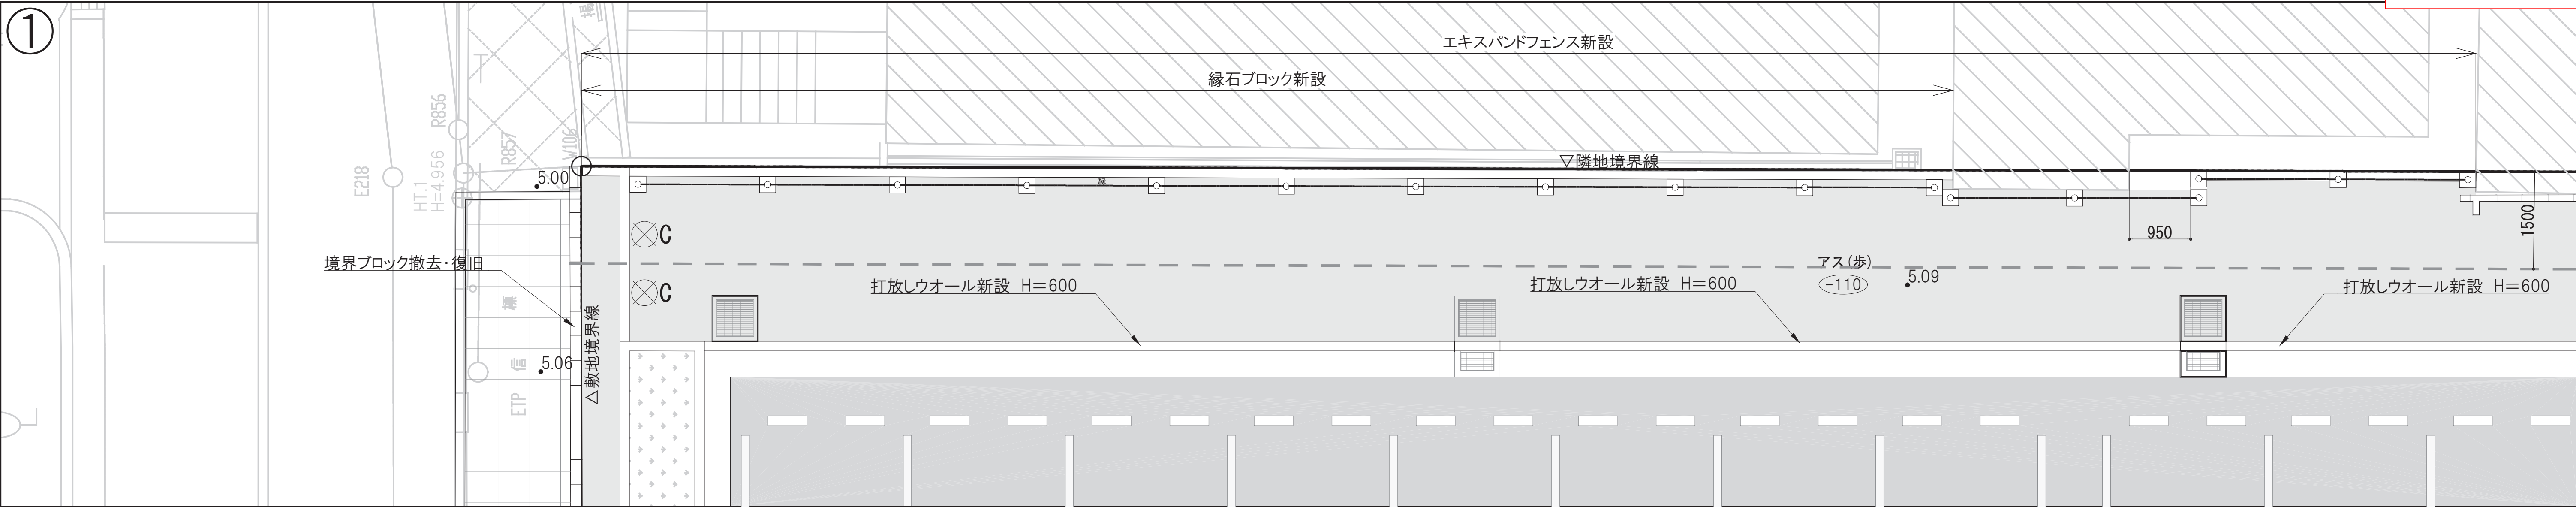

特記事項		凡 例	
・ Z0 (=設計GL±0) = TP+5.20とする		透水性アスファルト舗装 車両用	
・ 道路取りあい部において、地先境界ブロック(大阪市型)にやり替えとする。		屋外一般付帯詳細図(6)	
・ 境界に接する縁石ブロック等の外面は、境界線から20mm控えて施工すること。		透水性アスファルト舗装 歩行者用	
・ 尚、隙間はモルタル充填とする。		屋外一般付帯詳細図(6)	
・ 電柱の移設に係る工事は別途工事とする。		インターロッキング舗装 歩行者用	
・ 道路舗装復旧改修は、工箇所の立合の上、本復旧範囲を確定すること。		屋外一般付帯詳細図(6)	
・ 施工に際して道路の高低を実測の上確認し、敷地進入部分の高さはすべて前面道路になじむ詳細とし、監督員の承認を得ること。		植込み	
		屋外一般付帯詳細図(6)	
		植込み(高)	
		屋外一般付帯詳細図(6)	
		緑石ブロック	
		屋外一般付帯詳細図(1)	
		エクスパンДФェンス	
		屋外一般付帯詳細図(13)	
		安全柵(B)	
		屋外一般付帯詳細図(16)	
		車止め(C)	
		屋外一般付帯詳細図(18)	
		設計レベル	
		Z0からのレベルを示す	
名 称		西喜連第2住宅1号館建設工事	
図面名称		外構詳細図	
縮 尺		1/200 (原図表示)	
図面番号		No. 302 (**枚の内)	
大阪市都市整備局 住宅部建設課(建設設計グループ)		株式会社 坂倉建築研究所	

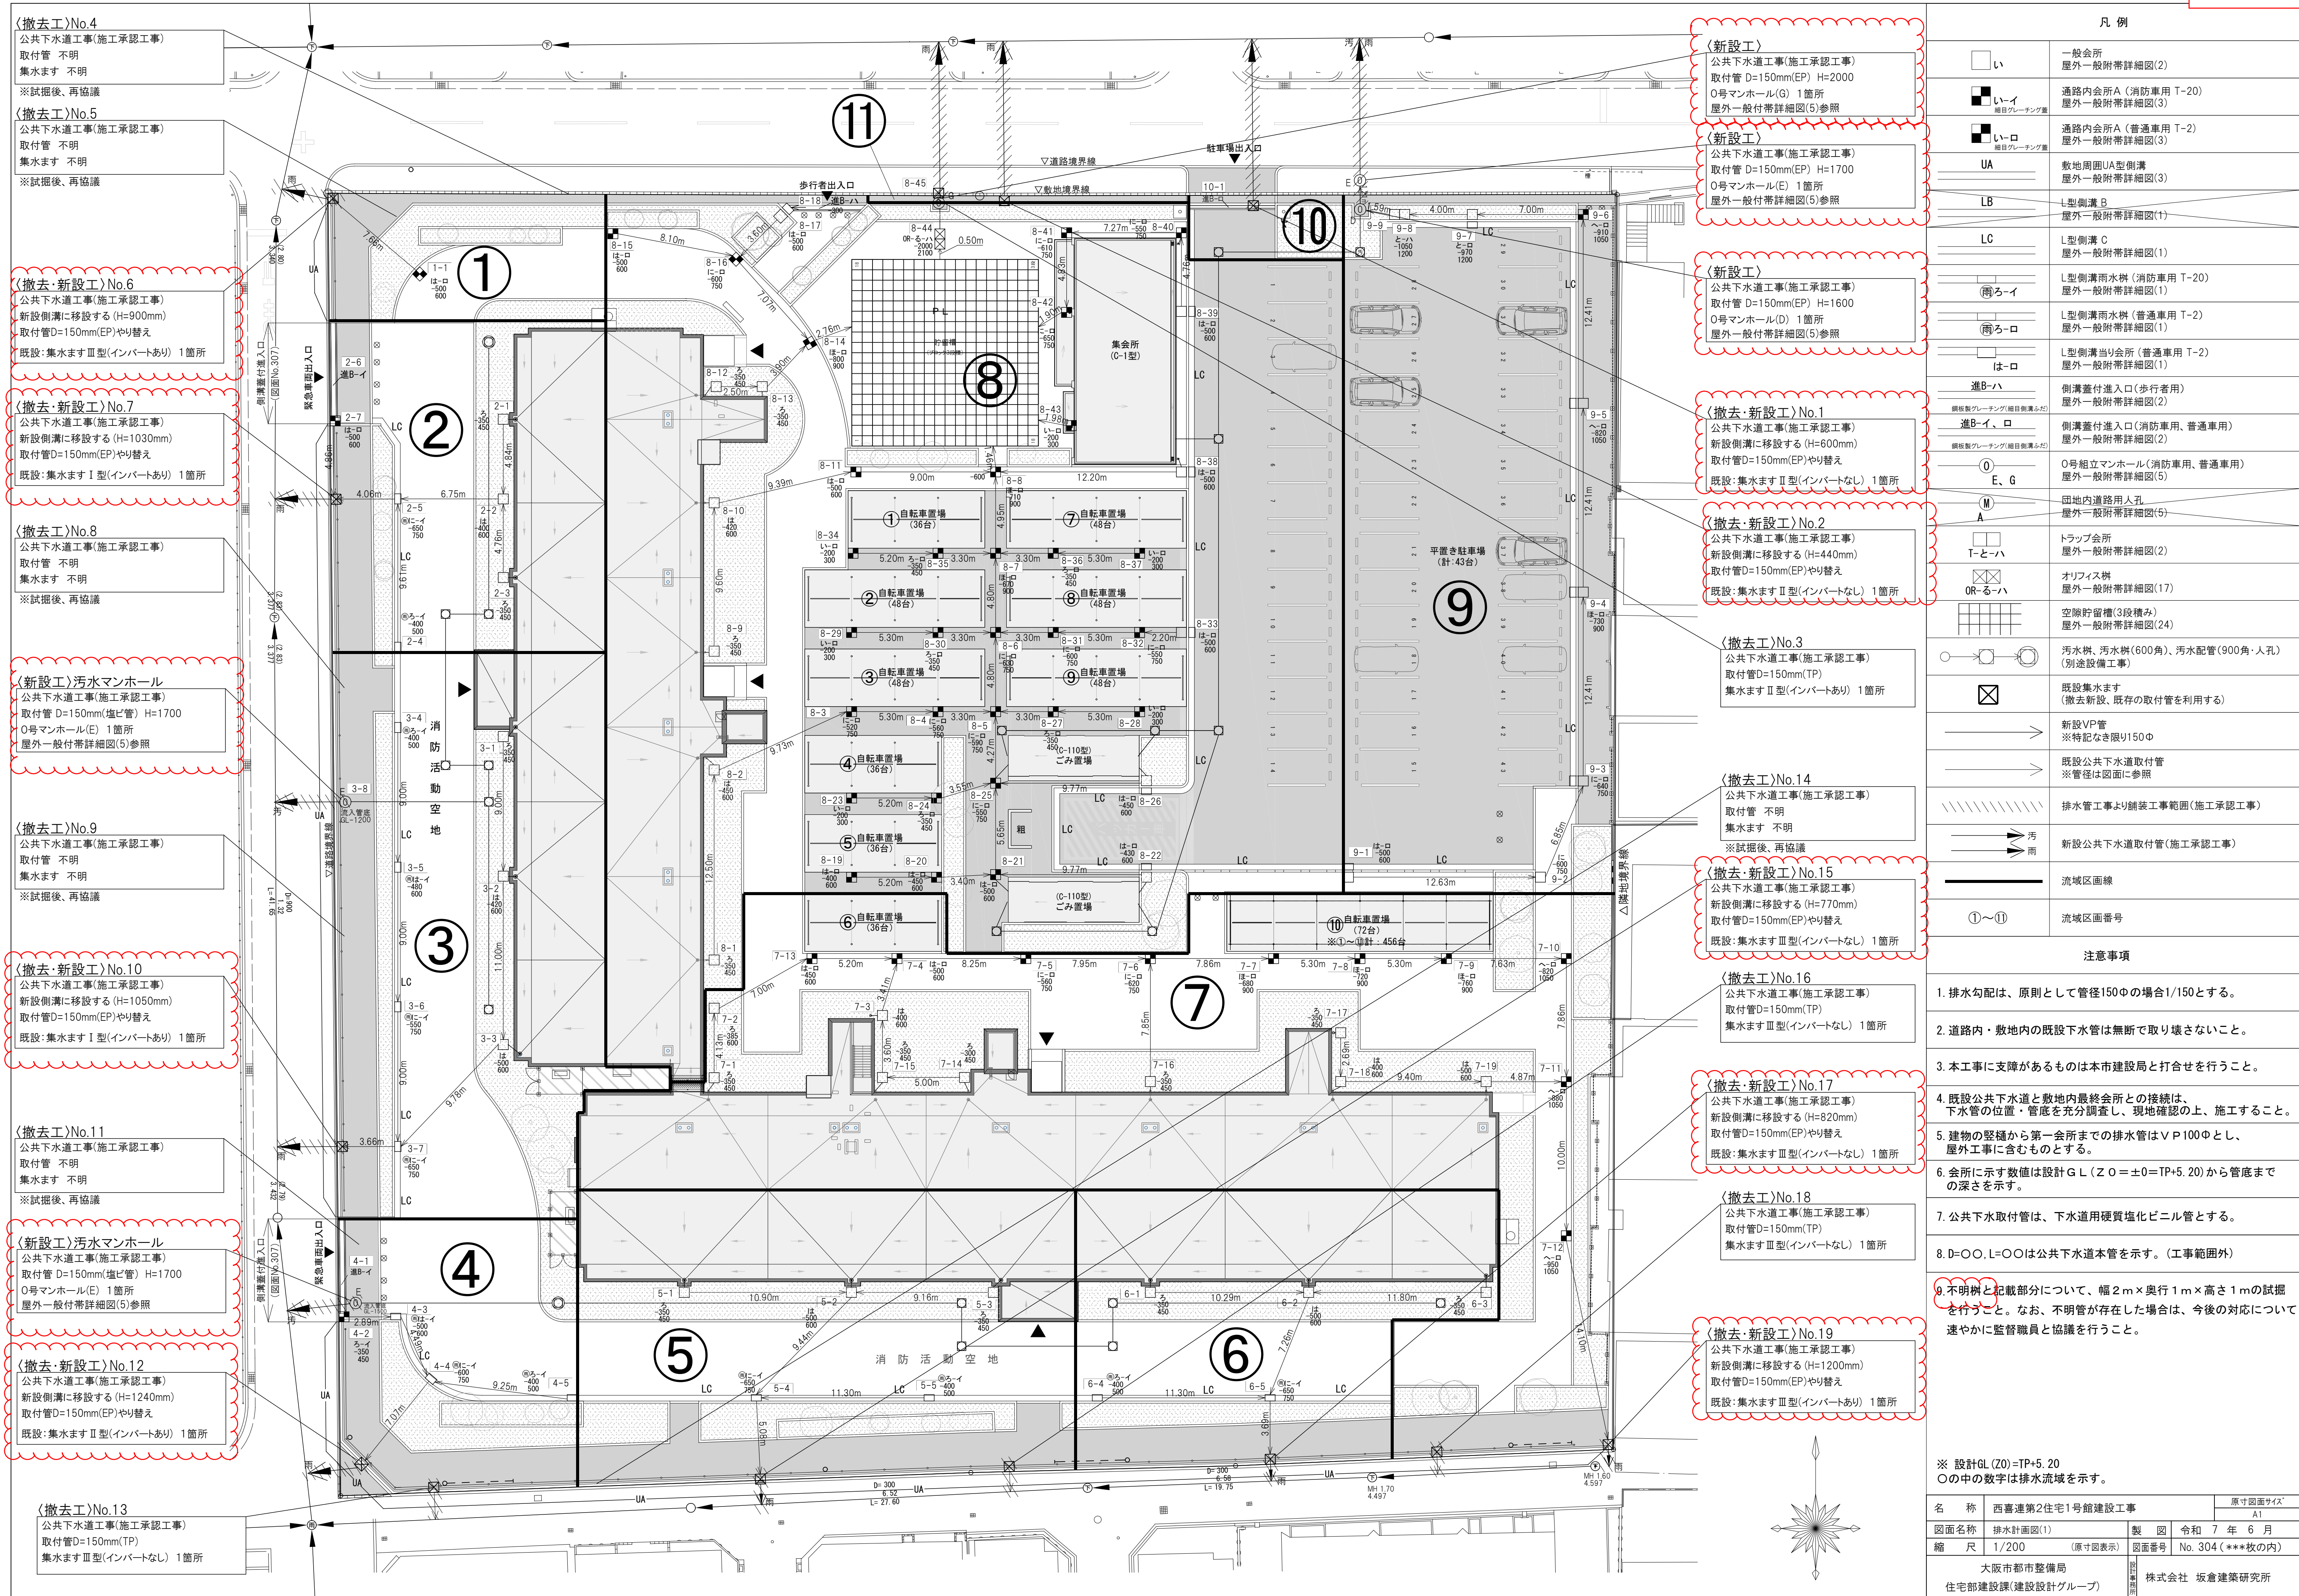

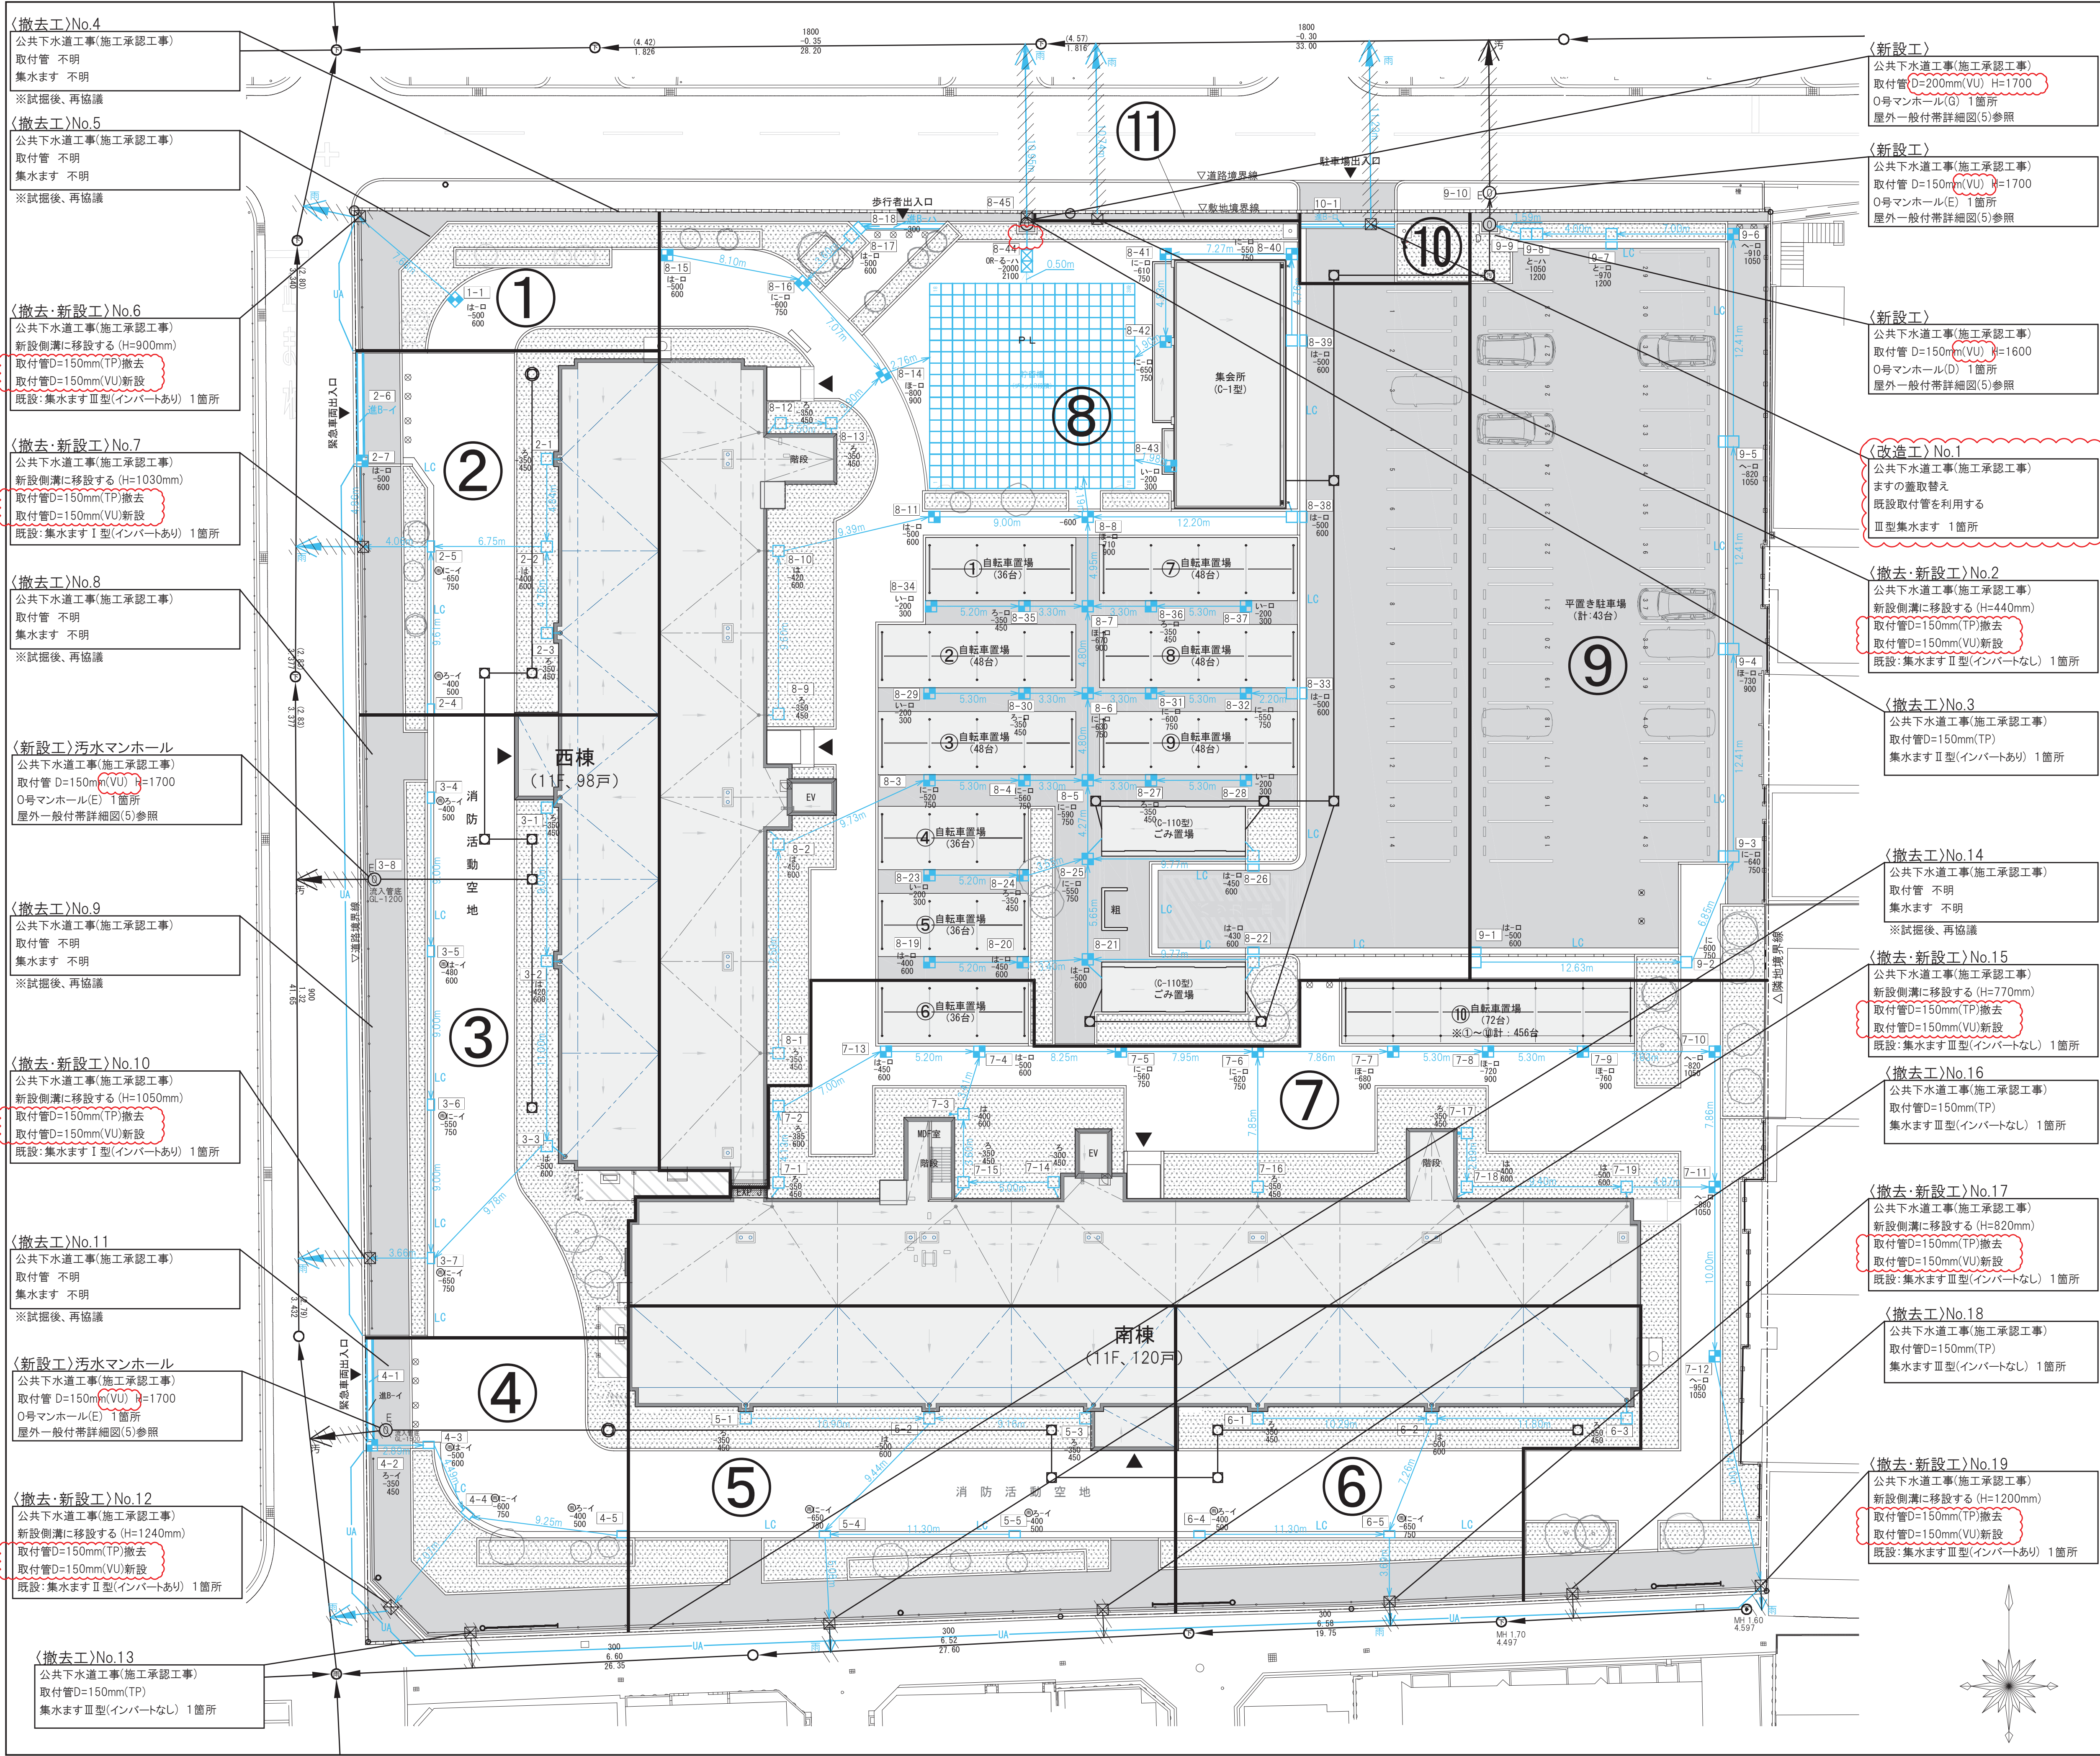

凡例		
	い	一般会所 屋外一般附帯詳細図(2)
	いーい	通路内会所A (消防車用 T-20) 屋外一般附帯詳細図(3)
	いーロ	通路内会所A (普通車用 T-2) 屋外一般附帯詳細図(3)
	UA	敷地周囲UA型側溝 屋外一般附帯詳細図(3)
	LB	L型側溝 B 屋外一般附帯詳細図(1)
	LC	L型側溝 C 屋外一般附帯詳細図(1)
	雨ろーい	L型側溝雨水樹 (消防車用 T-20) 屋外一般附帯詳細図(1)
	雨ろーロ	L型側溝雨水樹 (普通車用 T-2) 屋外一般附帯詳細図(1)
	はーロ	L型側溝当り会所 (普通車用 T-2) 屋外一般附帯詳細図(1)
	進Bーハ	側溝蓋付出入口(歩行者用) 屋外一般附帯詳細図(2)
	進Bーい、ロ	側溝蓋付出入口(消防車用、普通車用) 屋外一般附帯詳細図(2)
	○ーE、G	0号組立マンホール(消防車用、普通車用) 屋外一般附帯詳細図(5)
	MA	団地内道路用入孔 屋外一般附帯詳細図(5)
	Tーとーハ	トラップ会所 屋外一般附帯詳細図(2)
	ORーるーハ	オフィス樹 屋外一般附帯詳細図(17)
		空疎貯留槽(3段積み) 屋外一般附帯詳細図(24)
		汚水樹、汚水樹(600角)、汚水配管(900角・入孔) (別途設備工事)
	☒	既設集水ます (撤去新設、既存の取付管を利用する)
		新設VP管 ※特記なき限り150φ
		既設公共下水道取付管 ※管径は図面に参照
		排水管工事より舗装工事範囲(施工承認工事)
		新設公共下水道取付管(施工承認工事)
		流域区画線
	①～⑪	流域区画番号
注意事項		
1. 排水勾配は、原則として管径150φの場合1/150とする。		
2. 道路内・敷地内の既設下水管は無断で取り壊さないこと。		
3. 本工事に支障があるものは本市建設局と打合せを行うこと。		
4. 既設公共下水道と敷地内最終会所との接続は、 下水管の位置・管底を充分調査し、現地確認の上、施工すること。		
5. 建物の壁樋から第一会所までの排水管はVP100φとし、 屋外工事に含むものとする。		
6. 会所に示す数値は設計GL (Z0=±0=TP+5.20) から管底までの深さを示す。		
7. 公共下水取付管は、下水道用硬質塩化ビニル管とする。		
8. D=○○、L=○○は公共下水道本管を示す。(工事範囲外)		
9. 試掘後、再協議と記載部分について、幅2m×奥行1m×高さ1mの試掘を行うこと。なお、不明管が存在した場合は、今後の対応について速やかに監督職員と協議を行うこと。		
※ 設計GL (Z0)=TP+5.20 ○の中の数字は排水流域を示す。		
名 称	西喜連第2住宅1号館建設工事	原寸図サイズ
図面名称	排水計画図(1)	製 図
縮 尺	1/200 (原寸図表示)	令和 7 年 6 月
大阪府都市整備局		図面番号
住宅部建設課(建設設計グループ)		No. 304 (**枚の内)
		株式会社 坂倉建築研究所

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
1-1	新設工	500 × 500	-500	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
No.6	撤去・新設	-	-	900	±0	Ⅲ型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
2-1	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
2-2	新設工	450 × 450	-400	600	±0	一般会所 (は)
2-3	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
2-4	新設工	400 × 300	-400	500	±0	L型側溝雨水樹 (ろ - イ)
2-5	新設工	400 × 300	-650	750	±0	L型側溝雨水樹 (に - イ)
2-6	新設工	-	-	-	±0	側溝蓋付進入口 (B - イ)
2-7	新設工	500 × 500	-500	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
No.7	撤去・新設	-	-	1030	±0	I型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
3-1	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
3-2	新設工	450 × 450	-420	600	±0	一般会所 (は)
3-3	新設工	450 × 450	-500	600	±0	一般会所 (は)
3-4	新設工	400 × 300	-400	500	±0	L型側溝雨水樹 (ろ - イ)
3-5	新設工	400 × 300	-480	600	±0	L型側溝雨水樹 (は - イ)
3-6	新設工	400 × 300	-550	750	±0	L型側溝雨水樹 (に - イ)
3-7	新設工	400 × 300	-650	750	±0	L型側溝雨水樹 (に - イ)
No.10	撤去・新設	-	-	1050	±0	I型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
4-1	新設工	-	-	-	±0	側溝蓋付進入口 (B - イ)
4-2	新設工	400 × 400	-350	450	±0	通路内会所 A (ろ - イ)
4-3	新設工	400 × 300	-500	600	±0	L型側溝雨水樹 (は - イ)
4-4	新設工	400 × 300	-600	750	±0	L型側溝雨水樹 (に - イ)
4-5	新設工	400 × 300	-400	500	±0	L型側溝雨水樹 (ろ - イ)
No.12	撤去・新設	-	-	1240	±0	Ⅱ型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
5-1	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
5-2	新設工	450 × 450	-500	600	±0	一般会所 (は)
5-3	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
5-4	新設工	400 × 300	-650	750	±0	L型側溝雨水樹 (に - イ)
5-5	新設工	400 × 300	-400	500	±0	L型側溝雨水樹 (ろ - イ)
No.15	撤去・新設	-	-	770	±0	Ⅲ型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
6-1	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
6-2	新設工	450 × 450	-500	600	±0	一般会所 (は)
6-3	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
6-4	新設工	400 × 300	-400	500	±0	L型側溝雨水樹 (ろ - イ)
6-5	新設工	400 × 300	-650	750	±0	L型側溝雨水樹 (に - イ)
No.17	撤去・新設	-	-	820	±0	Ⅲ型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
7-1	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
7-2	新設工	450 × 450	-385	600	±0	一般会所 (は)
7-3	新設工	450 × 450	-400	600	±0	一般会所 (は)
7-4	新設工	500 × 500	-500	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
7-5	新設工	500 × 500	-560	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
7-6	新設工	500 × 500	-620	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
7-7	新設工	500 × 500	-680	900	±0	通路内会所 A (ほ - ロ)
7-8	新設工	500 × 500	-720	900	±0	通路内会所 A (ほ - ロ)
7-9	新設工	500 × 500	-760	900	±0	通路内会所 A (ほ - ロ)
7-10	新設工	600 × 600	-820	1050	±0	通路内会所 A (へ - ロ)
7-11	新設工	600 × 600	-880	1050	±0	通路内会所 A (へ - ロ)
7-12	新設工	600 × 600	-950	1050	±0	通路内会所 A (へ - ロ)
7-13	新設工	500 × 500	-450	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
7-14	新設工	300 × 300	-300	450	±0	一般会所 (ろ)
7-15	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
7-16	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
7-17	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
7-18	新設工	450 × 450	-400	600	±0	一般会所 (は)
7-19	新設工	450 × 450	-500	600	±0	一般会所 (は)
No.19	撤去・新設	-	-1050	1200	±0	Ⅲ型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
8-1	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
8-2	新設工	450 × 450	-450	600	±0	一般会所 (は)
8-3	新設工	500 × 500	-520	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-4	新設工	500 × 500	-560	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-5	新設工	500 × 500	-590	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-6	新設工	500 × 500	-630	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-7	新設工	500 × 500	-670	900	±0	通路内会所 A (ほ - ロ)
8-8	新設工	500 × 500	-710	900	±0	通路内会所 A (ほ - ロ)
8-9	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
8-10	新設工	450 × 450	-420	600	±0	一般会所 (は)
8-11	新設工	500 × 500	-500	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
8-12	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
8-13	新設工	450 × 450	-375	600	±0	一般会所 (は)
8-14	新設工	500 × 500	-800	900	±0	通路内会所 A (は - ロ)
8-15	新設工	500 × 500	-500	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
8-16	新設工	500 × 500	-550	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-17	新設工	450 × 450	-500	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
8-18	新設工	-	-	-	±0	側溝蓋付進入口 (B - イ)
8-19	新設工	450 × 450	-400	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
8-20	新設工	500 × 500	-450	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
8-21	新設工	500 × 500	-500	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
8-22	新設工	500 × 500	-430	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
8-23	新設工	400 × 400	-200	300	±0	通路内会所 A (い - ロ)
8-24	新設工	400 × 400	-350	450	±0	通路内会所 A (ろ - ロ)
8-25	新設工	500 × 500	-550	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-26	新設工	500 × 500	-450	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
8-27	新設工	400 × 400	-350	450	±0	通路内会所 A (ろ - ロ)
8-28	新設工	300 × 300	-200	300	±0	通路内会所 A (い - ロ)
8-29	新設工	300 × 300	-200	300	±0	通路内会所 A (い - ロ)
8-30	新設工	400 × 400	-350	450	±0	通路内会所 A (ろ - ロ)
8-31	新設工	500 × 500	-600	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-32	新設工	500 × 500	-550	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-33	新設工	500 × 500	-500	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
8-34	新設工	300 × 300	-200	300	±0	通路内会所 A (い - ロ)
8-35	新設工	400 × 400	-350	450	±0	通路内会所 A (ろ - ロ)
8-36	新設工	400 × 400	-350	450	±0	通路内会所 A (ろ - ロ)
8-37	新設工	300 × 300	-200	300	±0	通路内会所 A (い - ロ)
8-38	新設工	450 × 450	-500	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
8-39	新設工	450 × 450	-500	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
8-40	新設工	500 × 500	-550	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-41	新設工	500 × 500	-610	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-42	新設工	500 × 500	-650	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-43	新設工	300 × 300	-200	300	±0	通路内会所 A (い - ロ)
8-44	新設工	-	-2000	2100	±0	オリフィス樹 (る - ハ)
8-45	新設工	-	-	2000	±0	0号マンホール(G)

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
9-1	新設工	450 × 450	-500	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
9-2	新設工	450 × 450	-600	750	±0	一般会所 (に)
9-3	新設工	450 × 450	-640	750	±0	L型側溝当り会所 (に - ロ)
9-4	新設工	450 × 450	-730	900	±0	L型側溝当り会所 (ほ - ロ)
9-5	新設工	600 × 600	-820	1050	±0	L型側溝当り会所 (へ - ロ)
9-6	新設工	600 × 600	-910	1050	±0	通路内会所 A (へ - ロ)
9-7	新設工	600 × 600	-970	1200	±0	L型側溝当り会所 (と - ロ)
9-8	新設工	-	-1050	1200	±0	トラップ会所 (と - ハ)
9-9	新設工	-	-	1600	±0	0号マンホール(D)
9-10	新設工	-	-	1700	±0	0号マンホール(E)

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
10-1	新設工	-	-	±0	±0	側溝蓋付進入口 (B - イ)
No.1	撤去・新設	-	-	600	±0	Ⅱ型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
No.2	撤去・新設	-	-	440	±0	Ⅱ型集水ます

名 称		西喜連第2住宅1号館建設工事		原寸図面サイズ	
				A1	
図面名称		排水計画図(2)		製 図	令和 7 年 6 月
縮 尺		1/200 (原寸図表示)		図面番号	No. 305 (***枚の内)
大阪市都市整備局 住宅部建設課(建設設計グループ)				設計 監理 事務所	株式会社 坂倉建築研究所

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
1-1	新設工	500 × 500	-500	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
No.6	撤去・新設	-	-	900	±0	Ⅲ型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
2-1	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
2-2	新設工	450 × 450	-400	600	±0	一般会所 (は)
2-3	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
2-4	新設工	400 × 300	-400	500	±0	L型側溝雨水樹 (ろ - イ)
2-5	新設工	400 × 300	-650	750	±0	L型側溝雨水樹 (に - イ)
2-6	新設工	-	-	-	±0	側溝蓋付進入口 (B - イ)
2-7	新設工	500 × 500	-500	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
No.7	撤去・新設	-	-	1030	±0	I型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
3-1	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
3-2	新設工	450 × 450	-420	600	±0	一般会所 (は)
3-3	新設工	450 × 450	-500	600	±0	一般会所 (は)
3-4	新設工	400 × 300	-400	500	±0	L型側溝雨水樹 (ろ - イ)
3-5	新設工	400 × 300	-480	600	±0	L型側溝雨水樹 (は - イ)
3-6	新設工	400 × 300	-550	750	±0	L型側溝雨水樹 (に - イ)
3-7	新設工	400 × 300	-650	750	±0	L型側溝雨水樹 (に - イ)
No.10	撤去・新設	-	-	1050	±0	I型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
4-1	新設工	-	-	-	±0	側溝蓋付進入口 (B - イ)
4-2	新設工	400 × 400	-350	450	±0	通路内会所 A (ろ - イ)
4-3	新設工	400 × 300	-500	600	±0	L型側溝雨水樹 (は - イ)
4-4	新設工	400 × 300	-600	750	±0	L型側溝雨水樹 (に - イ)
4-5	新設工	400 × 300	-400	500	±0	L型側溝雨水樹 (ろ - イ)
No.12	撤去・新設	-	-	1240	±0	Ⅱ型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
5-1	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
5-2	新設工	450 × 450	-500	600	±0	一般会所 (は)
5-3	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
5-4	新設工	400 × 300	-650	750	±0	L型側溝雨水樹 (に - イ)
5-5	新設工	400 × 300	-400	500	±0	L型側溝雨水樹 (ろ - イ)
No.15	撤去・新設	-	-	770	±0	Ⅲ型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
6-1	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
6-2	新設工	450 × 450	-500	600	±0	一般会所 (は)
6-3	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
6-4	新設工	400 × 300	-400	500	±0	L型側溝雨水樹 (ろ - イ)
6-5	新設工	400 × 300	-650	750	±0	L型側溝雨水樹 (に - イ)
No.17	撤去・新設	-	-	820	±0	Ⅲ型集水ます

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
7-1	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
7-2	新設工	450 × 450	-385	450	±0	一般会所 (ろ)
7-3	新設工	450 × 450	-400	600	±0	一般会所 (は)
7-4	新設工	500 × 500	-500	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
7-5	新設工	500 × 500	-560	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
7-6	新設工	500 × 500	-620	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
7-7	新設工	500 × 500	-680	900	±0	通路内会所 A (ほ - ロ)
7-8	新設工	500 × 500	-720	900	±0	通路内会所 A (ほ - ロ)
7-9	新設工	500 × 500	-760	900	±0	通路内会所 A (ほ - ロ)
7-10	新設工	600 × 600	-820	1050	±0	通路内会所 A (へ - ロ)
7-11	新設工	600 × 600	-880	1050	±0	通路内会所 A (へ - ロ)
7-12	新設工	600 × 600	-950	1050	±0	通路内会所 A (へ - ロ)
7-13	新設工	500 × 500	-450	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
7-14	新設工	300 × 300	-300	450	±0	一般会所 (ろ)
7-15	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
7-16	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
7-17	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
7-18	新設工	450 × 450	-400	600	±0	一般会所 (は)
7-19	新設工	450 × 450	-500	600	±0	一般会所 (は)
No.19	撤去・新設	-	-1050	1200	±0	Ⅲ型集水ます


番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
8-1	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
8-2	新設工	450 × 450	-450	600	±0	一般会所 (は)
8-3	新設工	500 × 500	-520	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-4	新設工	500 × 500	-560	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-5	新設工	500 × 500	-590	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-6	新設工	500 × 500	-630	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-7	新設工	500 × 500	-670	900	±0	通路内会所 A (ほ - ロ)
8-8	新設工	500 × 500	-710	900	±0	通路内会所 A (ほ - ロ)
8-9	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
8-10	新設工	450 × 450	-420	600	±0	一般会所 (は)
8-11	新設工	500 × 500	-500	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
8-12	新設工	300 × 300	-350	450	±0	一般会所 (ろ)
8-13	新設工	450 × 450	-375	450	±0	一般会所 (ろ)
8-14	新設工	500 × 500	-800	900	±0	通路内会所 A (ほ - ロ)
8-15	新設工	500 × 500	-500	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
8-16	新設工	500 × 500	-550	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-17	新設工	450 × 450	-500	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
8-18	新設工	-	-	-	±0	側溝蓋付進入口 (B - イ)
8-19	新設工	450 × 450	-400	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
8-20	新設工	500 × 500	-450	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
8-21	新設工	500 × 500	-500	600	±0	通路内会所 A (は - ロ)
8-22	新設工	500 × 500	-430	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
8-23	新設工	400 × 400	-200	300	±0	通路内会所 A (い - ロ)
8-24	新設工	400 × 400	-350	450	±0	通路内会所 A (ろ - ロ)
8-25	新設工	500 × 500	-550	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-26	新設工	500 × 500	-450	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
8-27	新設工	400 × 400	-350	450	±0	通路内会所 A (ろ - ロ)
8-28	新設工	300 × 300	-200	300	±0	通路内会所 A (い - ロ)
8-29	新設工	300 × 300	-200	300	±0	通路内会所 A (い - ロ)
8-30	新設工	400 × 400	-350	450	±0	通路内会所 A (ろ - ロ)
8-31	新設工	500 × 500	-600	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-32	新設工	500 × 500	-550	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-33	新設工	500 × 500	-500	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
8-34	新設工	300 × 300	-200	300	±0	通路内会所 A (い - ロ)
8-35	新設工	400 × 400	-350	450	±0	通路内会所 A (ろ - ロ)
8-36	新設工	400 × 400	-350	450	±0	通路内会所 A (ろ - ロ)
8-37	新設工	300 × 300	-200	300	±0	通路内会所 A (い - ロ)
8-38	新設工	450 × 450	-500	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
8-39	新設工	450 × 450	-500	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
8-40	新設工	500 × 500	-550	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-41	新設工	500 × 500	-610	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-42	新設工	500 × 500	-650	750	±0	通路内会所 A (に - ロ)
8-43	新設工	300 × 300	-200	300	±0	通路内会所 A (い - ロ)
8-44	新設工	-	-2000	2100	±0	オリフィス樹 (る - ハ)
8-45	新設工	-	-	2000	±0	0号マンホール(G)

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
9-1	新設工	450 × 450	-500	600	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
9-2	新設工	450 × 450	-600	750	±0	一般会所 (に)
9-3	新設工	450 × 450	-640	750	±0	L型側溝当り会所 (に - ロ)
9-4	新設工	450 × 450	-730	900	±0	L型側溝当り会所 (は - ロ)
9-5	新設工	600 × 600	-820	1050	±0	L型側溝当り会所 (へ - ロ)
9-6	新設工	600 × 600	-910	1050	±0	通路内会所 A (へ - ロ)
9-7	新設工	600 × 600	-970	1200	±0	L型側溝当り会所 (と - ロ)
9-8	新設工	-	-1050	1200	±0	トラップ会所 (と - ハ)
9-9	新設工	-	-1100	1600	±0	0号マンホール(E)


番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
10-1	新設工	-	-	-	±0	側溝蓋付進入口 (B - ロ)

番号		会所寸法(内法)	管底	会所高	会所天	会所種別
No.2	撤去・新設	-	-	440	±0	Ⅱ型集水ます


名 称		西喜連第2住宅1号館建設工事		原寸図面サイズ A1	
図面名称		排水計画図(2)		製 図 令和 7 年 6 月	
縮 尺		1/200 (原寸図表示)		図面番号 No. 305 (***枚の内)	
大阪市都市整備局 住宅部建設課(建設設計グループ)		設計事務所		株式会社 坂倉建築研究所	

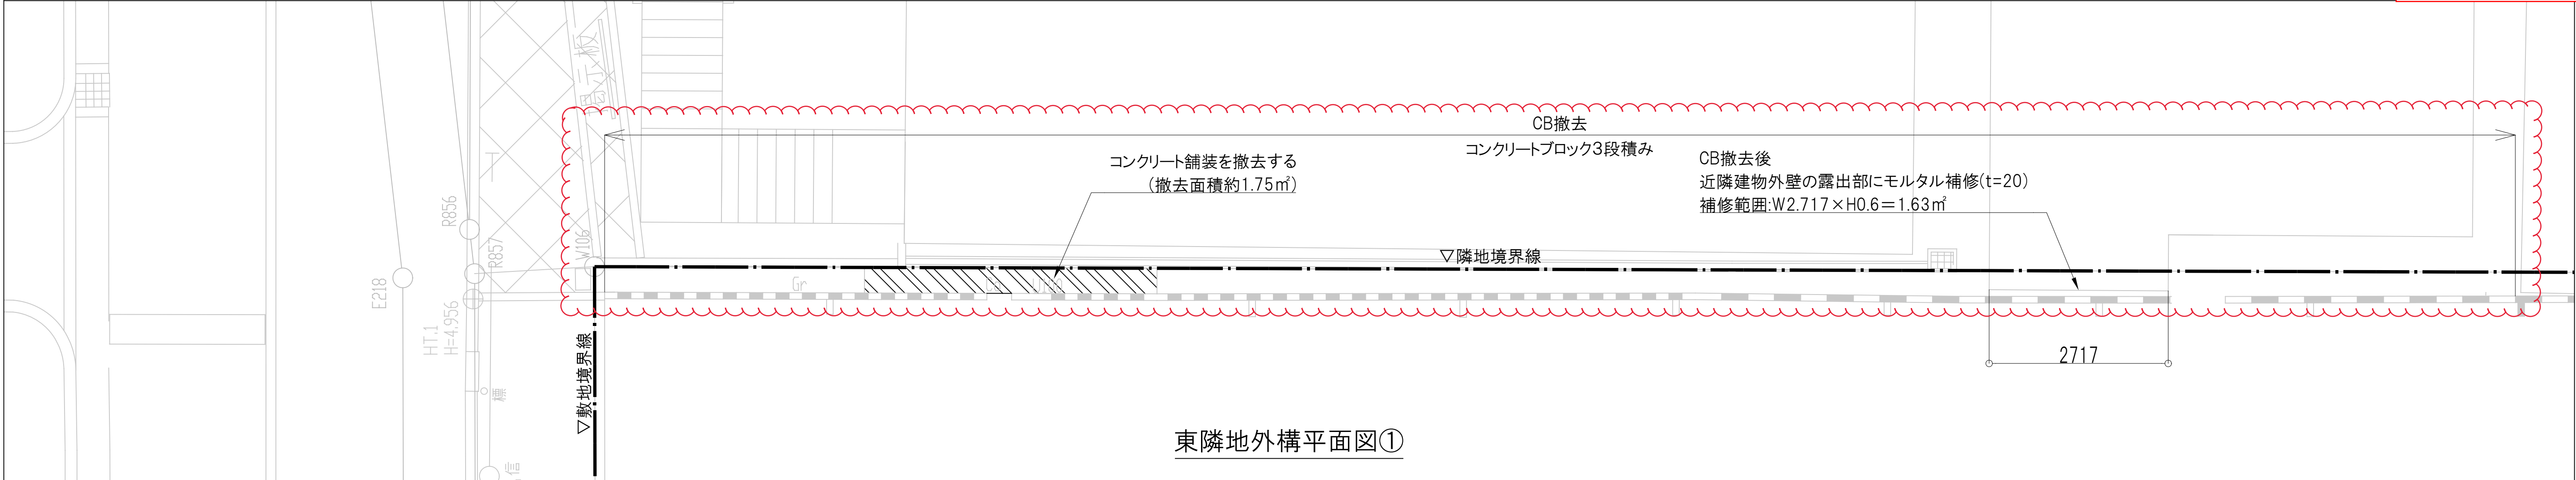


東隣地外構平面図①

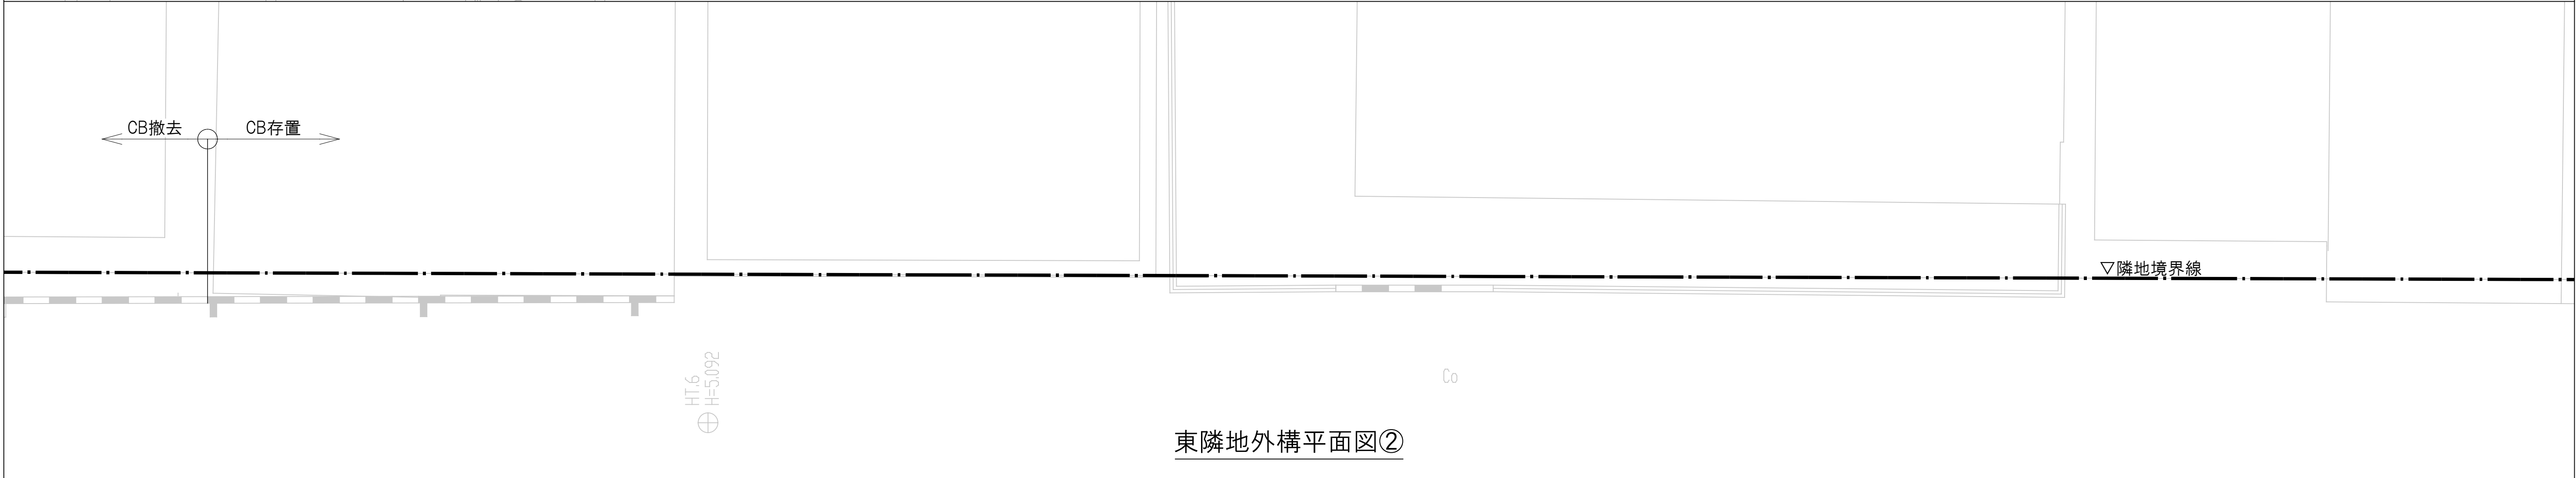




東隣地外構平面図②

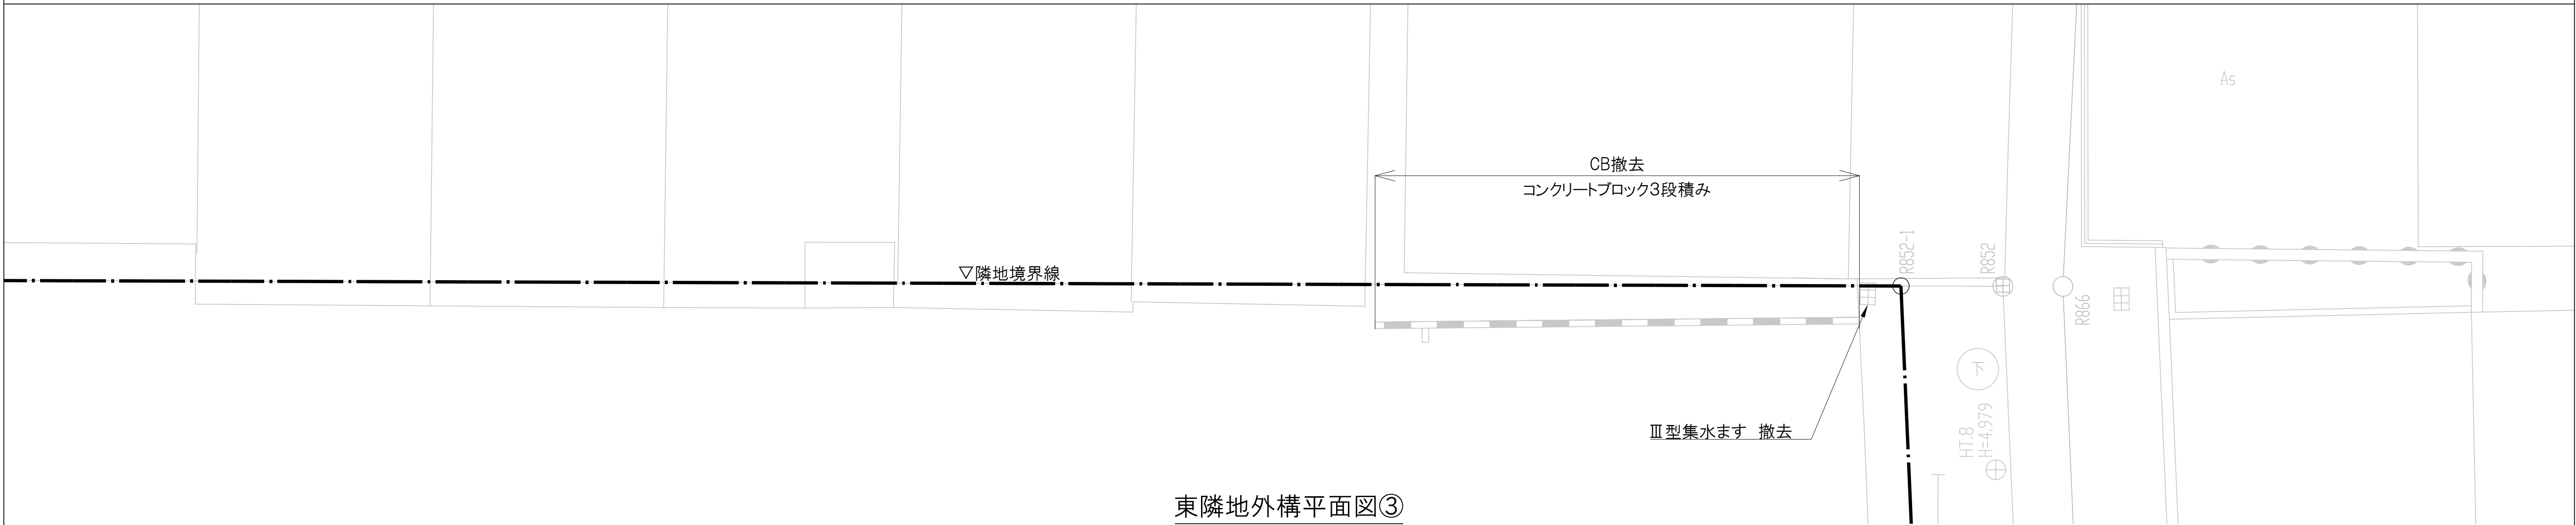

東隣地外構平面図③

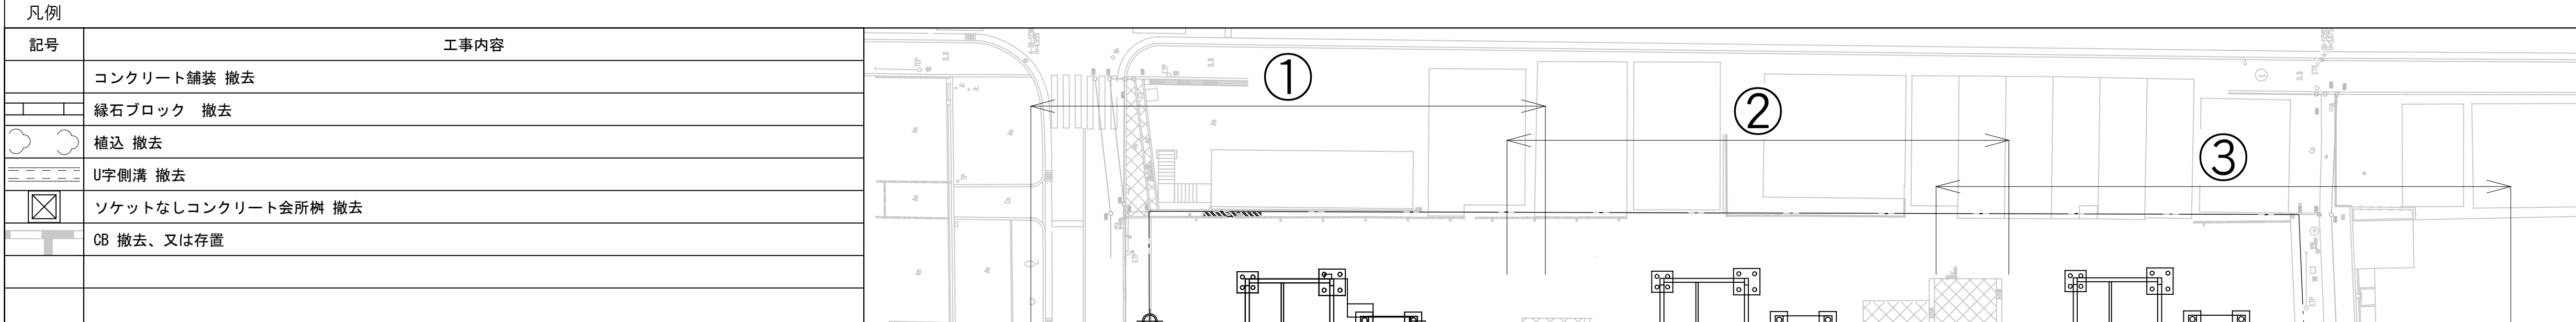

名 称	西喜連第2住宅1号館建設工事	原寸図面サイズ
図面名称	現場撤去図(2)	A1
縮 尺	1/50 (原寸図表示)	製 図 令和 7 年 6 月
		図面番号 No. 354 (***枚の内)
大阪市都市整備局 住宅部建設課(建設設計グループ)		株式会社 坂倉建築研究所

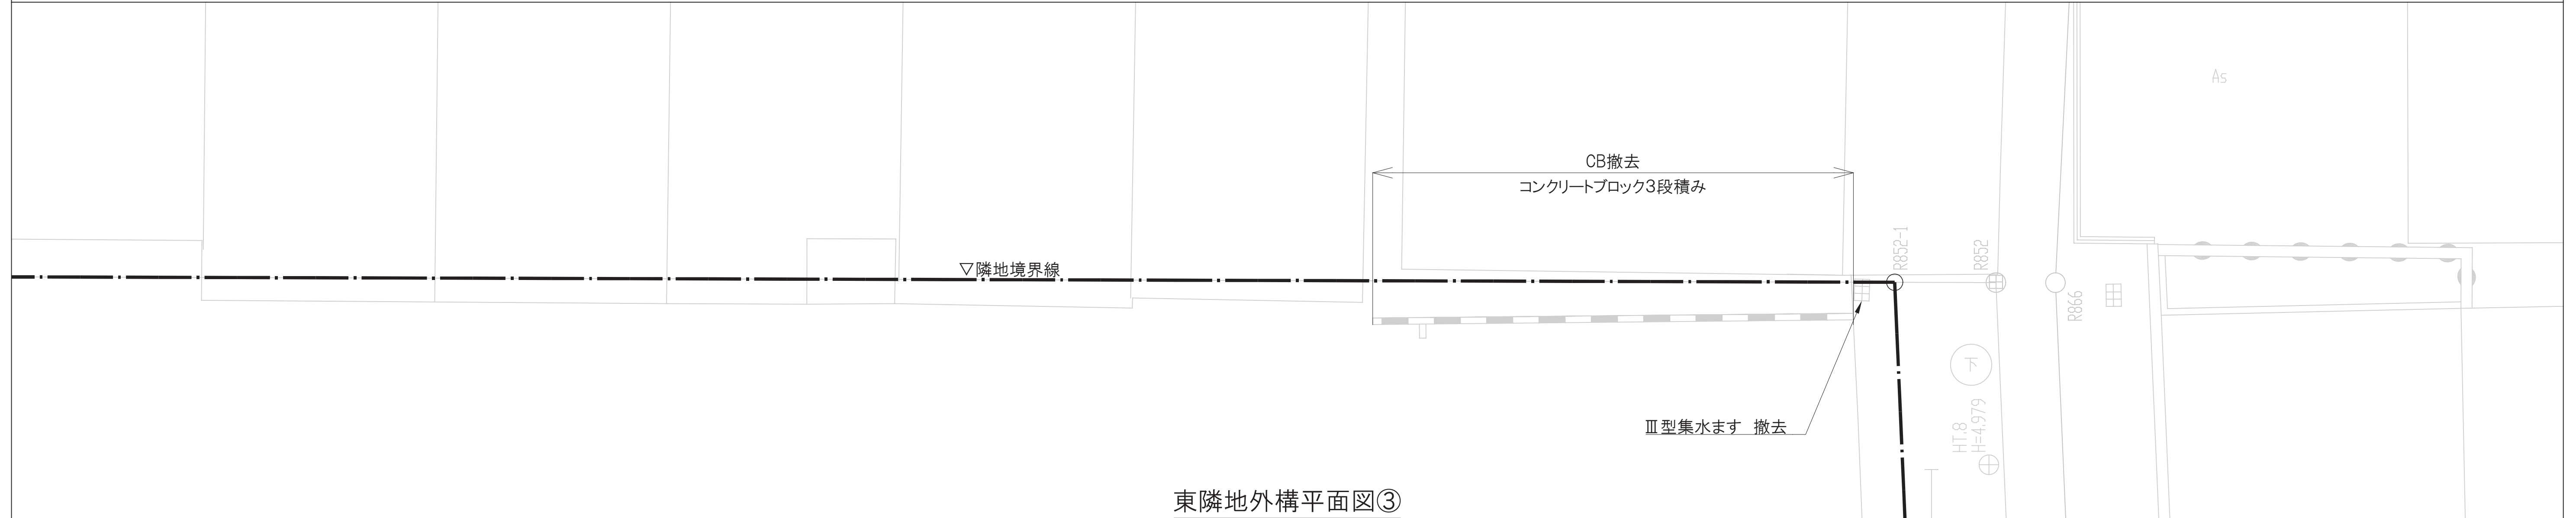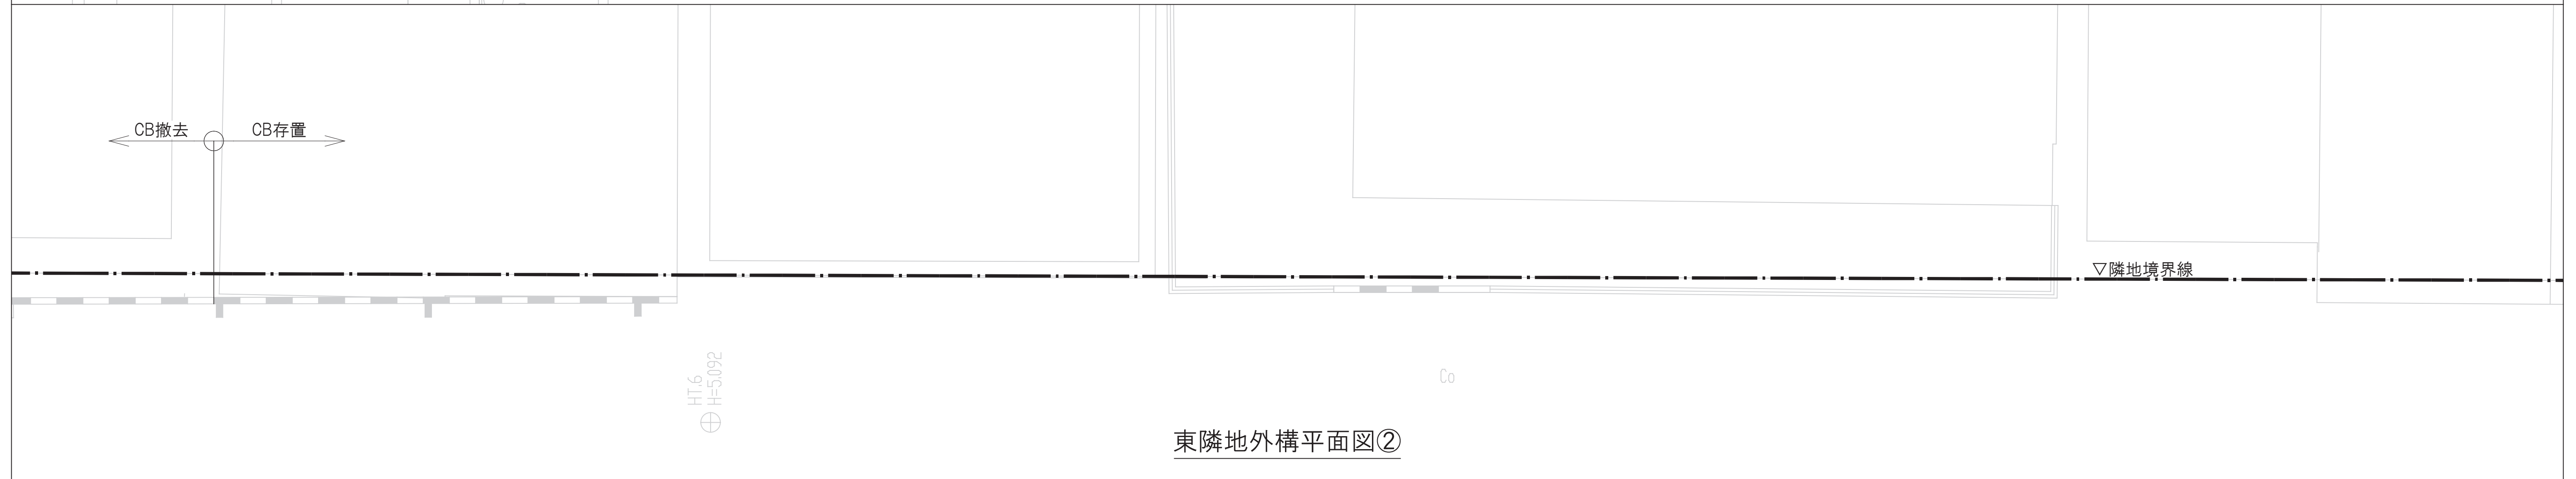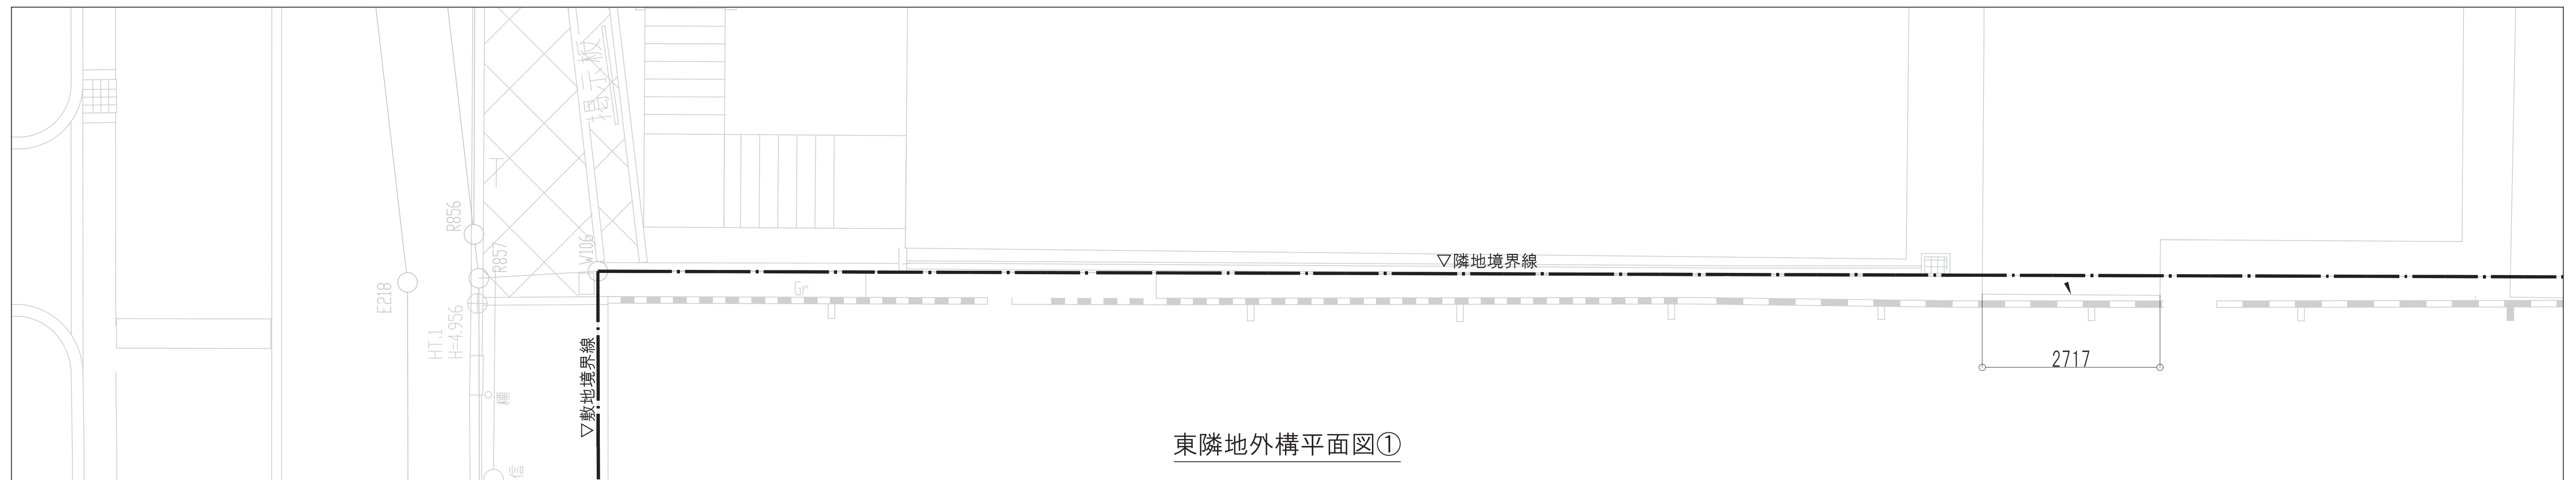[illegible]

直接工事 細目別内訳

主体工事		木製建具工事		(内部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2DK-A)						
D-1 フラッシュ戸	引違い W1675×H1800	108	か所			
D-2 フラッシュ戸	片開き W785×H1790	108	か所			
H-1 リビング戸襖	2枚引違い W1600×H1800	108	か所			
H-2 リビング戸襖	片引き W890×H1800	108	か所			
H-3 リビング戸襖	3枚引違い W2400×H1800	108	か所			
H-4 襖	引違い W1750×H1800	108	か所			
(2DK-B)						
D-1 フラッシュ戸	片引き W975×H1800	77	か所			
D-2 フラッシュ戸	片開き W785×H1790	77	か所			
D-3 ガラス入フラッシュ戸	片開き W830×H1890	77	か所			
H-1 リビング戸襖	4枚引違い W3200×H1800	77	か所			
H-2 襖	4枚引違い W2625×H1800	77	か所			
H-3 リビング戸襖	引違い W1600×H1800	77	か所			
H-4 リビング戸襖	3枚引違い W2625×H1800	77	か所			

直接工事 細目別内訳

主体工事		木製建具工事		(内部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3DK)						
D-1 フラッシュ戸	片引き W975×H1800	33	か所			
D-2 フラッシュ戸	片開き W785×H1790	33	か所			
D-3 ガラス入フラッシュ戸	片開き W830×H1890	33	か所			
D-4 フラッシュ戸	片開き W800×H1793	33	か所			
H-1 リビング戸襖	4枚引違い W3200×H1800	33	か所			
H-2 襖	3枚引違い W2550×H1800	33	か所			
H-3 襖	4枚引違い W3500×H1800	33	か所			
H-4 リビング戸襖	引違い W1600×H1800	33	か所			
H-5 リビング戸襖	引違い W1675×H1800	33	か所			
計						

直接工事 細目別内訳

主体工事		木製建具工事		(内部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2DK-A)						
D-1 フラッシュ戸	引違い W1675×H1800	108	か所			
D-2 フラッシュ戸	片開き W785×H1790	108	か所			
H-1 リビング戸襖	2枚引違い W1600×H1800	108	か所			
H-2 リビング戸襖	片引き W890×H1800	108	か所			
H-3 リビング戸襖	3枚引違い W2400×H1800	108	か所			
H-4 襖	引違い W1735×H1800	108	か所			
(3DK-A)						
D-1 フラッシュ戸	片引き W975×H1800	77	か所			
D-2 フラッシュ戸	片開き W785×H1790	77	か所			
D-3 ガラス入フラッシュ戸	片開き W830×H1890	77	か所			
H-1 リビング戸襖	4枚引違い W3200×H1800	77	か所			
H-2 襖	4枚引違い W2610×H1800	77	か所			
H-3 リビング戸襖	引違い W1600×H1800	77	か所			
H-4 リビング戸襖	3枚引違い W2610×H1800	77	か所			

直接工事 細目別内訳

主体工事		木製建具工事		(内部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3DK)						
D-1 フラッシュ戸	片引き W975×H1800	33	か所			
D-2 フラッシュ戸	片開き W785×H1790	33	か所			
D-3 ガラス入フラッシュ戸	片開き W830×H1890	33	か所			
D-4 フラッシュ戸	片開き W800×H1793	33	か所			
H-1 リビング戸襖	4枚引違い W3200×H1800	33	か所			
H-2 襖	3枚引違い W2550×H1800	33	か所			
H-3 襖	4枚引違い W3485×H1800	33	か所			
H-4 リビング戸襖	引違い W1600×H1800	33	か所			
H-5 リビング戸襖	引違い W1675×H1800	33	か所			
計						

直接工事 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2DK-A)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-A - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	108	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス柵共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-A - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	68	か所			
	A-83 ステンレスモンテ 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 2DK-A - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	40	か所			
	A-83 ステンレスモンテ 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メーカー支給品)共					
SD-4	鋼製パネル 2DK-A - W320×H1800 特定防火設備 (H17-H22-R5型) A-82	108	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1100×H900 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	48	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1100×H900 BL-C型に準ずる 防火設備	60	か所			

直接工事 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる	30	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント	18	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる	60	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる	30	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付クレセント	18	か所			

直接工事 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2DK-A)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-A - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	108	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス柵共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-A - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	64	か所			
	A-83 ステンレス 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 2DK-A - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	44	か所			
	A-83 ステンレス 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メーカー支給品)共					
SD-4	2DK-A - W320×H1800 特定防火設備 (H17-H22-R5型) A-82	108	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1100×H900 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	48	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1100×H900 BL-C型に準ずる 防火設備	60	か所			

直接工事 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる	30	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント	18	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる	60	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる	30	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付クレセント	18	か所			

直接工事 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる	60	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
(2DK-B)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	77	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス柵共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 - (H17-H22-R5型) A-83 ステンレス金物 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共	37	か所			
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 - (H17-H22-R5型) A-83 ステンレス金物 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メーカー支給品)共	40	か所			

直接工事 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備	35	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備	42	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる	42	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント	28	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる	84	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					

直接工事 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる	60	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
(2DK-B)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	77	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス柵共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型) A-83 ステンレス柵 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共	33	か所			
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型) A-83 ステンレス柵 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メーカー支給品)共	44	か所			

直接工事 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	35	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	42	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	42	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	28	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	84	か所			

直接工事 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3DK)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	33	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス柵共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 (H17-H22-R5型) A-83 ステンレス柵 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共	3	か所			
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 (H17-H22-R5型) A-83 ステンレス柵 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メーカー支給品)共	30	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	10	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	12	か所			

直接工事 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	18	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	12	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	36	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 鍵付きクレセント 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	1	か所			

直接工事 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3DK)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	33	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス沓摺共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 (H17-H22-R5型)	33	か所			
	AW-83 ステンレス沓摺 給湯器取付用フアラットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メーカー支給品)共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテン共	10	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテン共	12	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする	18	か所			

直接工事 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生カテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	12	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	36	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテン共	4	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 鍵付きクレセント 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテン共	1	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする	6	か所			

[illegible]

72

主體工事		金屬製建具工事		(共用部)		
名 称	摘 要	数 量	單位	單 価	金 額	備 考
(玄関ホ-ル)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 玄関ホ-ル W800×H1800 特定防火設備 常時閉鎖型	4	か所			
SD-2	銅製ハ-ネル 玄関ホ-ル W320×H1800 特定防火設備 A-82	2	か所			
(EVホ-ル)						
SD-1	片開き片面フラッシュ戸 コ- (EV) W400×H300 煙感知器取付用金物 L-40×40×3 L-230 水切 PL-1.6共	2	か所			
(屋外階段A)						
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 屋外階段 B W600×H1800 特定防火設備 常時閉鎖型 遮煙対応	11	か所			
(屋外階段C)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 屋外階段 C (MDF室) W800×H1800 特定防火設備 常時閉鎖型	1	か所			
SD-2	片開き両面フラッシュ戸 屋外階段 C W600×H1800 査摺なし -	1	か所			
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 屋外階段 C (PS) W600×H1800 特定防火設備 常時閉鎖型 遮煙対応	11	か所			

直接工事 細目別内訳

屋外工事		排水工事		(敷地内)住宅		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L型側溝雨水樹	雨ろ (イ)	5	か所			
L型側溝雨水樹	雨は (イ)	2	か所			
L型側溝雨水樹	雨に (イ)	6	か所			
L型側溝当り会所	雨は (ロ) 舗装面	7	か所			
L型側溝当り会所	雨に (ロ) 舗装面	1	か所			
L型側溝当り会所	雨は (ロ) 舗装面	1	か所			
L型側溝当り会所	雨へ (ロ) 舗装面	1	か所			
L型側溝当り会所	雨と (ロ) 舗装面	1	か所			
トラップ 会所	ハ(歩行者用) T-と H-1200	1	か所			
オプイス樹	OR-ハ(歩行者用) OR-(る)H-1800 -	1	か所			

直接工事 細目別内訳

屋外工事		排水工事		(敷地内)住宅		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
0号組立マンホール (団地内人孔組立)	D 団地内道路用	1	か所			
0号組立マンホール (団地内人孔組立)	E 団地内道路用	2	か所			
側溝蓋付進入口	進B-イ	12.8	m			
側溝蓋付進入口	進B-ロ	5.5	m			
側溝蓋付進入口	進B-ハ	5.2	m			
U A型側溝	U型側溝 U	161	m			
集水樹	I 型 インバートD=150付 -	1	か所			
集水樹	I 型 インバート無 φ150用	1	か所			
集水樹	II 型 インバートD=150付 -	1	か所			
集水樹	III 型 インバート無 φ150用	2	か所			
集水樹	III 型 インバートD=150付 -	2	か所			
集水樹蓋	III 型 蓋のみ 250x352 鉄蓋	1	か所			

直接工事 細目別内訳

屋外工事		排水工事		(敷地内)住宅		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
貯留槽	167.96㎡	1	式			
樹試験調査 (根切・埋戻)	2.0m3/か所	6	か所			
根切り	布つぼ掘	289	m3			
根切り	糸掘	345	m3			
床付け	布つぼ掘 -	64.1	㎡			
床付け	糸掘	195	㎡			
埋戻し	布つぼ掘	238	m3			
埋戻し	糸掘	91.3	m3			
計						

直接工事 細目別内訳

屋外工事		排水工事		(敷地内)集会所		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水塩ビ管埋設	VPφ150	1.2	m			
通路内会所	A 細目 □(普通車用) (い)H-300 400角 -	1	か所			
通路内会所	A 細目 □(普通車用) (に)H-750 500角 -	2	か所			
根切り	布つぼ掘	2.4	m3			
床付け	布つぼ掘 -	2.3	㎡			
埋戻し	布つぼ掘	1.3	m3			
計						

直接工事 細目別内訳

屋外工事		排水工事		(敷地内)住宅		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
0号組立マンホール (団地内人孔組立)	D 団地内道路用	1	か所			
0号組立マンホール (団地内人孔組立)	E 団地内道路用	2	か所			
側溝蓋付進入口	進B-イ	12.8	m			
側溝蓋付進入口	進B-ロ	5.5	m			
側溝蓋付進入口	進B-ハ	5.2	m			
L型側溝	LC	262	m			
L型側溝	L型側溝 LC	161	m			
集水樹	I型 インハートD=150付 -	2	か所			
集水樹	I型 インハート無 φ150用	1	か所			
集水樹	II型 インハートD=150付 -	1	か所			
集水樹	III型 インハート無 φ150用	2	か所			
集水樹	III型 インハートD=150付 -	2	か所			

直接工事 細目別内訳

屋外工事		排水工事		(敷地内)住宅		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集水樹蓋	III型 蓋のみ 250x352 鉄蓋	1	か所			
貯留槽	167.96m ²	1	式			
樹試掘調査 (根切・埋戻)	2.0m3/か所	6	か所			
根切り	布つぼ掘	305	m3			
根切り	総掘	345	m3			
床付け	布つぼ掘 -	74.8	m ²			
床付け	総掘 -	195	m ²			
埋戻し	布つぼ掘	250	m3			
埋戻し	総掘	91.3	m3			
計			m3			

直接工事 細目別内訳

屋外工事		排水工事		(敷地外)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下水道用 硬質塩ビ管埋設	φ150埋戻し	57.4	m			
下水道用 硬質塩ビ管埋設	φ200埋戻し	9.1	m			
0号組立マンホール (団地内人孔組立)	E 団地内道路用	1	か所			
0号組立マンホール (団地内人孔組立)	G 団地内道路用	1	か所			
根切り	布つぼ掘	59.8	m3			
床付け	布つぼ掘 -	1.1	m ²			
埋戻し	布つぼ掘	57.2	m3			
計						

直接工事 細目別内訳

屋外工事		宅地道路構成その他工事		(敷地内)住宅		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(現況平均GL=設計GL-0.18)					
植込真砂土		502	m3			
コンクリート舗装	- 10-10 特に狭い場所	26.2	m ²			
アスファルト舗装	歩道用30-70 500㎡以上1000㎡未満	571	m ²			
アスファルト舗装	車道用40-150 500㎡以上1000㎡未満	552	m ²			
アスファルト舗装	消防用50-350 500㎡未満	35	m ²			
インターロッキングブロック 舗装	標準 歩道用 1000㎡以上2500㎡未満	1,036	m ²			
インターロッキングブロック 舗装	標準 消防用 500㎡以上1000㎡未満	829	m ²			
縁石ブロック	縁	830	m			
打放オール	1 両面打放し 逆T型 - H-600(1050) (R5型)	349	m			

直接工事 細目別内訳

[illegible]

直接工事 細目別内訳

134

[illegible]

撤去工事		屋外撤去工事		敷地外		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去	T-80	458	m ²			
アスファルト舗装撤去	T-50	206	m ²			
コンクリート舗装撤去	T-100	23.2	m ²			
縁石ブロック撤去	150×180	193	m			
雨水排水管撤去	φ 150	46.2	m			
取付管撤去後閉塞	取付管D150	3	か所			
集水樹撤去	I 型 集積・積込・運搬共	2	か所			
集水樹撤去	II 型 集積・積込・運搬共	3	か所			
集水樹撤去	III 型 集積・積込・運搬共	6	か所			
計						

[illegible]

