

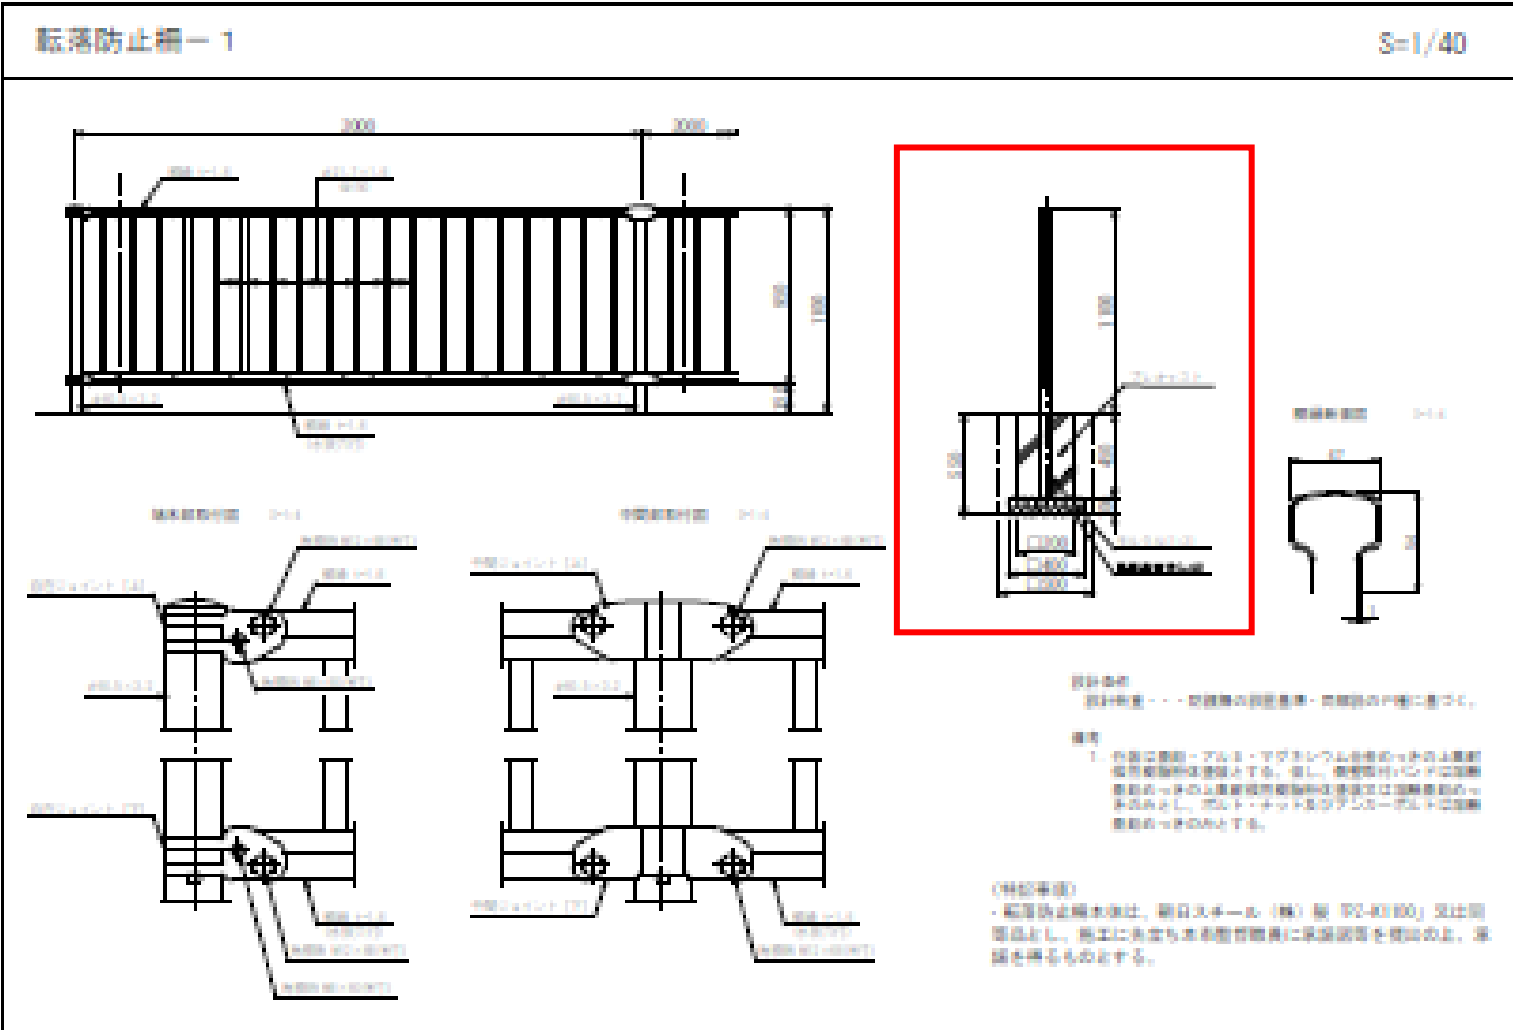
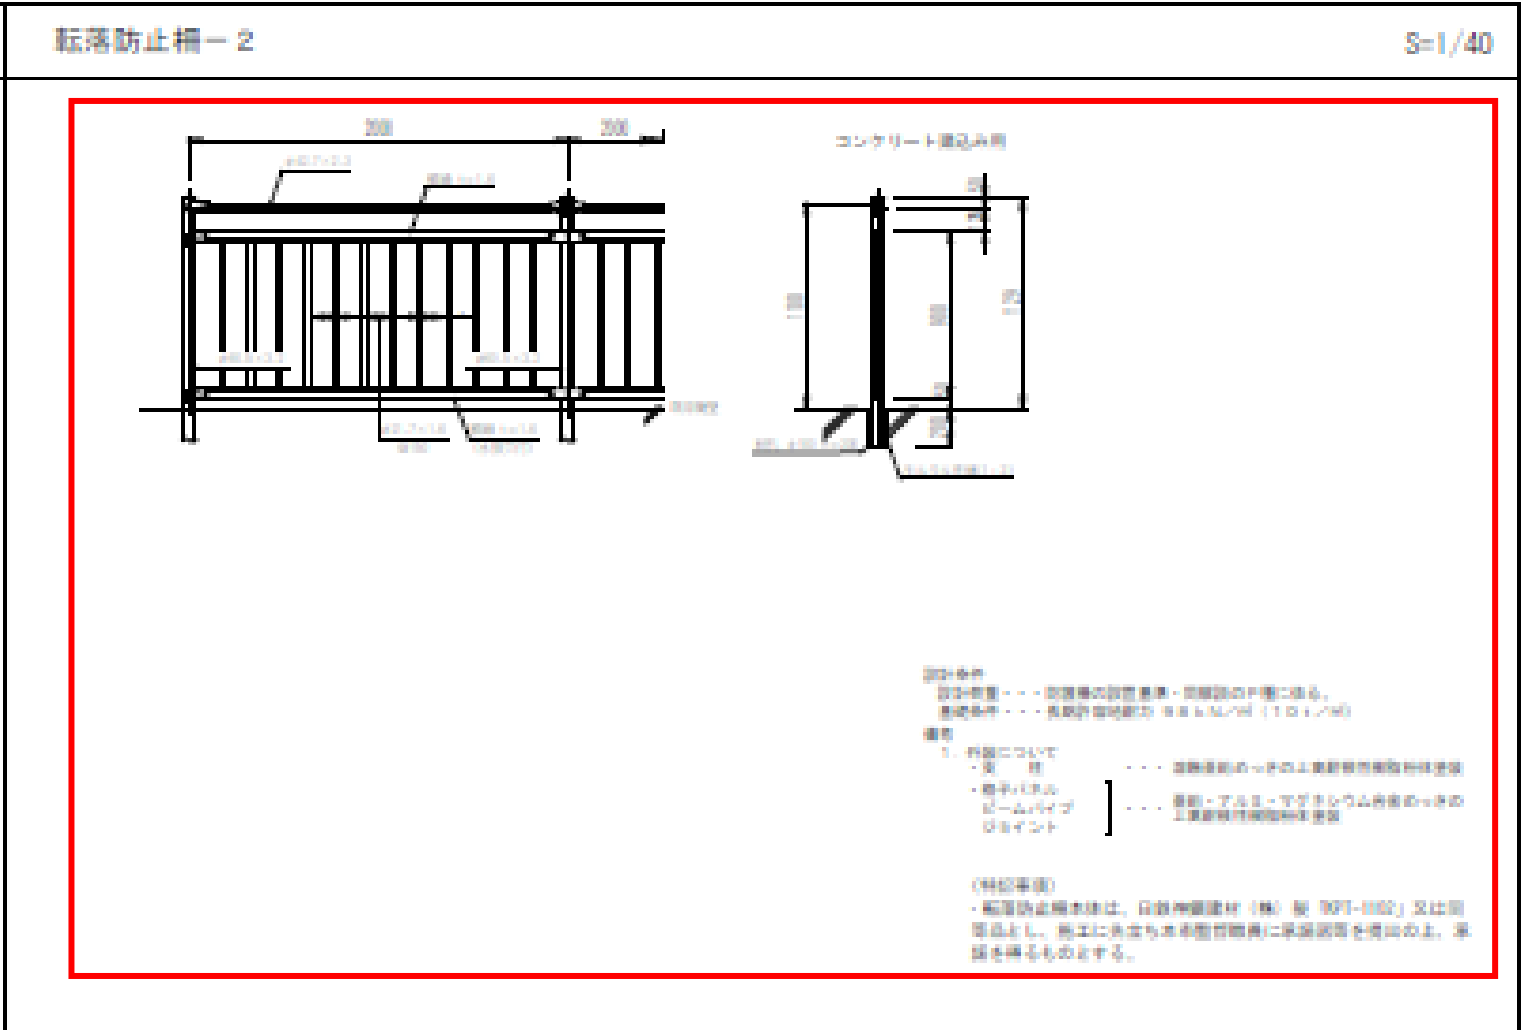
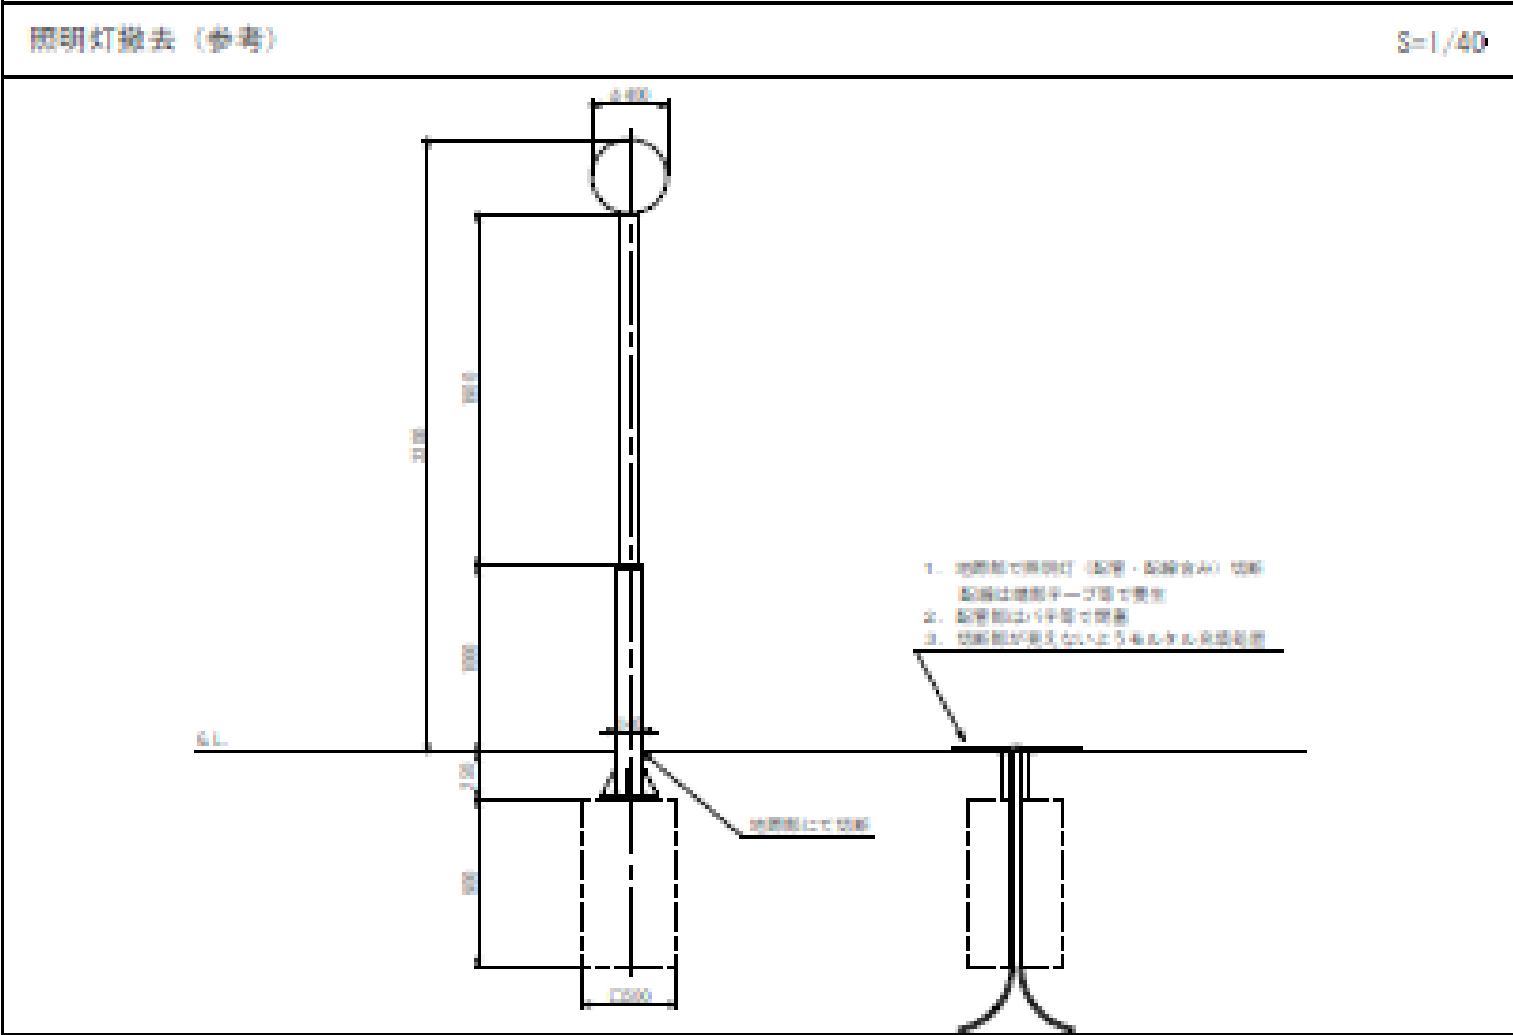
令和7年10月01日 公告

「令和7年度 鶴見緑地フェンス改修工事」

1. 設計図書の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

図面 7/7

誤
・転落防止柵-1 図面赤枠部：基礎碎石の図及び表記
・転落防止柵-2 図面赤枠部：転落防止柵の図及び特記内容

転落防止柵-1 S=1/40  設計条件 設計数量・・・転落柵の設置数量・基礎部のP値に準ずる。 備考 1. 柵柱は鋼管・アルミ・ステンレス等の錆びにくい素材を使用することとする。腐食防止に効果的な塗装を施す。腐食防止に効果的な塗装を施す。 (特記事項) ・転落防止柵本体は、鋼管スチール(鉄)製「R2-R300」又は同等品とし、施工にあたり本局管営課員に承認書を提出の上、承認を得るものとする。	転落防止柵-2 S=1/40  設計条件 設計数量・・・設置量の設置数量・基礎部のP値に準ずる。 基礎条件・・・基礎部埋込部(φ300mm/1m) (100mm/1m) 備考 1. 柵柱について ・鉄管・アルミ・ステンレス等の錆びにくい素材を使用することとする。腐食防止に効果的な塗装を施す。 (特記事項) ・転落防止柵本体は、鋼管スチール(鉄)製「R2-R300」又は同等品とし、施工にあたり本局管営課員に承認書を提出の上、承認を得るものとする。
照明灯撤去(参考) S=1/40  1. 地盤面まで照明灯(配管・配線含む)切断 配管は埋設テープ等で覆装 2. 配管部は1/4寸管で覆装 3. 切断部が露出しないようセメント充填処理 地盤面にて切断	

工事名称	令和7年度 鶴見緑地フェンス改修工事	縮尺	図面番号 7/7	
図面名称	詳細図	図系	7	
大 阪 市 建 設 局		部 門	部 室	係 長
		橋岡	森村	中野

正
・転落防止柵-1 図面赤枠部：基礎碎石の図及び表記を削除 ・転落防止柵-2 図面赤枠部：転落防止柵の図及び特記内容を修正

転落防止柵-1 S=1/40 設計参照 設計参照・・・設計書の設計基準・設計図の仕様に基づき、 備考 1. 柵は鋁合金・アルミ・エクスツージョンを用いたものとする。 柵の断面形状は図面を参照し、必要に応じて設計図を参照する。 (特記事項) ・柵は鋁合金製とし、断面形状は図面を参照し、必要に応じて設計図を参照する。 柵の断面形状は図面を参照し、必要に応じて設計図を参照する。	転落防止柵-2 S=1/40 設計参照 設計参照・・・設計書の設計基準・設計図の仕様に基づき、 備考 1. 柵は鋁合金・アルミ・エクスツージョンを用いたものとする。 柵の断面形状は図面を参照し、必要に応じて設計図を参照する。 (特記事項) ・柵は鋁合金製とし、断面形状は図面を参照し、必要に応じて設計図を参照する。 柵の断面形状は図面を参照し、必要に応じて設計図を参照する。
照明灯撤去 (参考) S=1/40 設計参照 設計参照・・・設計書の設計基準・設計図の仕様に基づき、 備考 1. 柵は鋁合金・アルミ・エクスツージョンを用いたものとする。 柵の断面形状は図面を参照し、必要に応じて設計図を参照する。 (特記事項) ・柵は鋁合金製とし、断面形状は図面を参照し、必要に応じて設計図を参照する。 柵の断面形状は図面を参照し、必要に応じて設計図を参照する。	

工事名称	令和7年度 鶴見緑地フェンス改修工事	縮尺	7
図面名称	詳細図	図示	7
大阪市建設局		橋岡	森村