

平成30年5月31日 公告

栄小学校体育館照明設備改修工事


設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認下さい。

正誤表

訂正箇所	誤	正
図面No.6・7 凡例及び平面図の一部修正	プルボックス400×400×200、鋼板製	消去
図面No.9 凡例及び平面図の一部修正	撤去プルボックスのサイズ記載なし	撤去プルボックスのサイズを記載

修正前

ステージ	
LSS1-3150MLN	8
LSS1-6800MLN	8

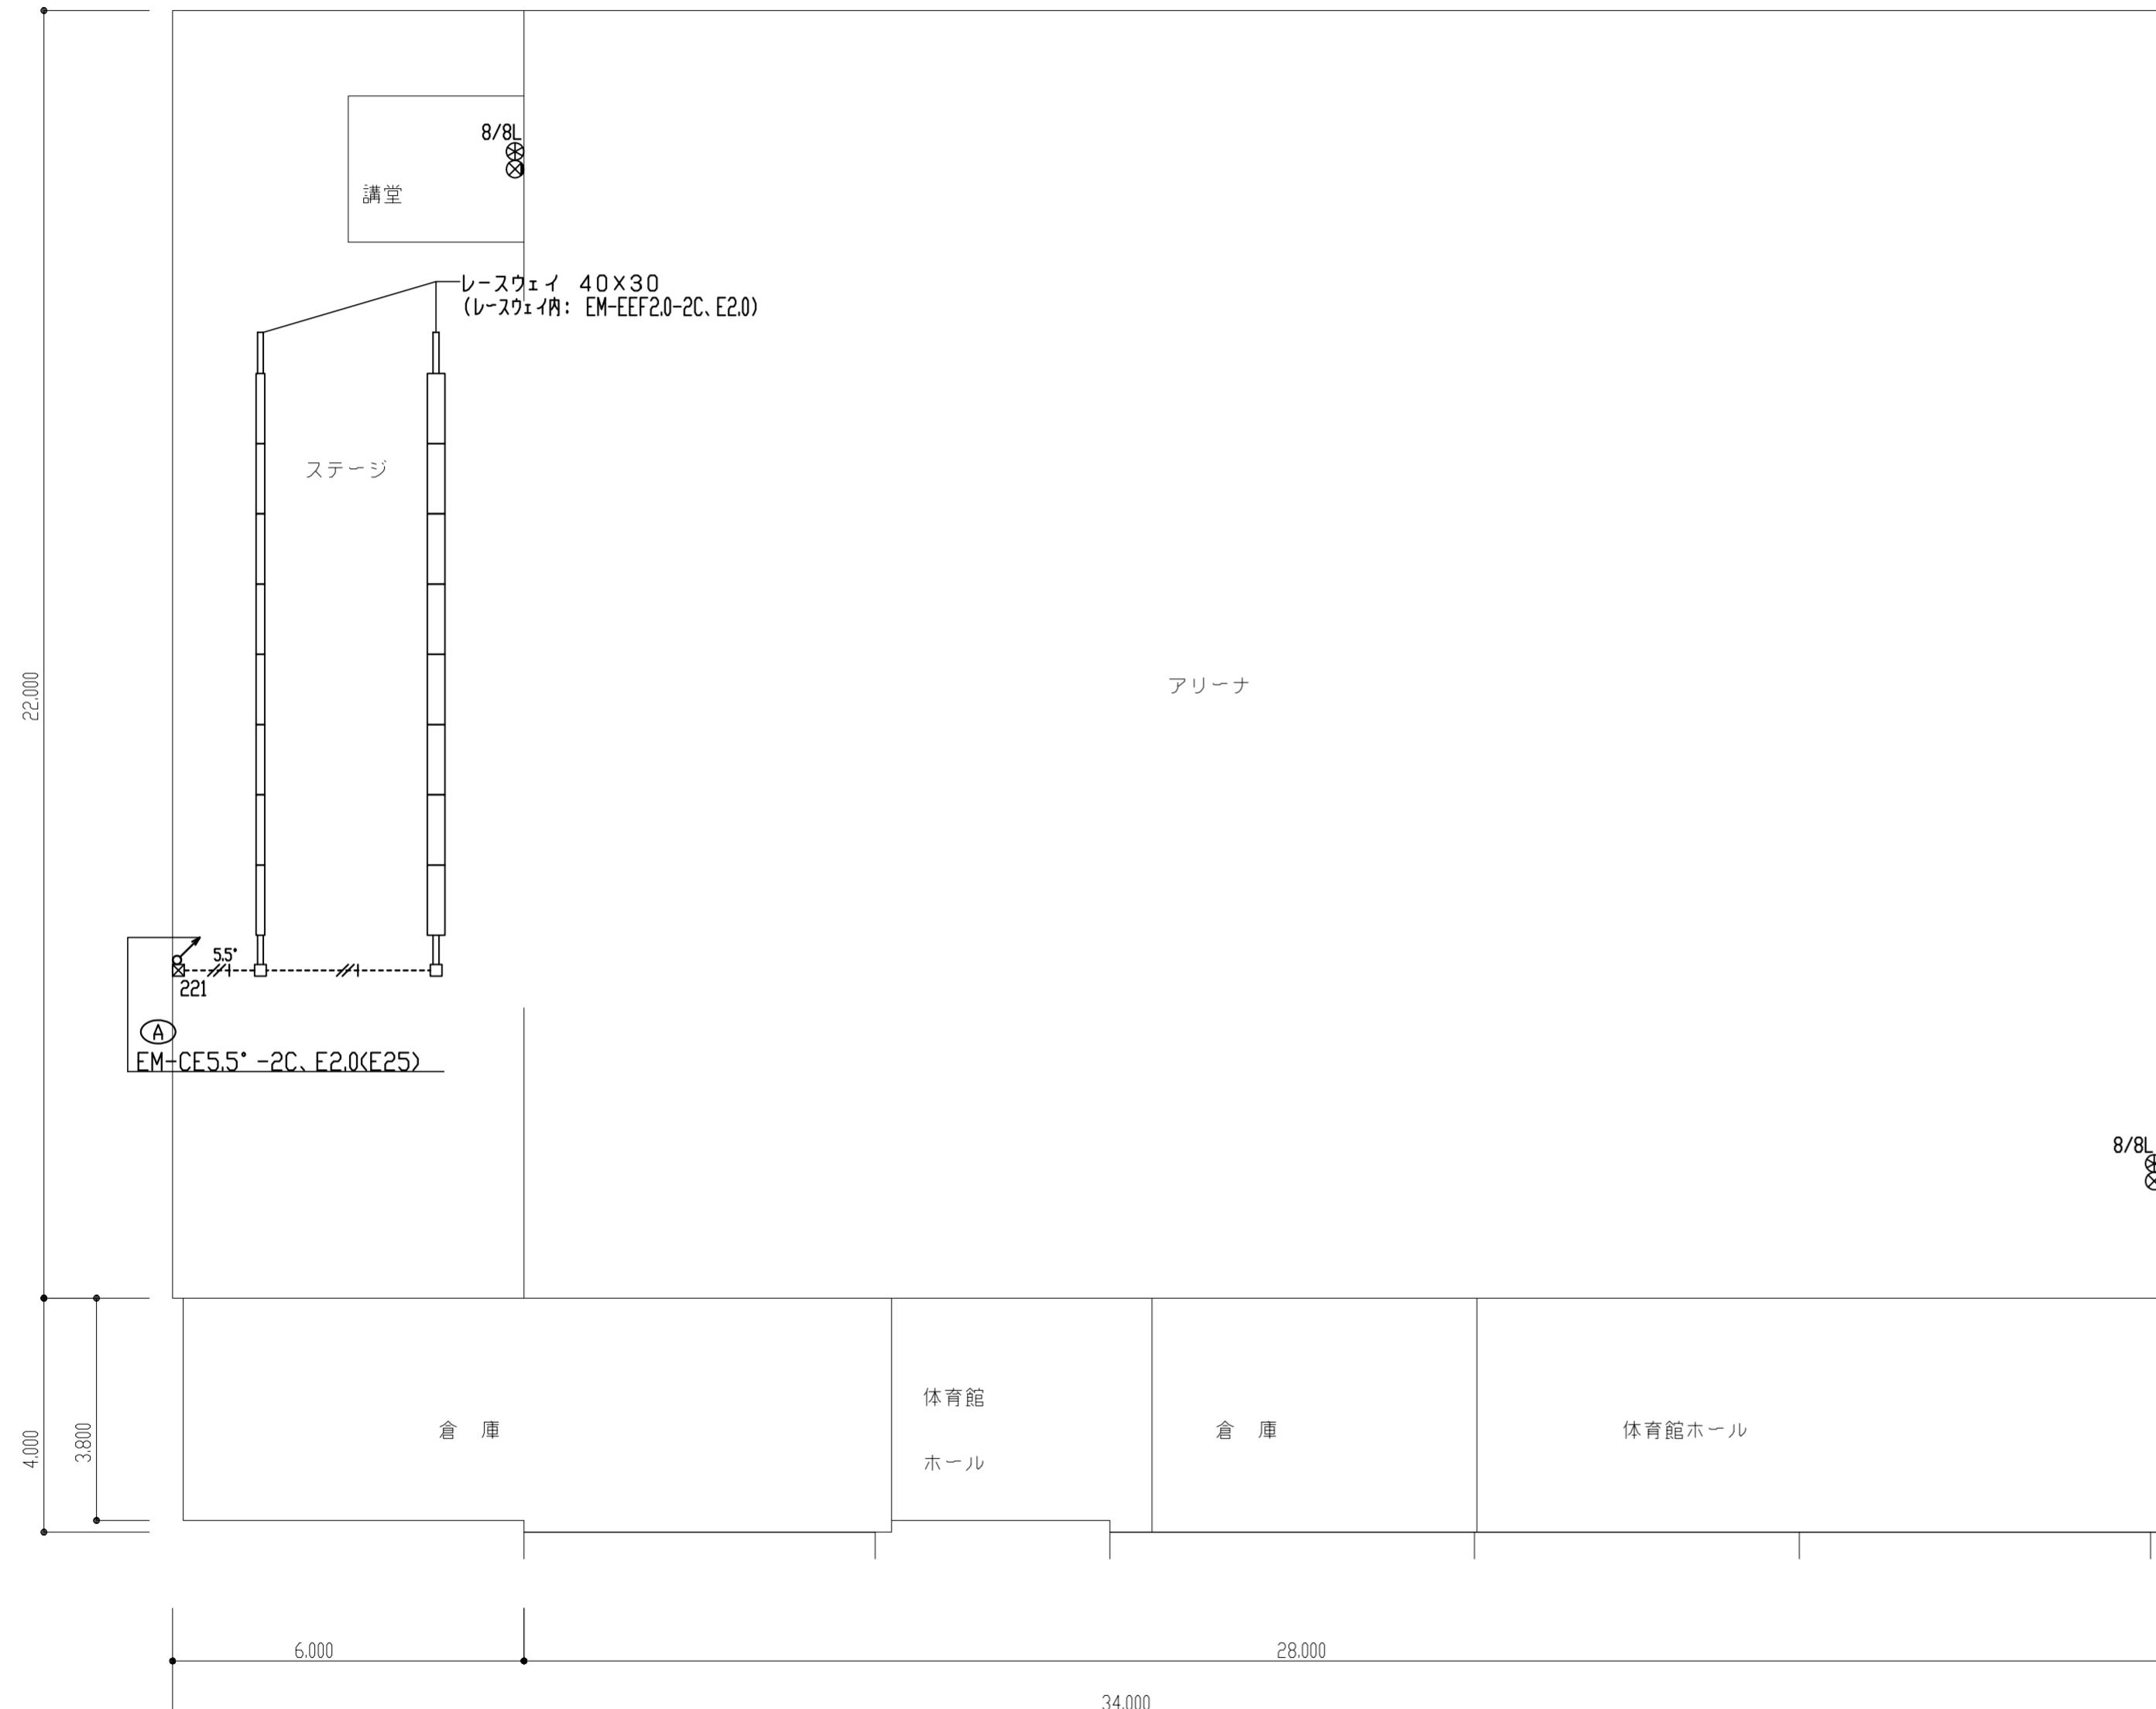

1階平面図（改修）S:1/100

凡 例			
記 号	名 称	描 要	備 考
■	既設分電盤	盤結線図参照	改修本工事
○	高天井用 LED	姿図参照	
□	LED灯	レースウェイに取付	
□	LED灯	レースウェイに取付	
□○	LED灯	壁に取付	
●	埋込スイッチ	1P15AX1	
◎	セレクタースイッチ	フル2線式、姿図参照	
⊗	カバープレート	角型、6連	
□	位置ボックス		
□ 221	ブルボックス	200×200×100、鋼板製	
□ 442	ブルボックス	400×400×200、鋼板製	
--○--	丸型露出ボックス		
-----	配管配線	ケーブルラック上	
-----	配管配線	露出	


注 記

- 特記なき配管配線は、下記に依る。
 - EM-IE2.0 X2 (E19)
 - EM-IE2.0 X2, E2.0 (E19)
 - EM-IE2.0 X3, E2.0 (E25)
 - EM-CE5.5° -2C, E2.0 (E25)
 - EM-IE2.0 X2, E2.0 (E19)
EM-FCPEE1.2 -1P (E19)
 - EM-CE5.5° -2C, E2.0 (E25)
EM-FCPEE1.2 -1P (E19)
- リモコン用配線は既設流用とする。

工事名称	栄小学校体育館照明設備改修工事	平成29年度
図面名称	1階平面図（改修）	図面番号：A2
縮 尺	1/100	図面番号 No. 6 (11枚の内)
大阪市都市整備局 公共建築部施設整備課	設計事務所	株式会社 U.R.リンクエージ 西日本支社

修正後

ステージ	
LSS1-3150MLN	8
LSS1-6800MLN	8

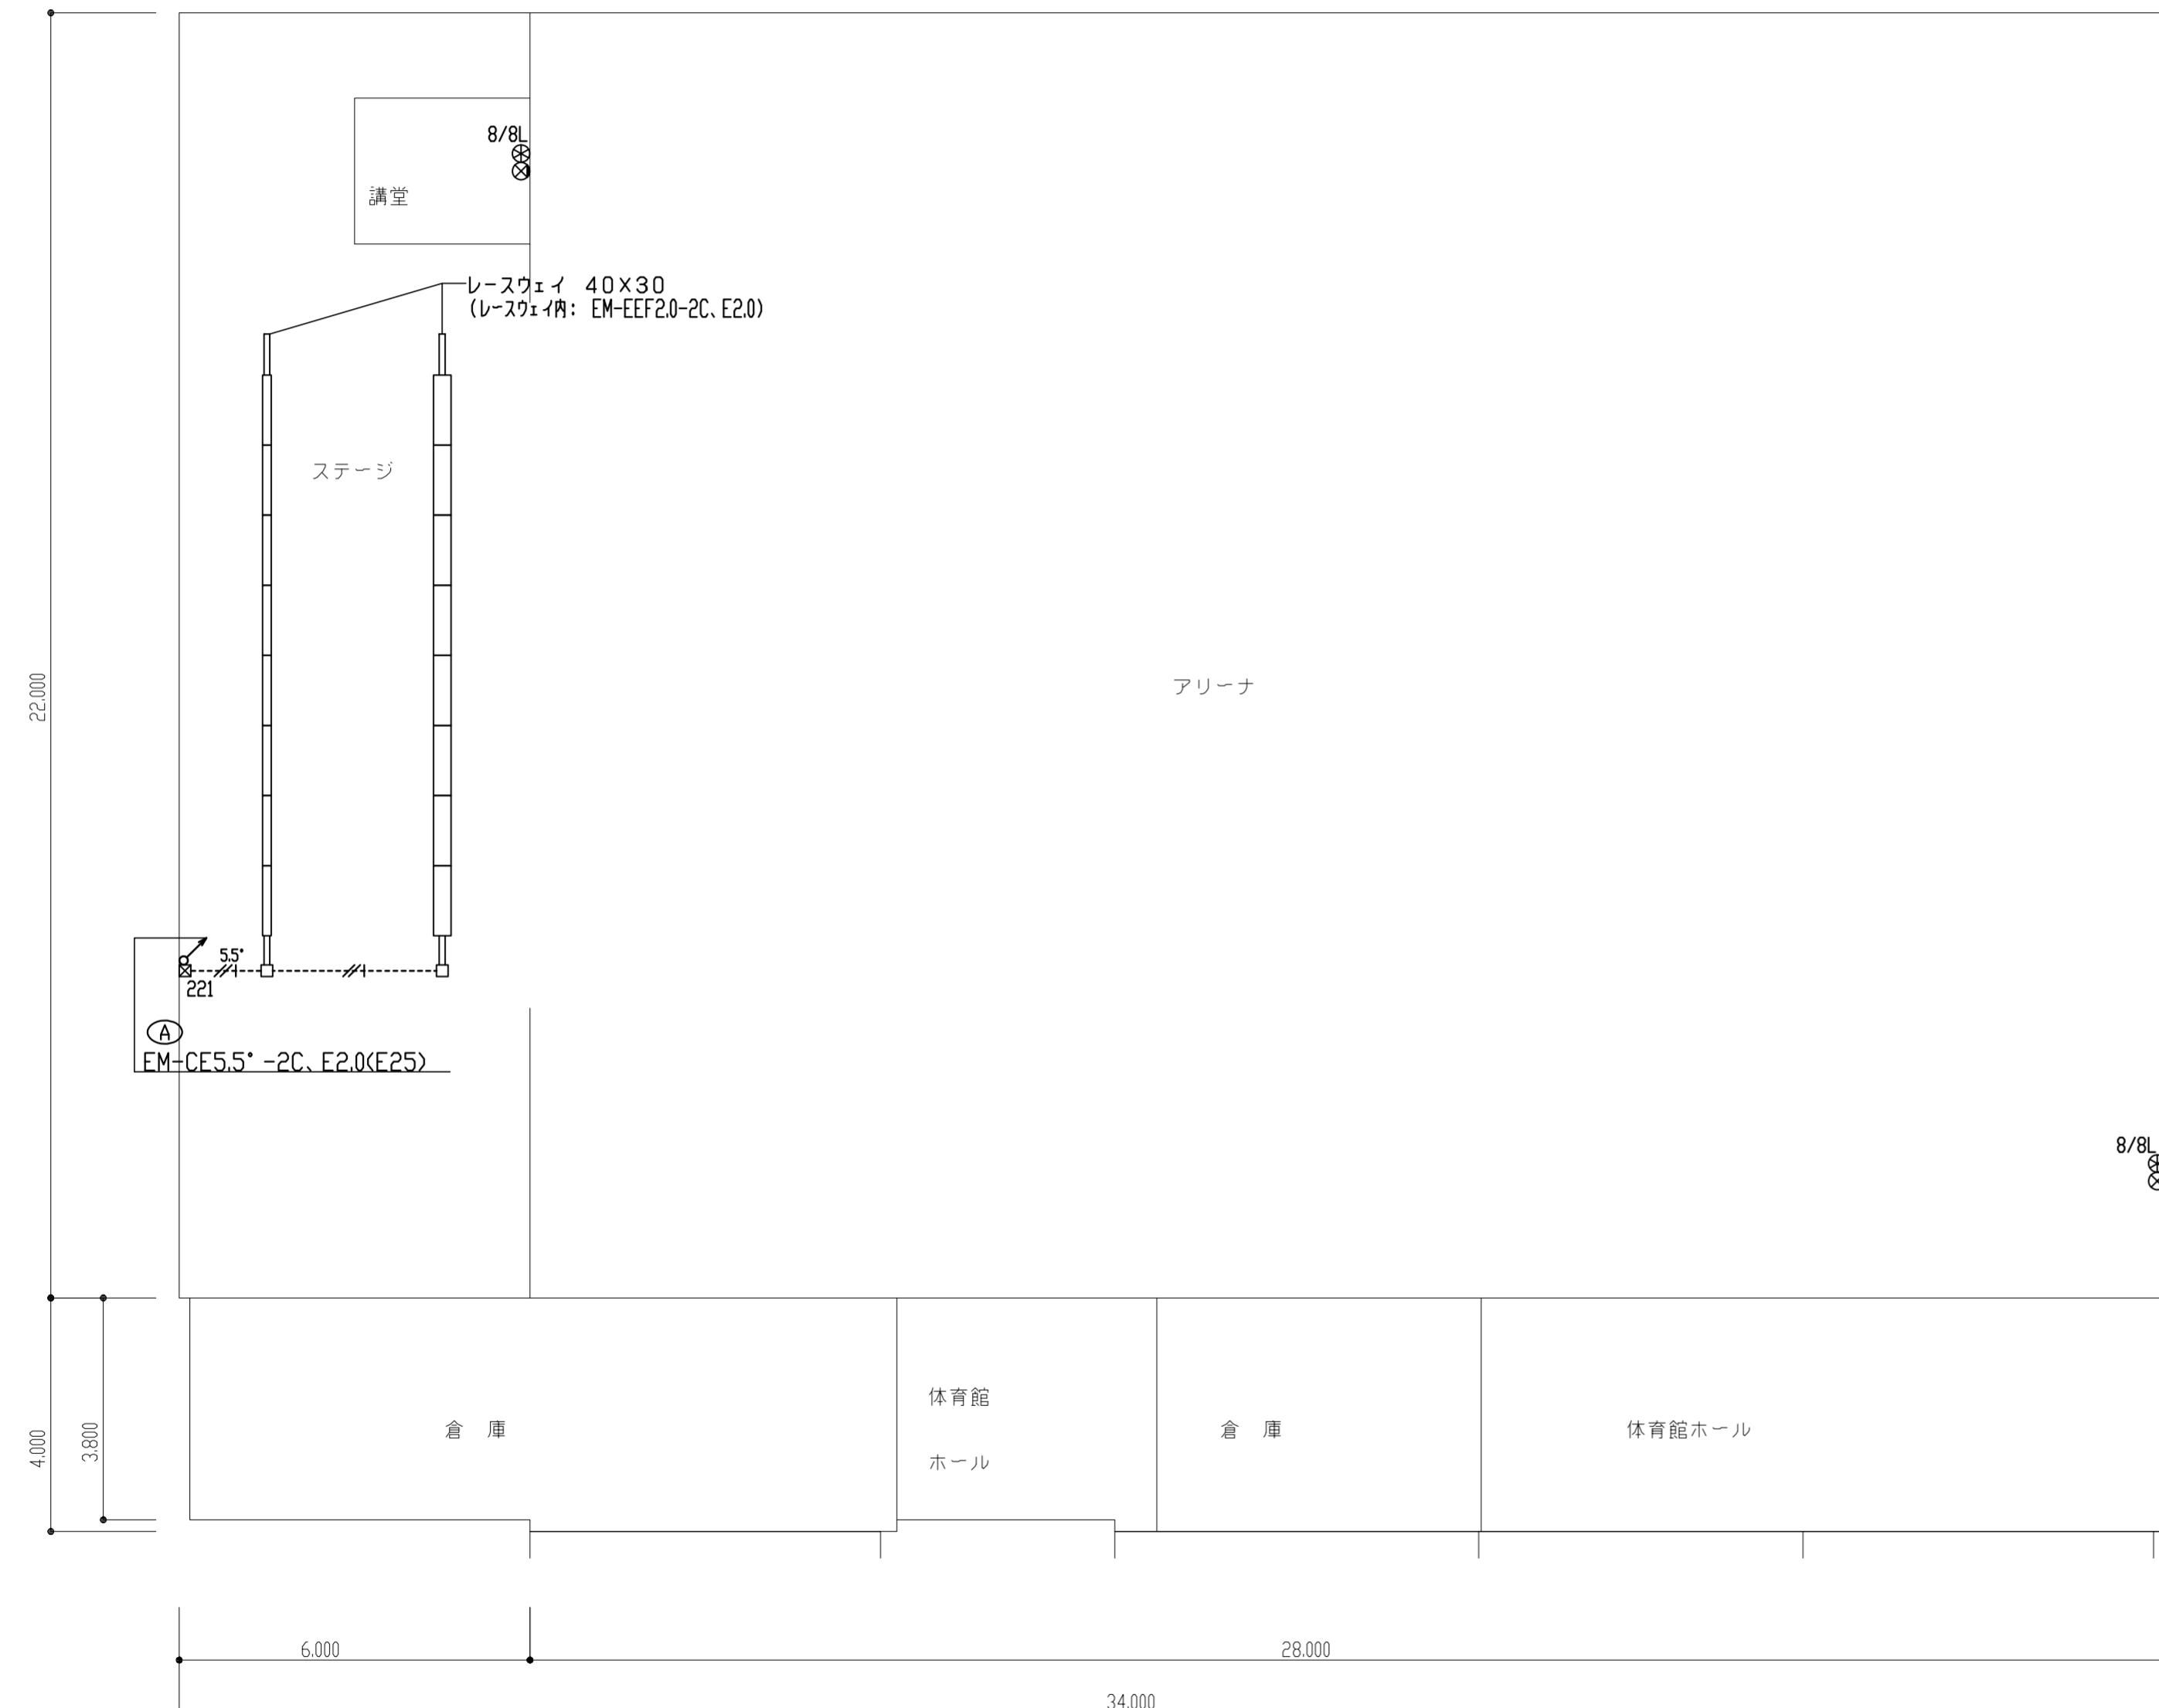

凡 例			
記 号	名 称	描 要	備 考
■	既設分電盤	盤結線図参照	改修本工事
○	高天井用 LED	姿図参照	
□	LED灯	レースウェイに取付	
□	LED灯	レースウェイに取付	
□○	LED灯	壁に取付	
●	埋込スイッチ	1P15AX1	
⊕	セレクタースイッチ	フル2線式、姿図参照	
⊗	カバープレート	角型、6連	
□	位置ボックス		
▣221	ブルボックス	200×200×100、鋼板製	
--○--	丸型露出ボックス		
-----	配管配線	ケーブルラック上	
-----	配管配線	露出	

注 記


- 特記なき配管配線は、下記に依る。
 - EM-IE2.0 ×2 (E19)
 - EM-IE2.0 ×2、E2.0 (E19)
 - EM-IE2.0 ×3、E2.0 (E25)
 - EM-CE5.5° -2C、E2.0 (E25)
 - EM-IE2.0 ×2、E2.0 (E19)
EM-FCPEE1.2 -1P (E19)
 - EM-CE5.5° -2C、E2.0 (E25)
EM-FCPEE1.2 -1P (E19)
- リモコン用配線は既設流用とする。

工事名称	栄小学校体育館照明設備改修工事	平成29年度
図面名称	1階平面図（改修）	図面番号：A2
縮 尺	1/100	図面番号 No. 6 (11枚の内)
大阪市都市整備局 公共建築部施設整備課	設計事務所	株式会社 U.R.リンクエージ 西日本支社

修正前

ステージ上部	
LBS5-2400MLN	4

アリーナ	
高天井用LED (LED-20000LM)	27

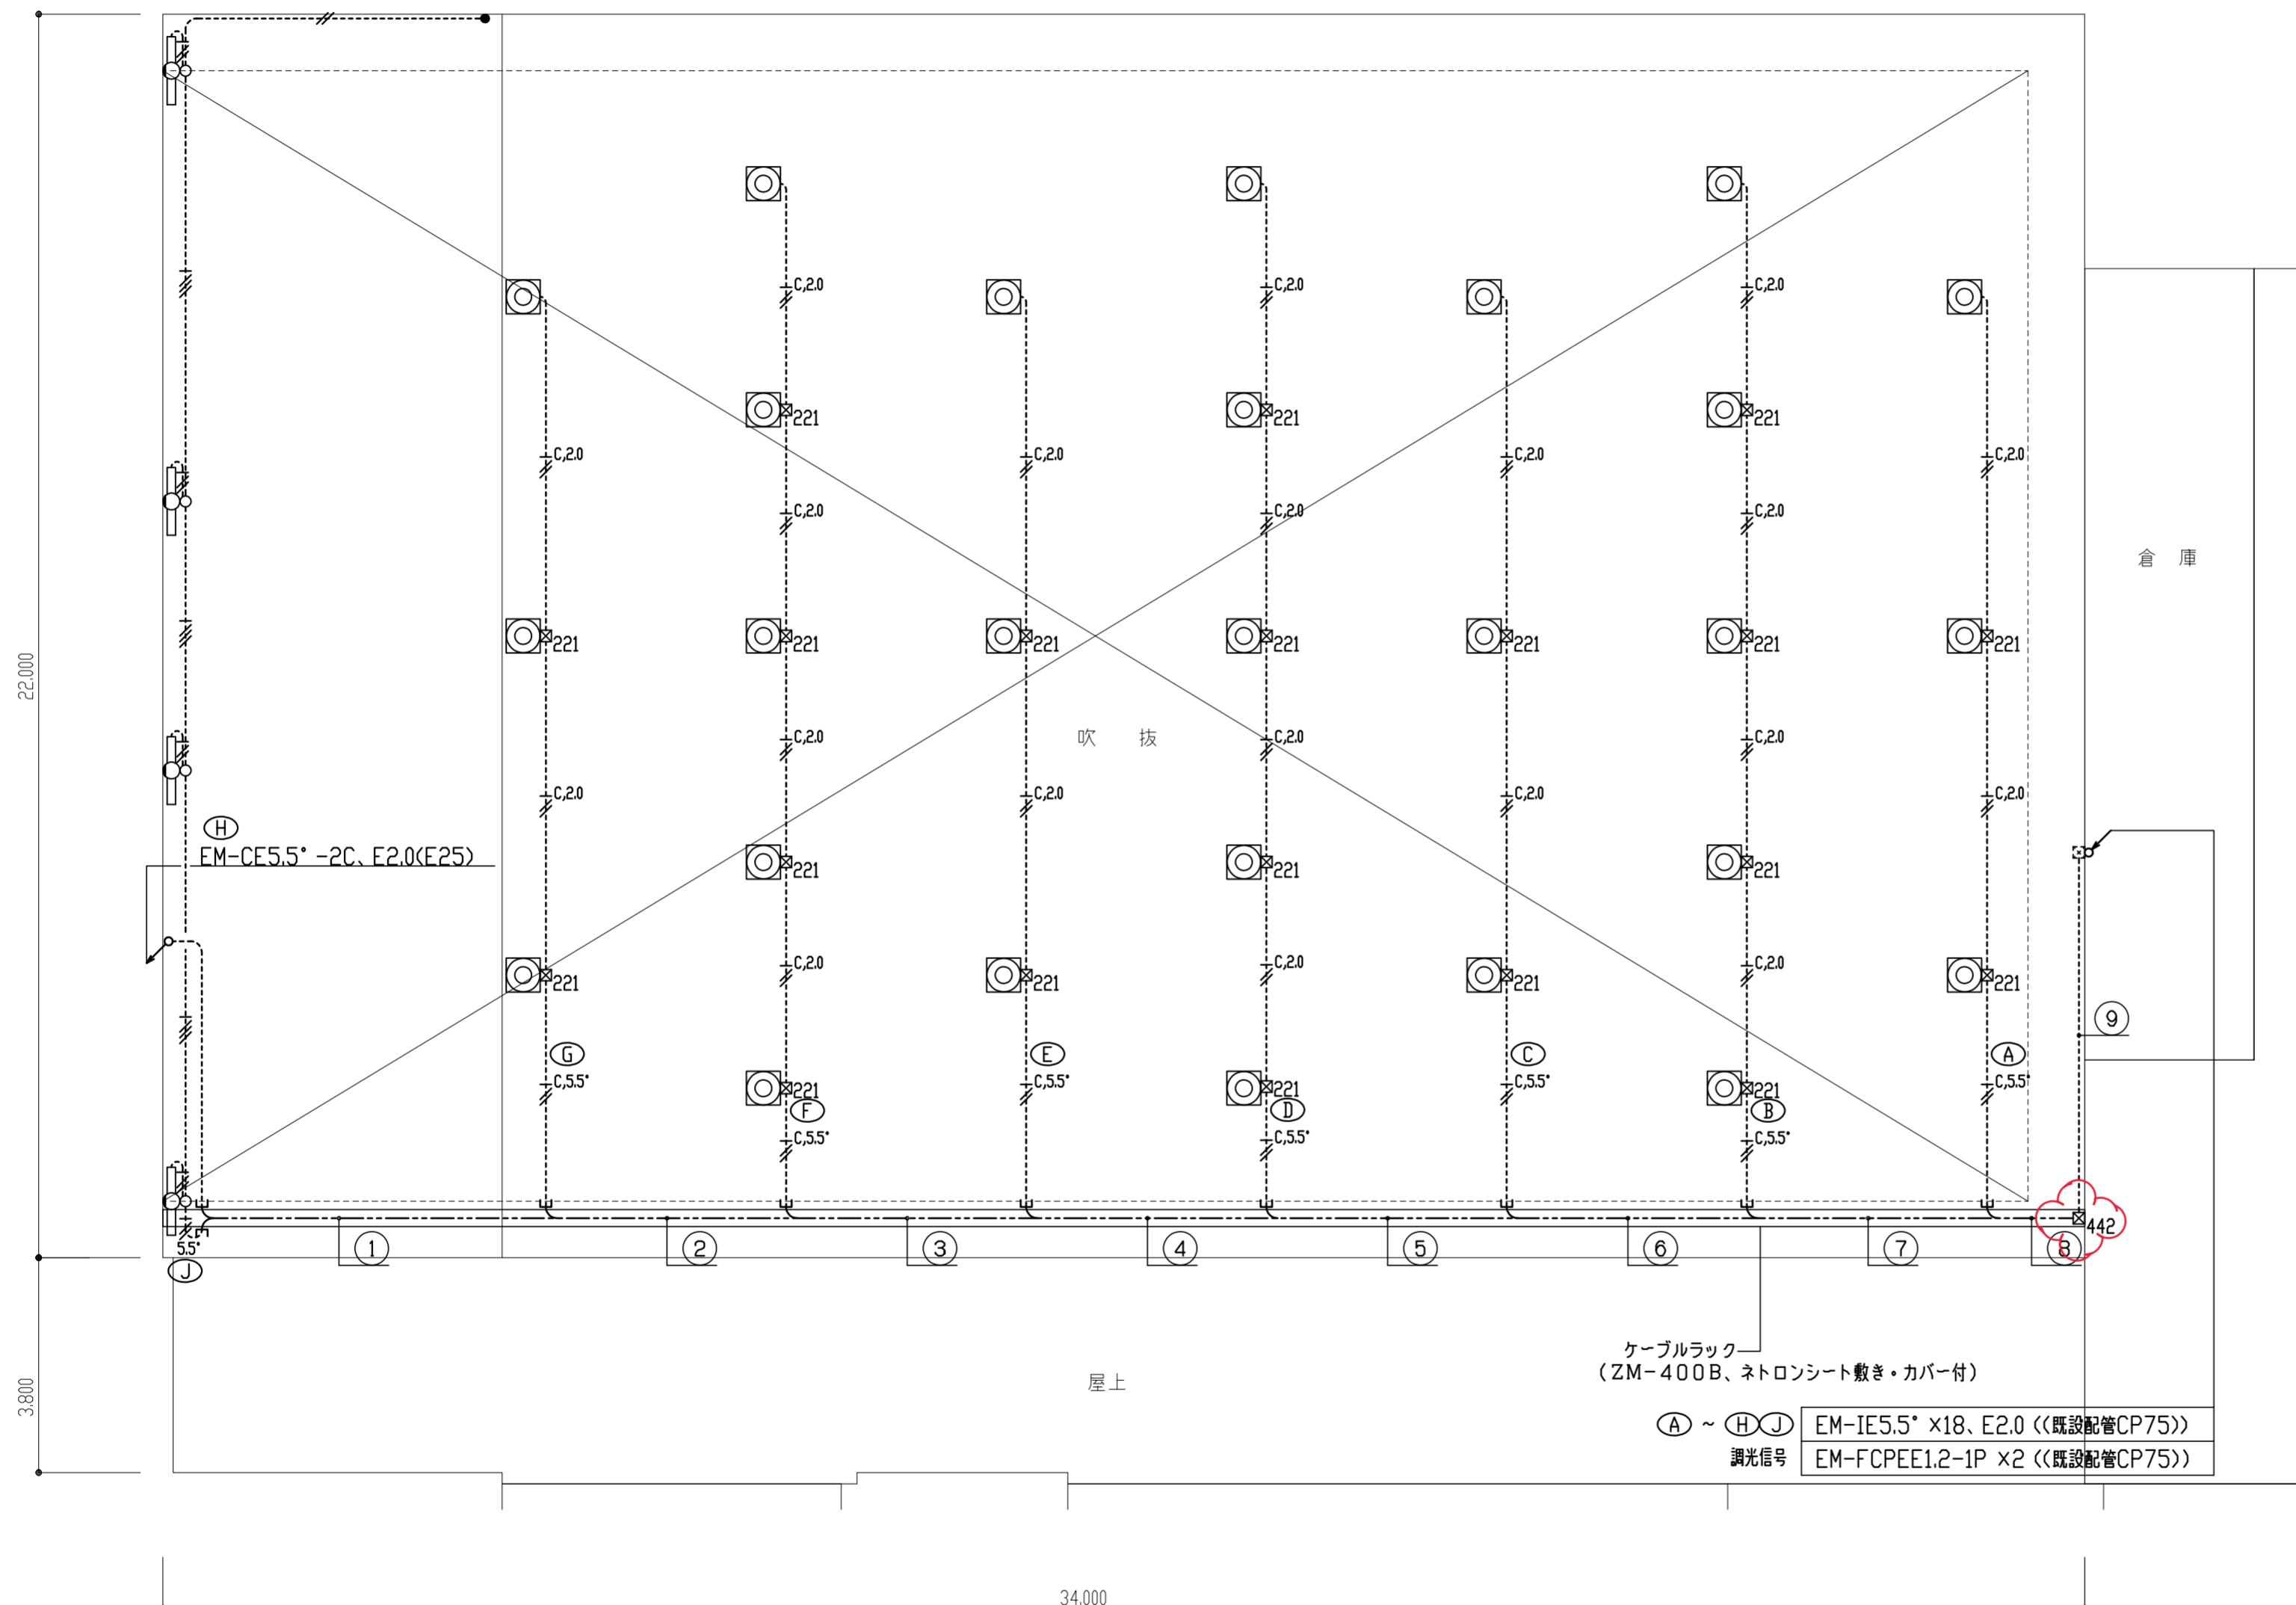

2階平面図(改修) S:1/100

凡 例			
記 号	名 称	描 要	備 考
■	既設分電盤	盤結線図参照	改修本工事
○	高天井用 LED	姿図参照	
□	LED灯	レースウェイに取付	
—○—	LED灯	レースウェイに取付	
●	埋込スイッチ	1P15AX1	
◎	セレクタースイッチ	フル2線式、姿図参照	
⊗	カバープレート	角型、6連	
□	位置ボックス		
■ 221	ブルボックス	200×200×100、鋼板製	
■ 442	ブルボックス	400×400×200、鋼板製	
--○--	丸型露出ボックス		
-----	配管配線	ケーブルラック上	
-----	配管配線	露出	

注 記

1. 特記なき配管配線は、下記に依る。

- EM-IE2.0 X2 (E19)
- EM-IE2.0 X2, E2.0 (E19)
- EM-IE2.0 X3, E2.0 (E25)
- EM-CE5.5° -2C, E2.0 (E25)
- EM-IE2.0 X2, E2.0 (E19)
- EM-FCPEE1.2-1P (E19)
- EM-CE5.5° -2C, E2.0 (E25)
- EM-FCPEE1.2-1P (E19)

2. リモコン用配線は既設流用とする。


①	(H)	EM-CE 5.5° -2C, E2.0	(ラック)
②	(G)	EM-CE 5.5° -2C	
③	(H) (J)	EM-CE 5.5° -2C X2	(ラック)
④	(F)	EM-CE 5.5° -2C, E2.0	
⑤	(G)	EM-CE 5.5° -2C	
⑥	(H) (J)	EM-CE 5.5° -2C X2	(ラック)
⑦	(E)	EM-CE 5.5° -2C, E2.0	
⑧	(F) (G)	EM-CE 5.5° -2C X2	(ラック)
⑨	(H) (J)	EM-CE 5.5° -2C X2	(ラック)
	(I)	EM-CE 5.5° -2C, E2.0	
	(J)	EM-CE 5.5° -2C	
	(E) (F) (G)	EM-CE 5.5° -2C X3	(ラック)
	(H) (J)	EM-CE 5.5° -2C X2	(ラック)
	(C)	EM-CE 5.5° -2C, E2.0	
	(D)	EM-CE 5.5° -2C	
	(E) (F) (G)	EM-CE 5.5° -2C X3	(ラック)
	(H) (J)	EM-CE 5.5° -2C X2	(ラック)
	(B)	EM-CE 5.5° -2C, E2.0	
	(C) (D)	EM-CE 5.5° -2C X2	(ラック)
	(E) (F) (G)	EM-CE 5.5° -2C X3	(ラック)
	(H) (J)	EM-CE 5.5° -2C X2	(ラック)
	(A)	EM-CE 5.5° -2C, E2.0	
	(B) (C) (D)	EM-CE 5.5° -2C X3	(ラック)
	(E) (F) (G)	EM-CE 5.5° -2C X3	(ラック)
	(H) (J)	EM-CE 5.5° -2C X2	(ラック)
	(A) ~ (D)	EM-IE 5.5° X8, E2.0 (E31)	
	(E) ~ (H)	EM-IE 5.5° X10 (E31)	
	(J)	調光信号 EM-FCPEE1.2-1P X2 (E25)	

工事名称	栄小学校体育館照明設備改修工事	平成29年度
図面名称	2階平面図(改修)	図面番号 : A 2
縮 尺	1/100	図面番号 No. 7 (11枚の内)
大阪市都市整備局 公共建築部施設整備課	設計事務所	株式会社 U.R.リンクエージ 西日本支社

修正後

ステージ上部	
LBS5-2400MLN	4

アリーナ	
高天井用LED (LED-20000LM)	27

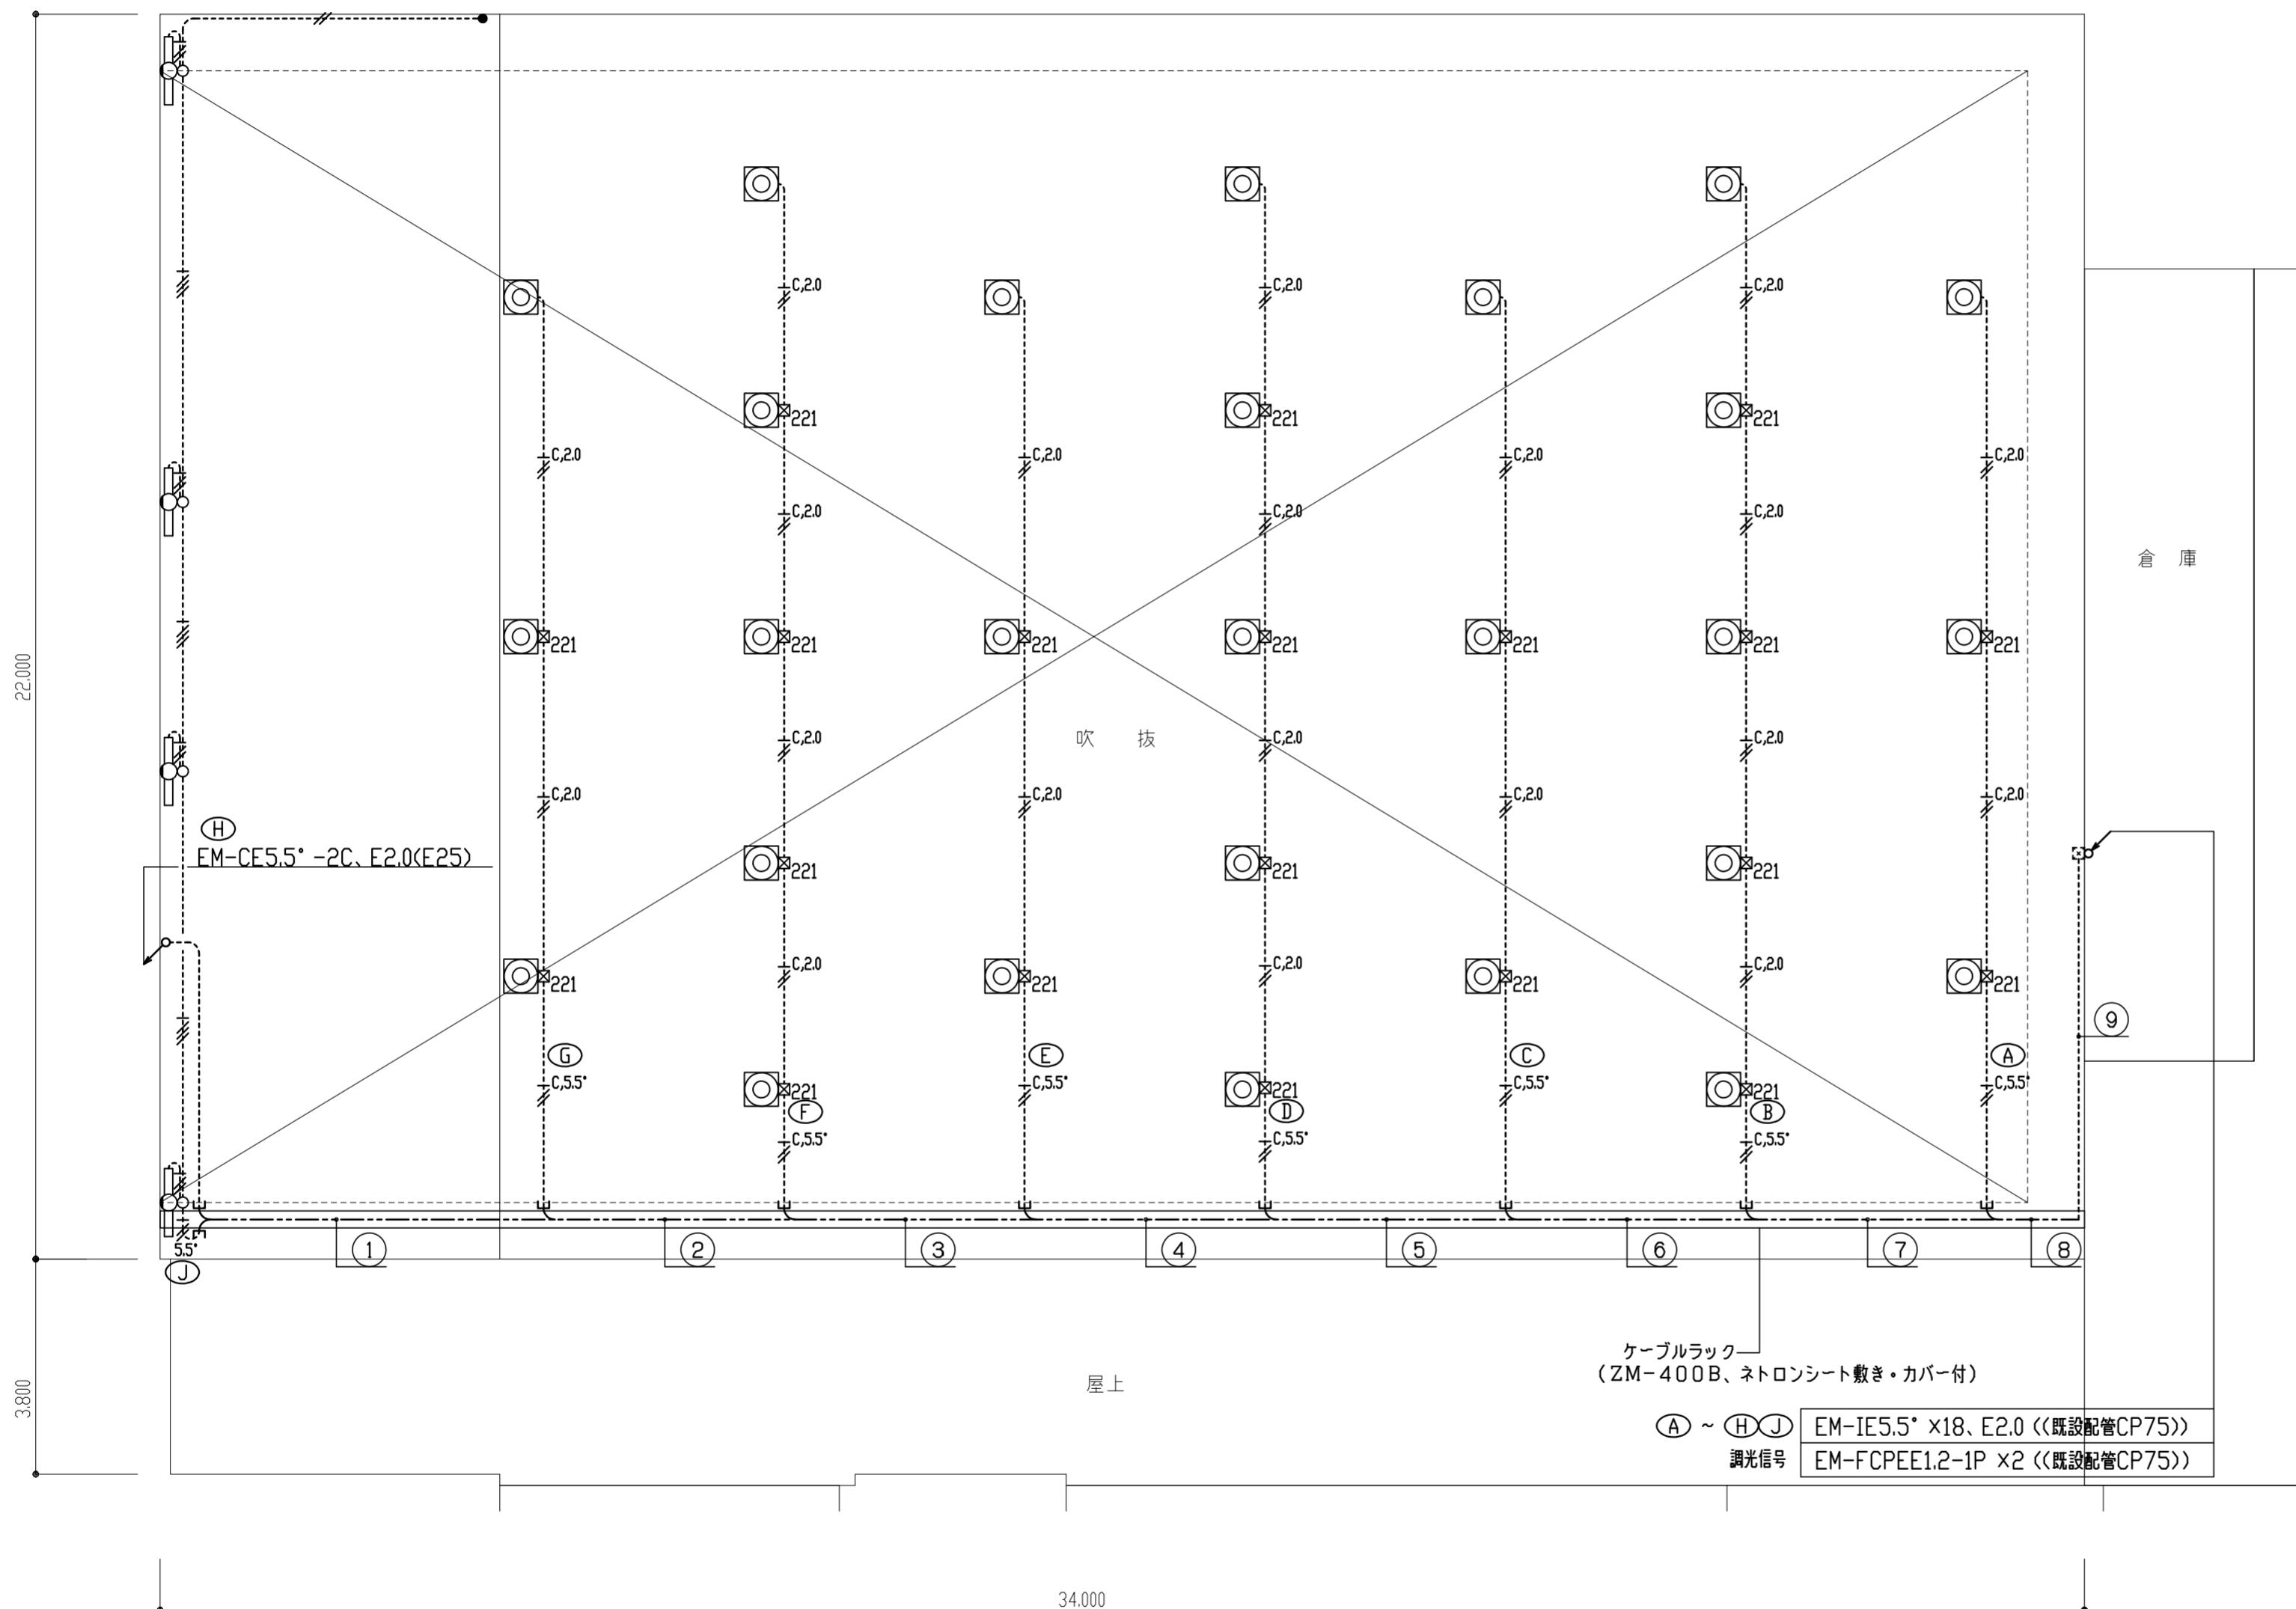

①	(H)	EM-CE 5.5° -2C、E2.0	(ラック)
②	(G)	EM-CE 5.5° -2C	
③	(H) (J)	EM-CE 5.5° -2C ×2	(ラック)
④	(F)	EM-CE 5.5° -2C、E2.0	
⑤	(G)	EM-CE 5.5° -2C	
⑥	(H) (J)	EM-CE 5.5° -2C ×2	(ラック)
⑦	(E)	EM-CE 5.5° -2C ×2	
⑧	(F) (G)	EM-CE 5.5° -2C ×2	(ラック)
⑨	(H) (J)	EM-CE 5.5° -2C ×2	(ラック)

工事名称	栄小学校体育館照明設備改修工事	平成29年度
図面名称	2階平面図(改修)	図面番号:A2
縮尺	1/100	図面番号 No. 7 (11枚の内)
大阪市都市整備局 公共建築部施設整備課		設計事務所 株式会社 U.R.リンクエージ 西日本支社

2階平面図(改修) S:1/100


修正前

*A
IV5.5° ×2、E2.0 (CP31)
IV2.0×4

凡 例			
記 号	名 称	描 要	備 考
■	既設分電盤	盤結線図参照	残置、改修本工事
◎	水銀灯	P吊、HF400W×1	安定器共撤去
○	白熱灯	P吊、IL500W×1	撤去
⊗	セレクタースイッチ	2線式	撤去
☒	ブルボックス		撤去
☒	ブルボックス		残置、再使用
———	配管配線	天井隠べい	
-----	配管配線	露出	

注 記

1. 特記なき配管配線は、下記に依る。
 - //--- IV2.0 X2 (CP19)
 - //--- IV2.0 X2、E2.0 (CP19)
 - //--- IV2.0 X4 (CP25)
 - 55° IV5.5° X2、E2.0 (CP25)
2. リモコン用配管配線は残置（再使用）とする。

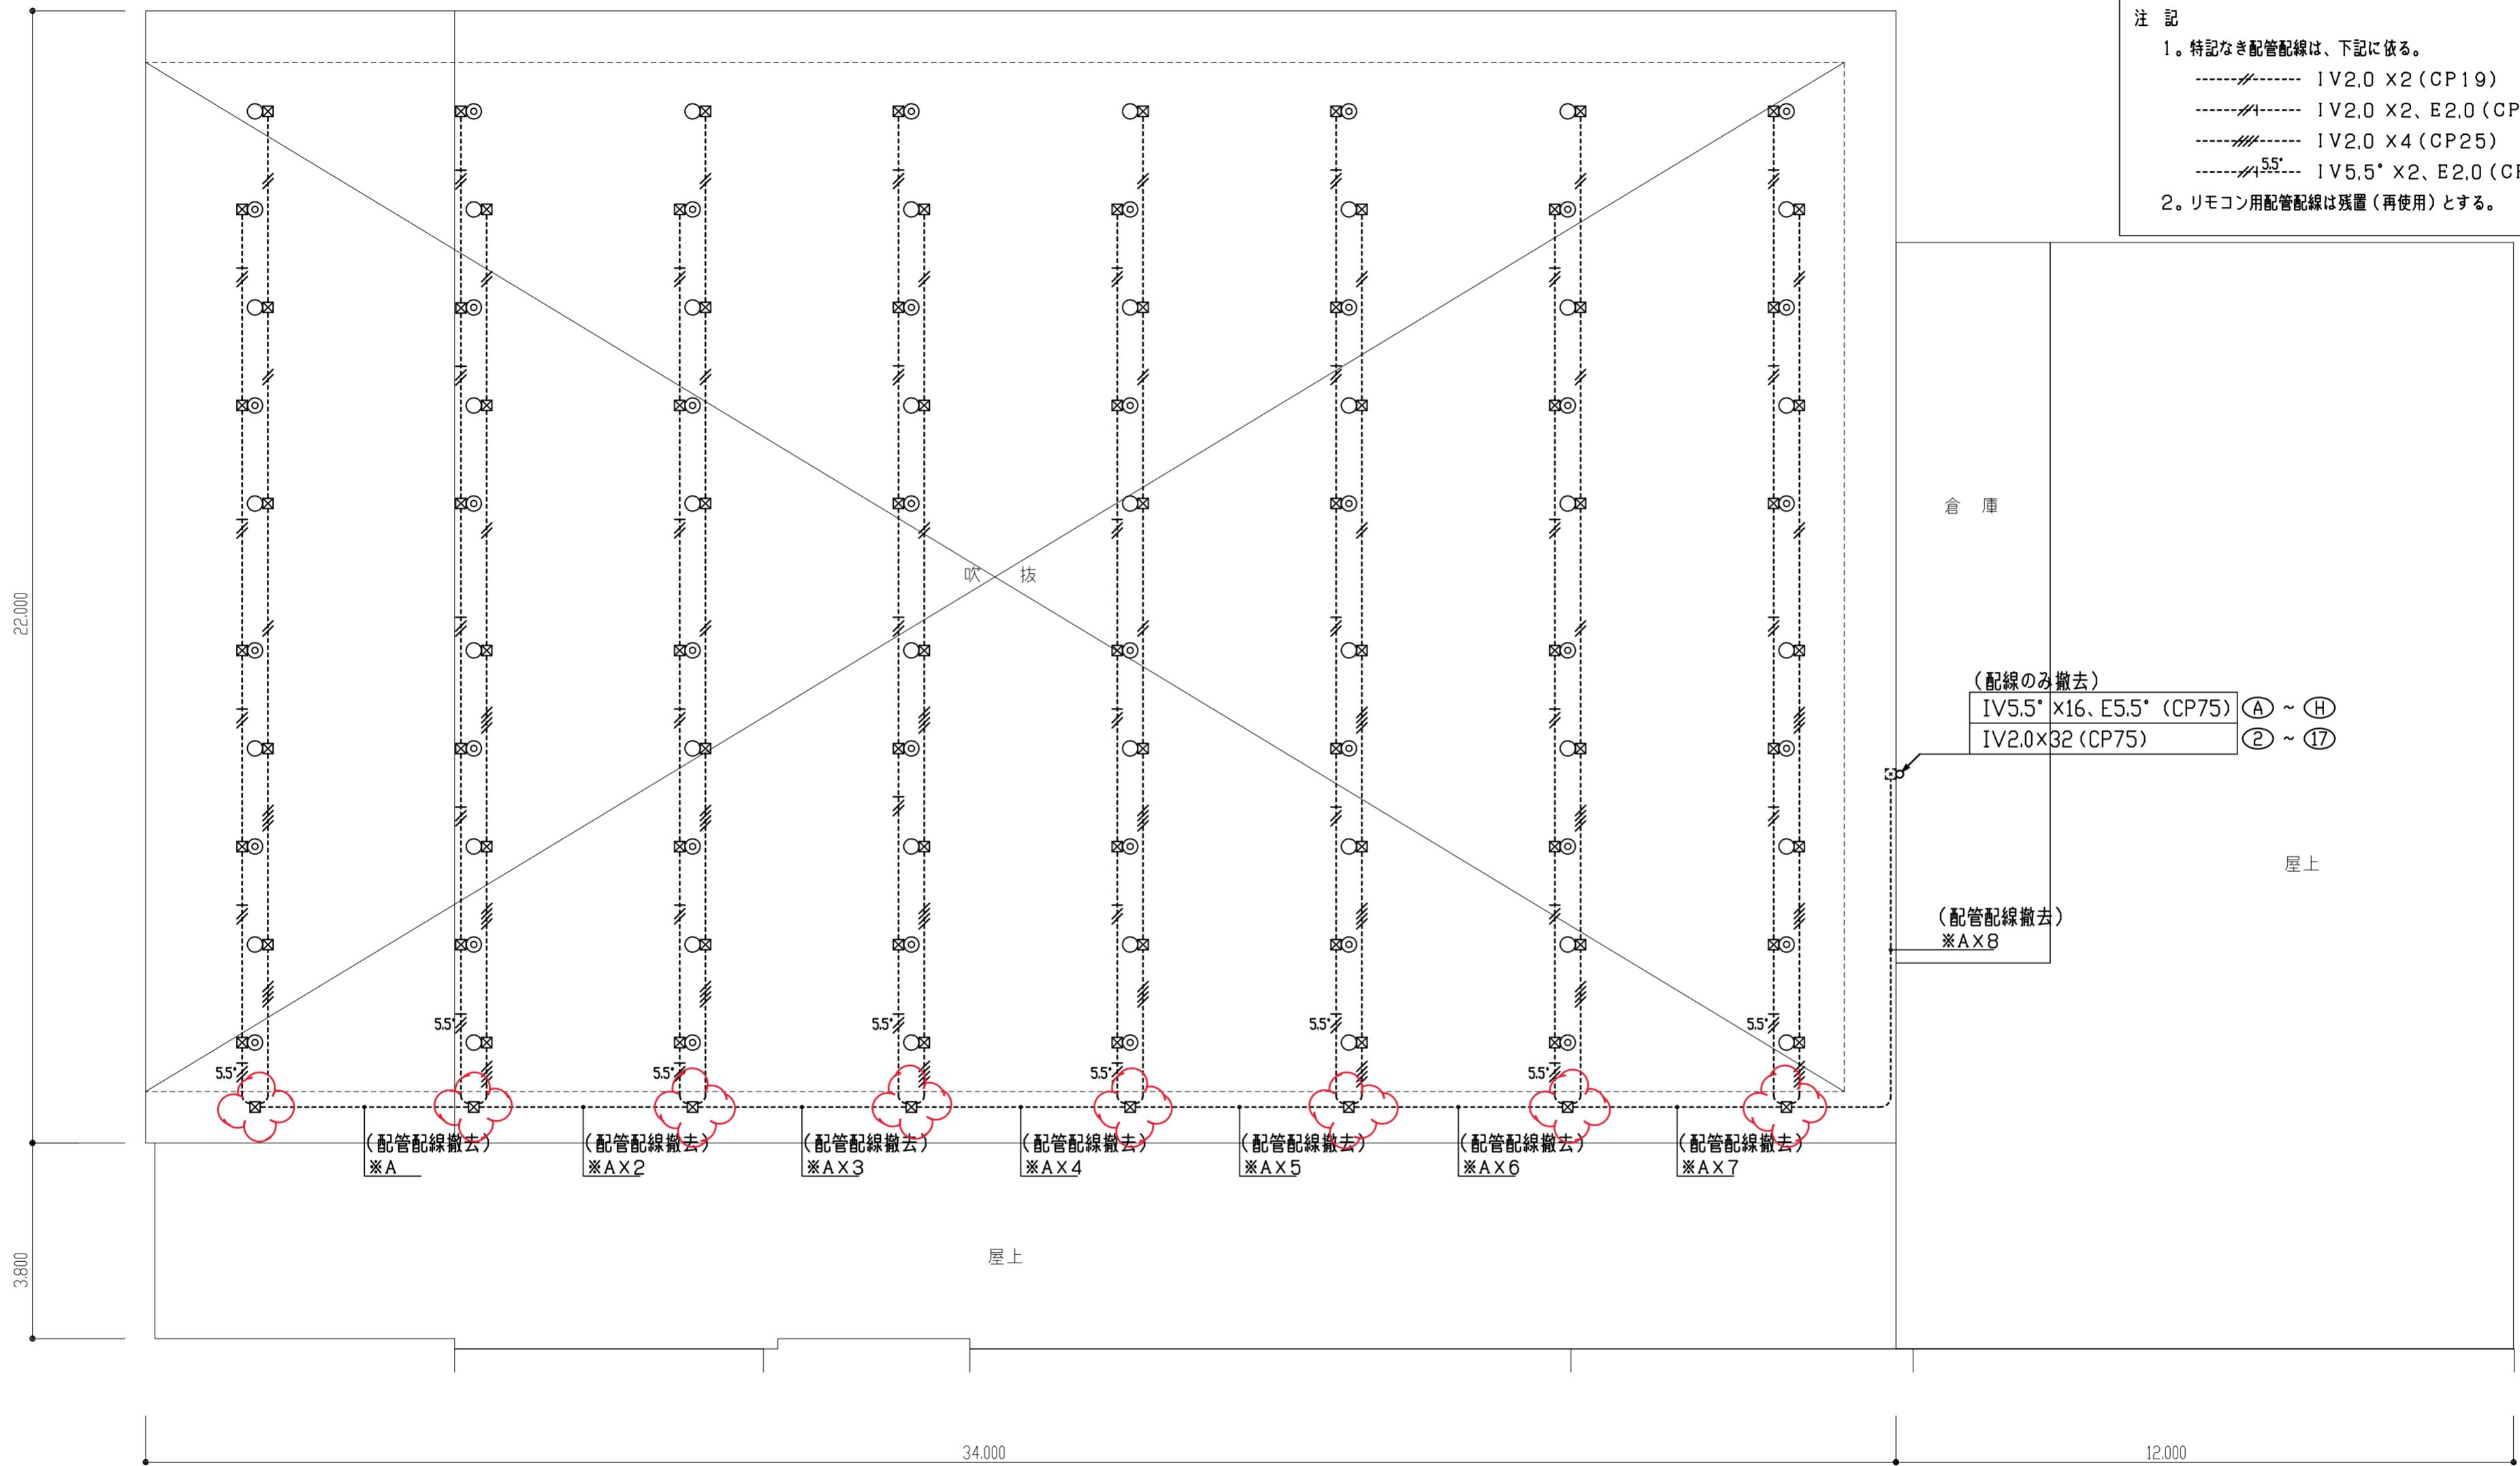

2階平面図(撤去) S:1/100


工事名称	栄小学校体育館照明設備改修工事	平成29年度
図面名称	2階平面図(撤去)	図面番号 : A 2
縮 尺	1/100	図面番号 No. 9 (11枚の内)
大阪市都市整備局 公共建築部施設整備課		設計事務所 株式会社 U R リンケージ 西日本支社

修正後

*A
IV5.5° ×2、E2.0 (CP31)
IV2.0×4

凡 例			
記 号	名 称	描 要	備 考
■	既設分電盤	盤結線図参照	残置、改修本工事
◎	水銀灯	P吊、HF400W×1	安定器共撤去
○	白熱灯	P吊、IL500W×1	撤去
⊗	セレクタースイッチ	2線式	撤去
▣	ブルボックス	200×200×100、鋼板製	撤去
▢	ブルボックス		残置、再使用
———	配管配線	天井隠べい	
-----	配管配線	露出	

注 記
 1. 特記なき配管配線は、下記に依る。
 ----- IV2.0 X2 (CP19)
 ----- IV2.0 X2、E2.0 (CP19)
 ----- IV2.0 X4 (CP25)
 ----- 5.5° IV5.5° X2、E2.0 (CP25)
 2. リモコン用配管配線は残置（再使用）とする。

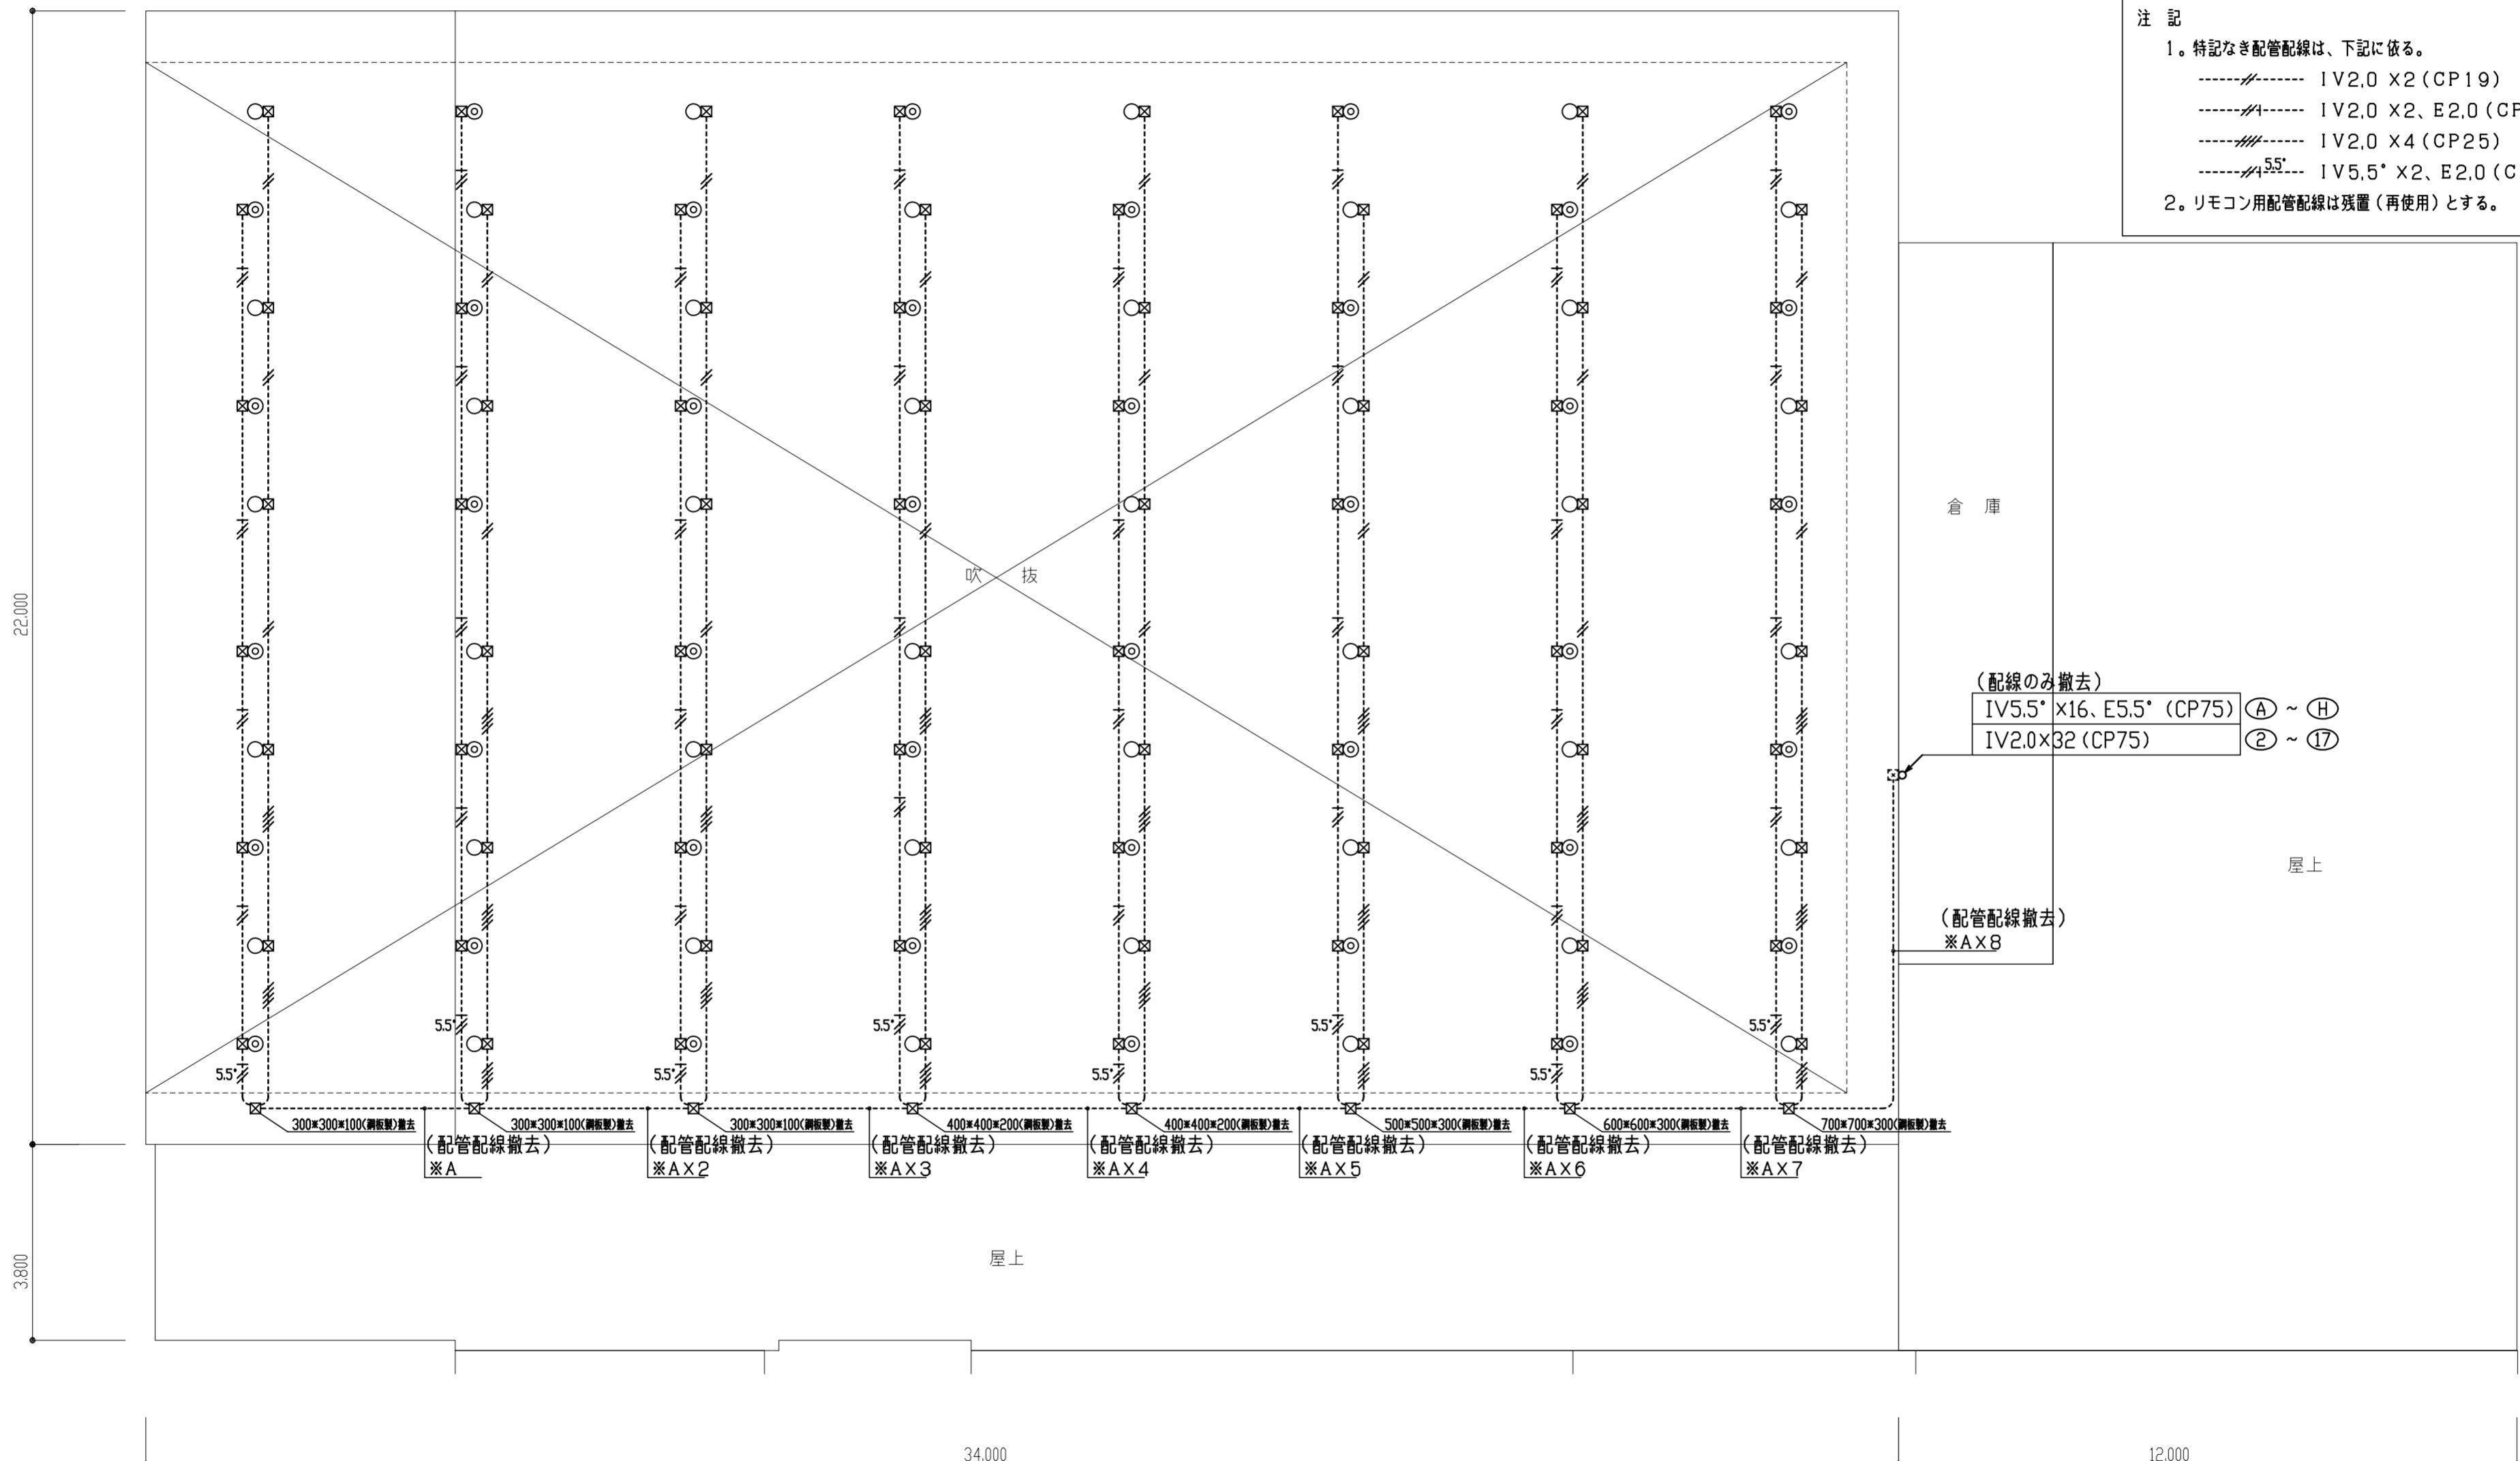

2階平面図(撤去) S:1/100

工事名称	栄小学校体育館照明設備改修工事	平成29年度
図面名称	2階平面図(撤去)	図面番号 : A 2
縮 尺	1/100	図面番号 No. 9 (11枚の内)
大阪市都市整備局 公共建築部施設整備課		設計事務所 株式会社 U.R.リンクエージ 西日本支社